

## 监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-064


主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于 24 区电力电缆附近安全施工的相关事宜

内容：监理在巡视检查过程中发现如下问题

- 1、光伏阵列 24 区内，有一东西走向的农网电线，该电线位置较低易造成人员触电事件。
- 2、现要求在该区域内施工时，必须两人以上协同施工，注意支架长度，切勿触碰电线发生不安全事故。

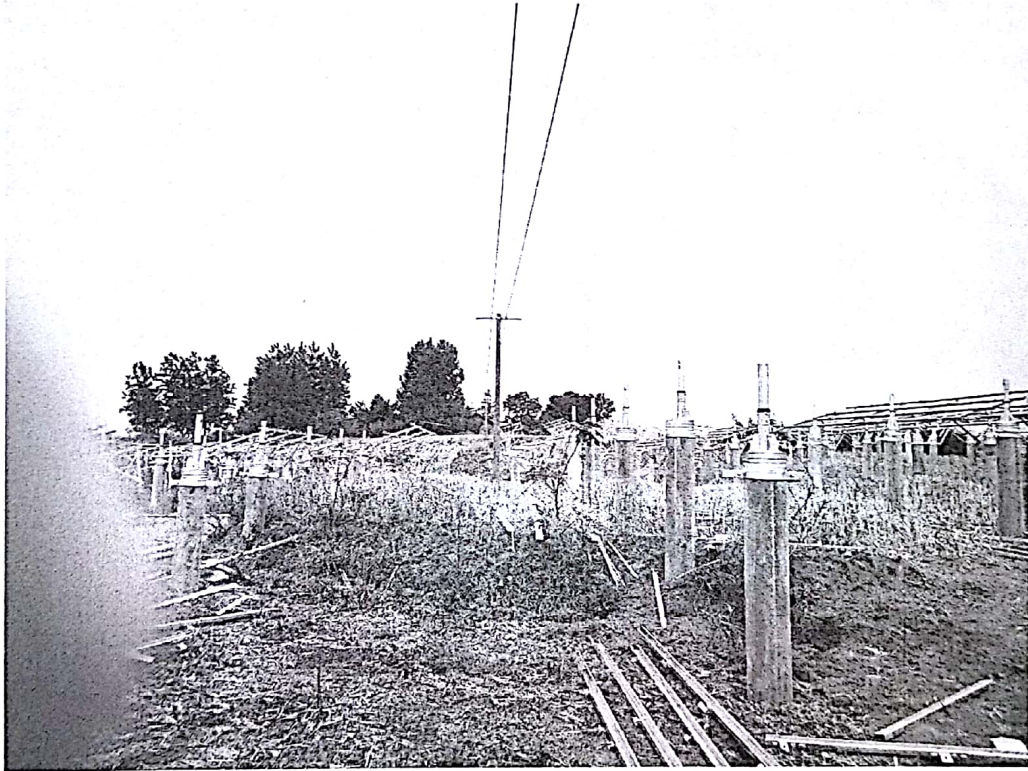


以上事项要求施工单位逐一落实，请将整改结果于 2018 年 5 月 13 日前回复本项目监理部

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：

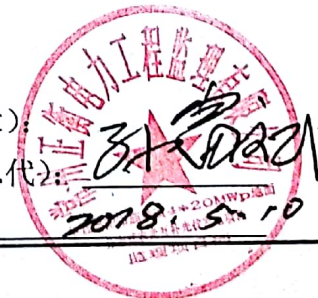

由 扫描全能王 扫描创建