

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-105



主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区高压电缆终端接头施工质量相关事宜

内容：监理项目部在巡视检查过程中发现以下施工质量问题：

- 1、光伏 3 区高压电缆终端头交叉连接，电缆缓冲垫填充物不合格。
- 2、光伏区箱变高压电缆未编号挂牌。

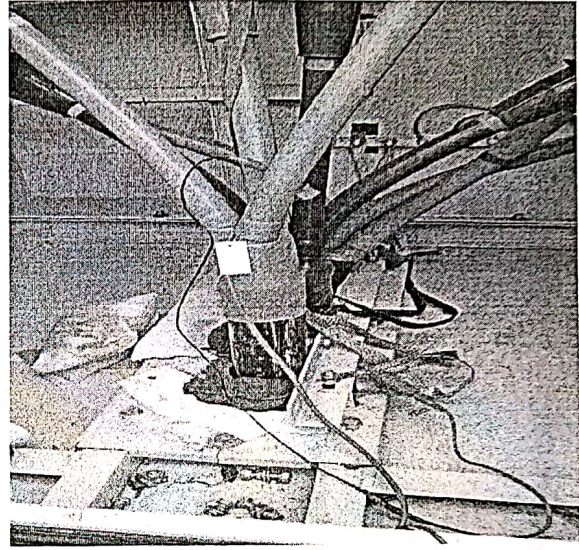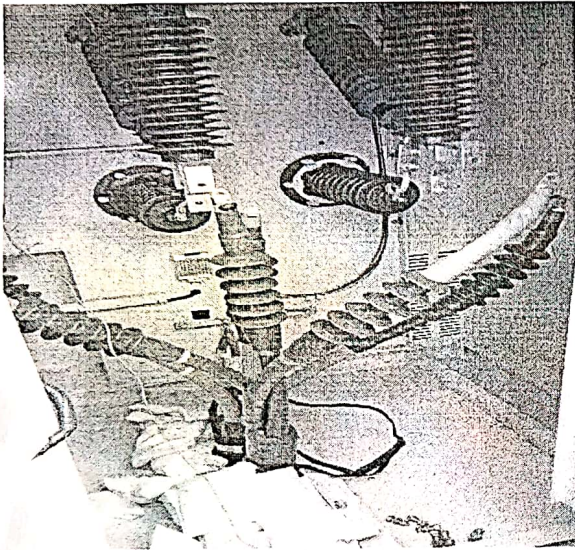

以上存在问题必须及时整改到位，整改完成后施工单位项目部对整个光伏区进行排查自检，检查合格后报项目监理项目部验收。如不执行后续出现任何后果，由你方单位负全部责任。请将施工整改结果于 2019 年 6 月 29 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2019 年 06 月 25 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建