

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-020

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于升压站 SVG 围栏基础施工的相关事宜


内容：你单位负责升压站 SVG 隔离变围栏基础设计图纸要求 C25 混凝土浇筑，而你单位实际施工为砖砌筑，不符合设计要求，现要求你单位按设计要求整改到位，否则一切后果有你单位承担；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 12 月 12 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 9 日

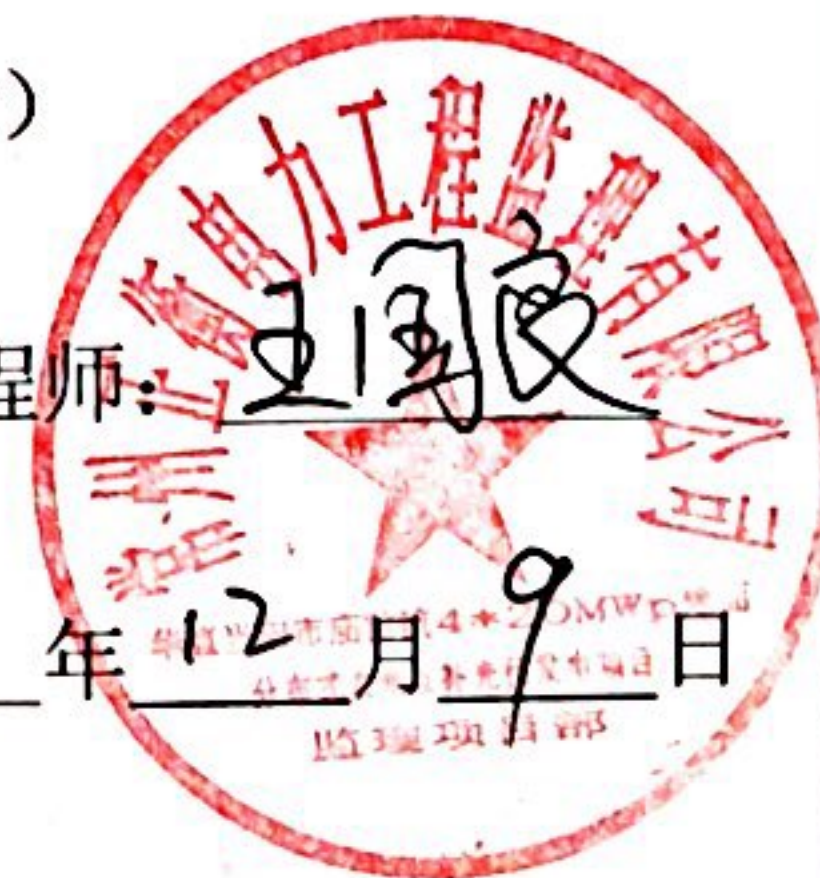

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。