

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目


编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-041

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于组件安装的相关事宜

内容：监理巡视过程中发现在 20 区范围内，（图一）水泥杆影响组件安装位置以及对组件造成遮挡，影响发电量和组件使用寿命；（图二）28 区组件下方树丛未清理，此情况会造成组件背板划伤影响组件使用寿命；现通知你单位立即处理。

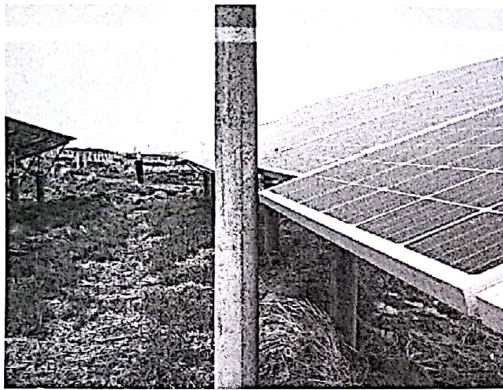

（图一）



（图二）

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 3 月 21 日前回复本项目监理部

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

2018.3.17

填报说明：本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建