

监理工程师通知回复单


工程名称：江苏阚山发电有限公司光伏项目（3.2MW）

编号：KSGF-TZHF-003

致：常州正衡监理有限公司 项目监理机构	
我方接到编号为 ZHJL-MSSC-03 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。	
详细内容：	
1. 临时用电已按配电要求整改。（附图一） 2. 对违反施工要求的施工人员已进行批评教育并按要求整改。 3. 搅拌机周围已设置围栏，搅拌机工作期间派专人看守，无关人员不准靠近。 4. 员工宿舍插排现已规范使用。 5. 员工宿舍进行大扫除，保持干净卫生。	
附件：回复材料	
承包单位（章）	
项目经理	： 杨志也
日期	： 2017.12.1
项目监理机构复查意见：	
经检查整改结果符合要求	
项目监理机构（章）	
专业监理工程师	： 徐辉
日期	： 2017.12.1

填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

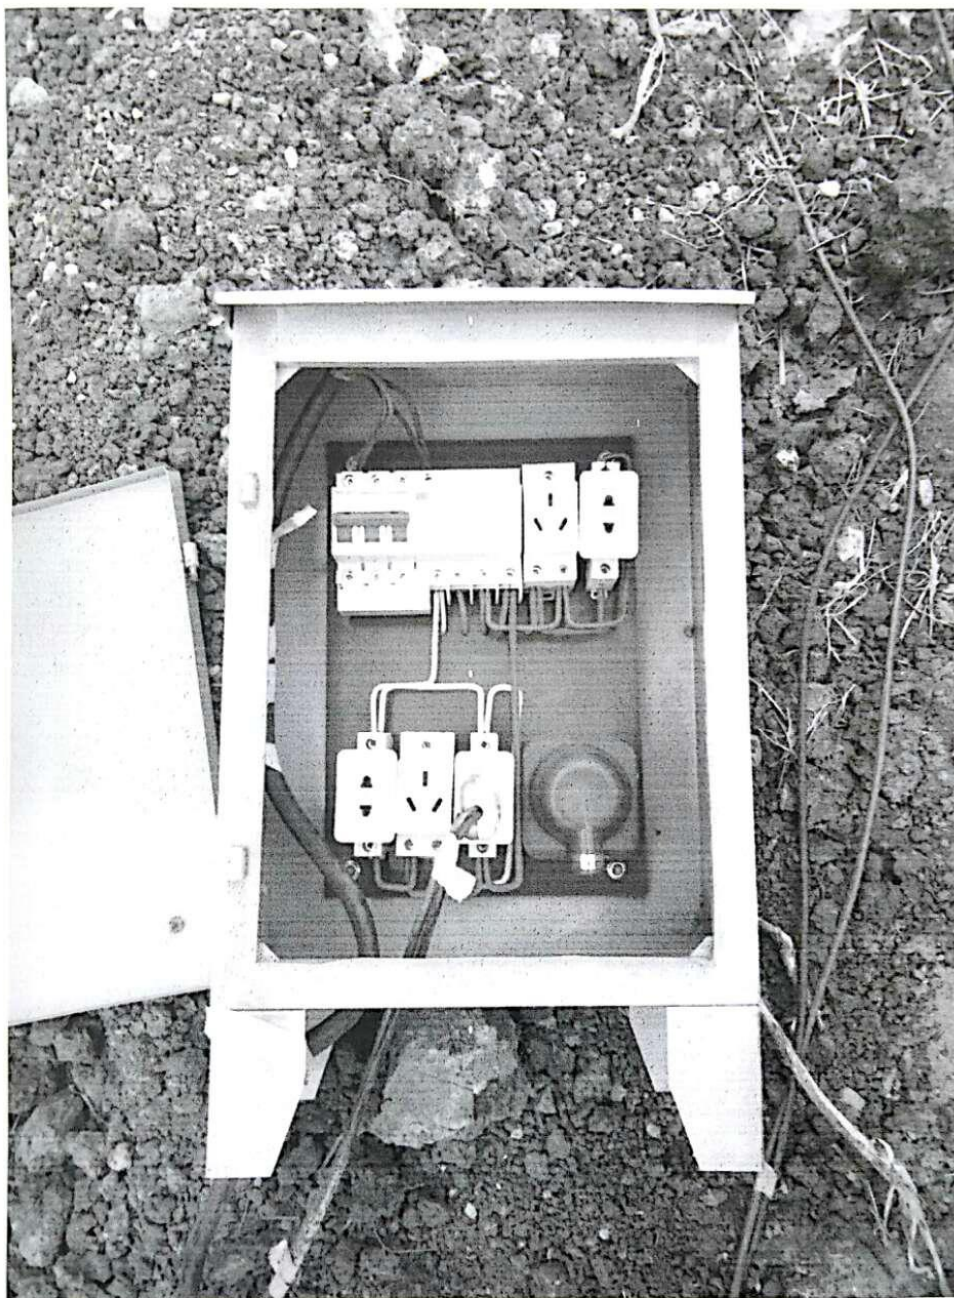

图一