

监 理 通 知 罚 款 单

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥、蔡桥)

编号: ZHJL-YHGS-022

致: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目義和施工项目部

事由: 关于蔡桥施工及整改质量问题的处罚

罚款事由:


2018.3.24 号巡视蔡桥施工现场时发现针对 3.23 号签发的编号为 ZHJL-YHGS-021 监理通知单要求你单位立即整改的有关问题, 你单位接通知后, 不但不立即整改反而继续违规和不按业主要求施工, 无法保证工程施工的质量, 根据 EPC 总承包合同中工程质量考核第 18 条、21 条的相关规定, 为加强管理, 杜绝此类事情再次发生, 我们监理项目部报请业主, 建议对你单位进行一万元的经济处罚。望你单位接通知后, 立即就有关问题进行彻底整改, 自检合格后报监理项目部验收, 否则一切后果由你单位负责, 对违规整改的结果, 我们监理方也不予验收和承认。



同意. 赵云

2018.3.24

蔡桥项目私自焊接加长的
立柱上继续施工2018.3.24

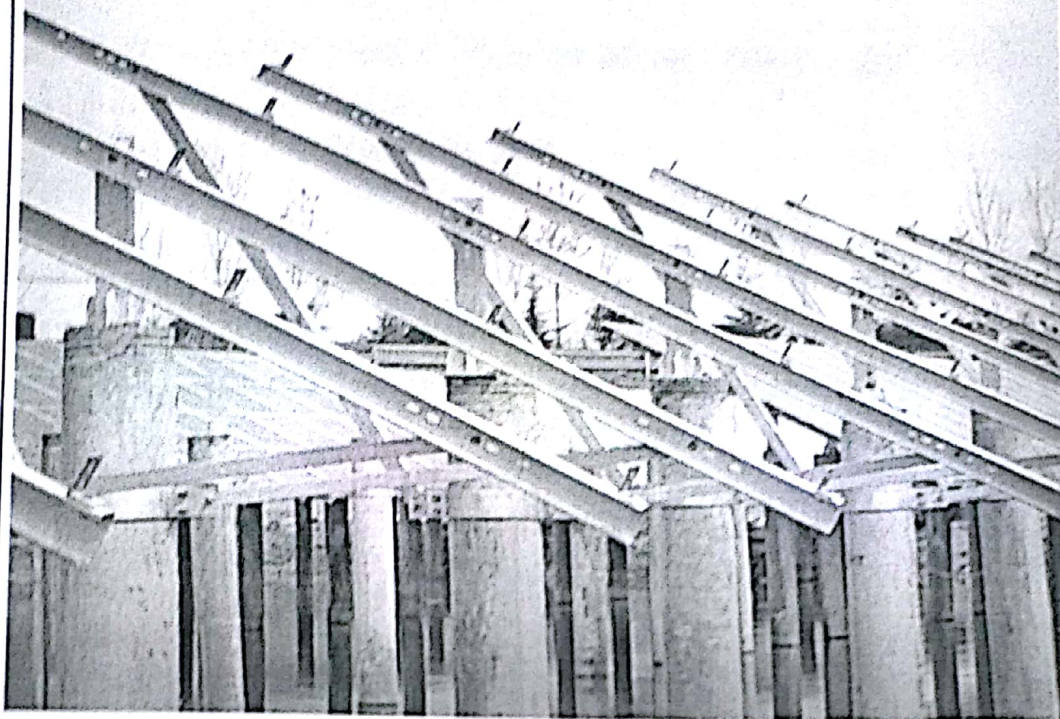

同意。

王云

2018.3.24

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗平明

日期：2018年3月24日

正阳县供电公司
蔡桥项目
监理项目部

注：本通知单一式3份，建设单位1份，监理单位1份，施工单位1份。