

监 理 通 知 单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)


编号：ZHJL-YHGS-012

致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部

事由：关于组件破损和施工现场管理事宜

- 1、近期组件已破损三块，要求你方在组件搬运、安装过程中，一定要注意对组件的保护，杜绝类似事件再次发生。
- 2、针对附近村庄居民私自进入施工现场，对未开箱组件进行开箱获取纸箱的情况，易造成组件损坏隐裂或遗失。要求你方加强施工现场管理，采取有效措施，维护好场区施工安全与财产安全。

以上情况请你方及时处理，业主方已将组件等设备材料交付于你方，因你方原因造成的组件损坏或遗失，相应费用会在工程结算款中扣除。

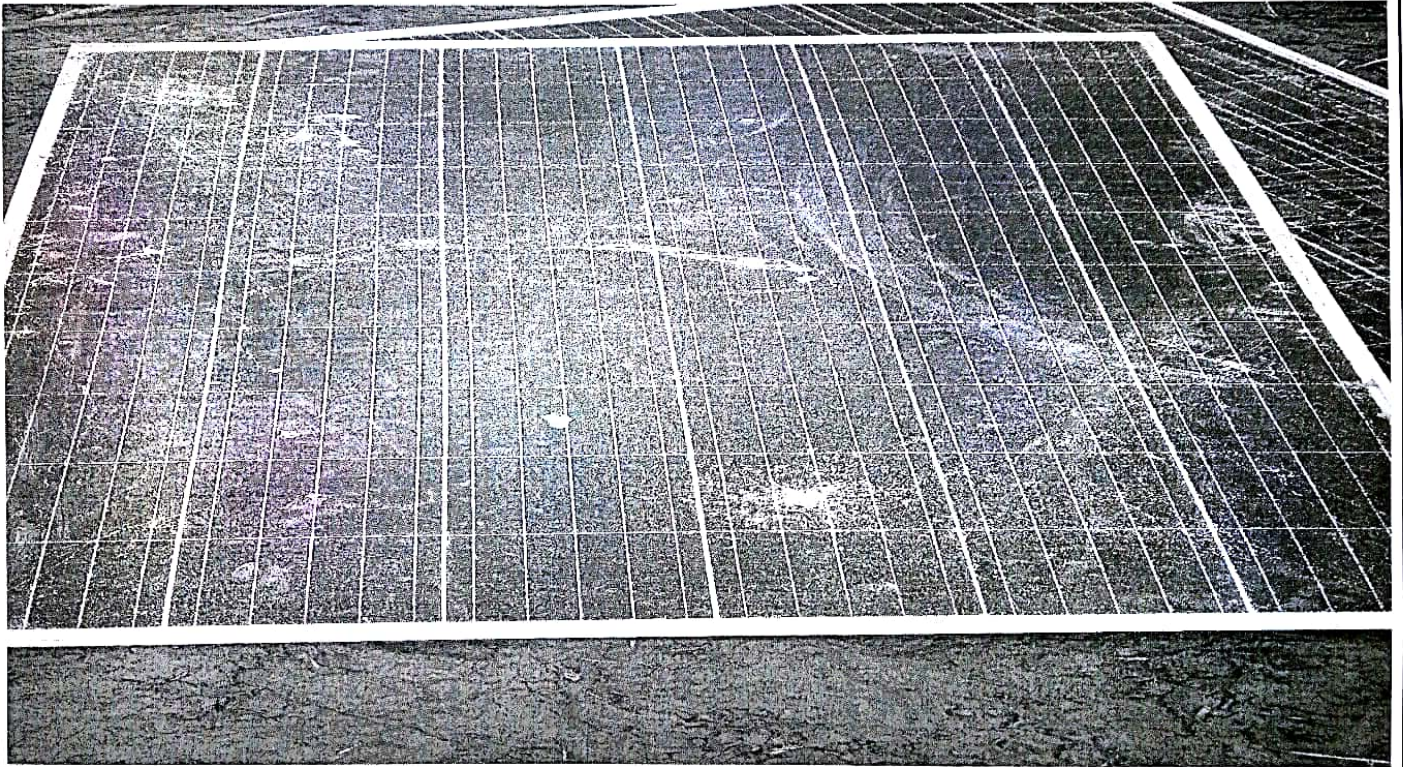

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018年1月24日

云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目
监理项目部