

## 监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 屋顶分布式电站项目


编号：TYGF—008

致：南京南瑞太阳能科技有限公司、江苏大运新能源科技有限公司

事由：关于项目开工及施工过程中安全、质量的相关事宜

内容：我单位在现场巡视过程中发现你单位箱变基础尺寸与进场箱变尺寸不符

根据以上监理提出的问题，要求你单位立即整改，整改完成后通知监理进行检查，符合要求后再进行设备吊装，否则由此造成的一切后果及损失由你单位自行承担

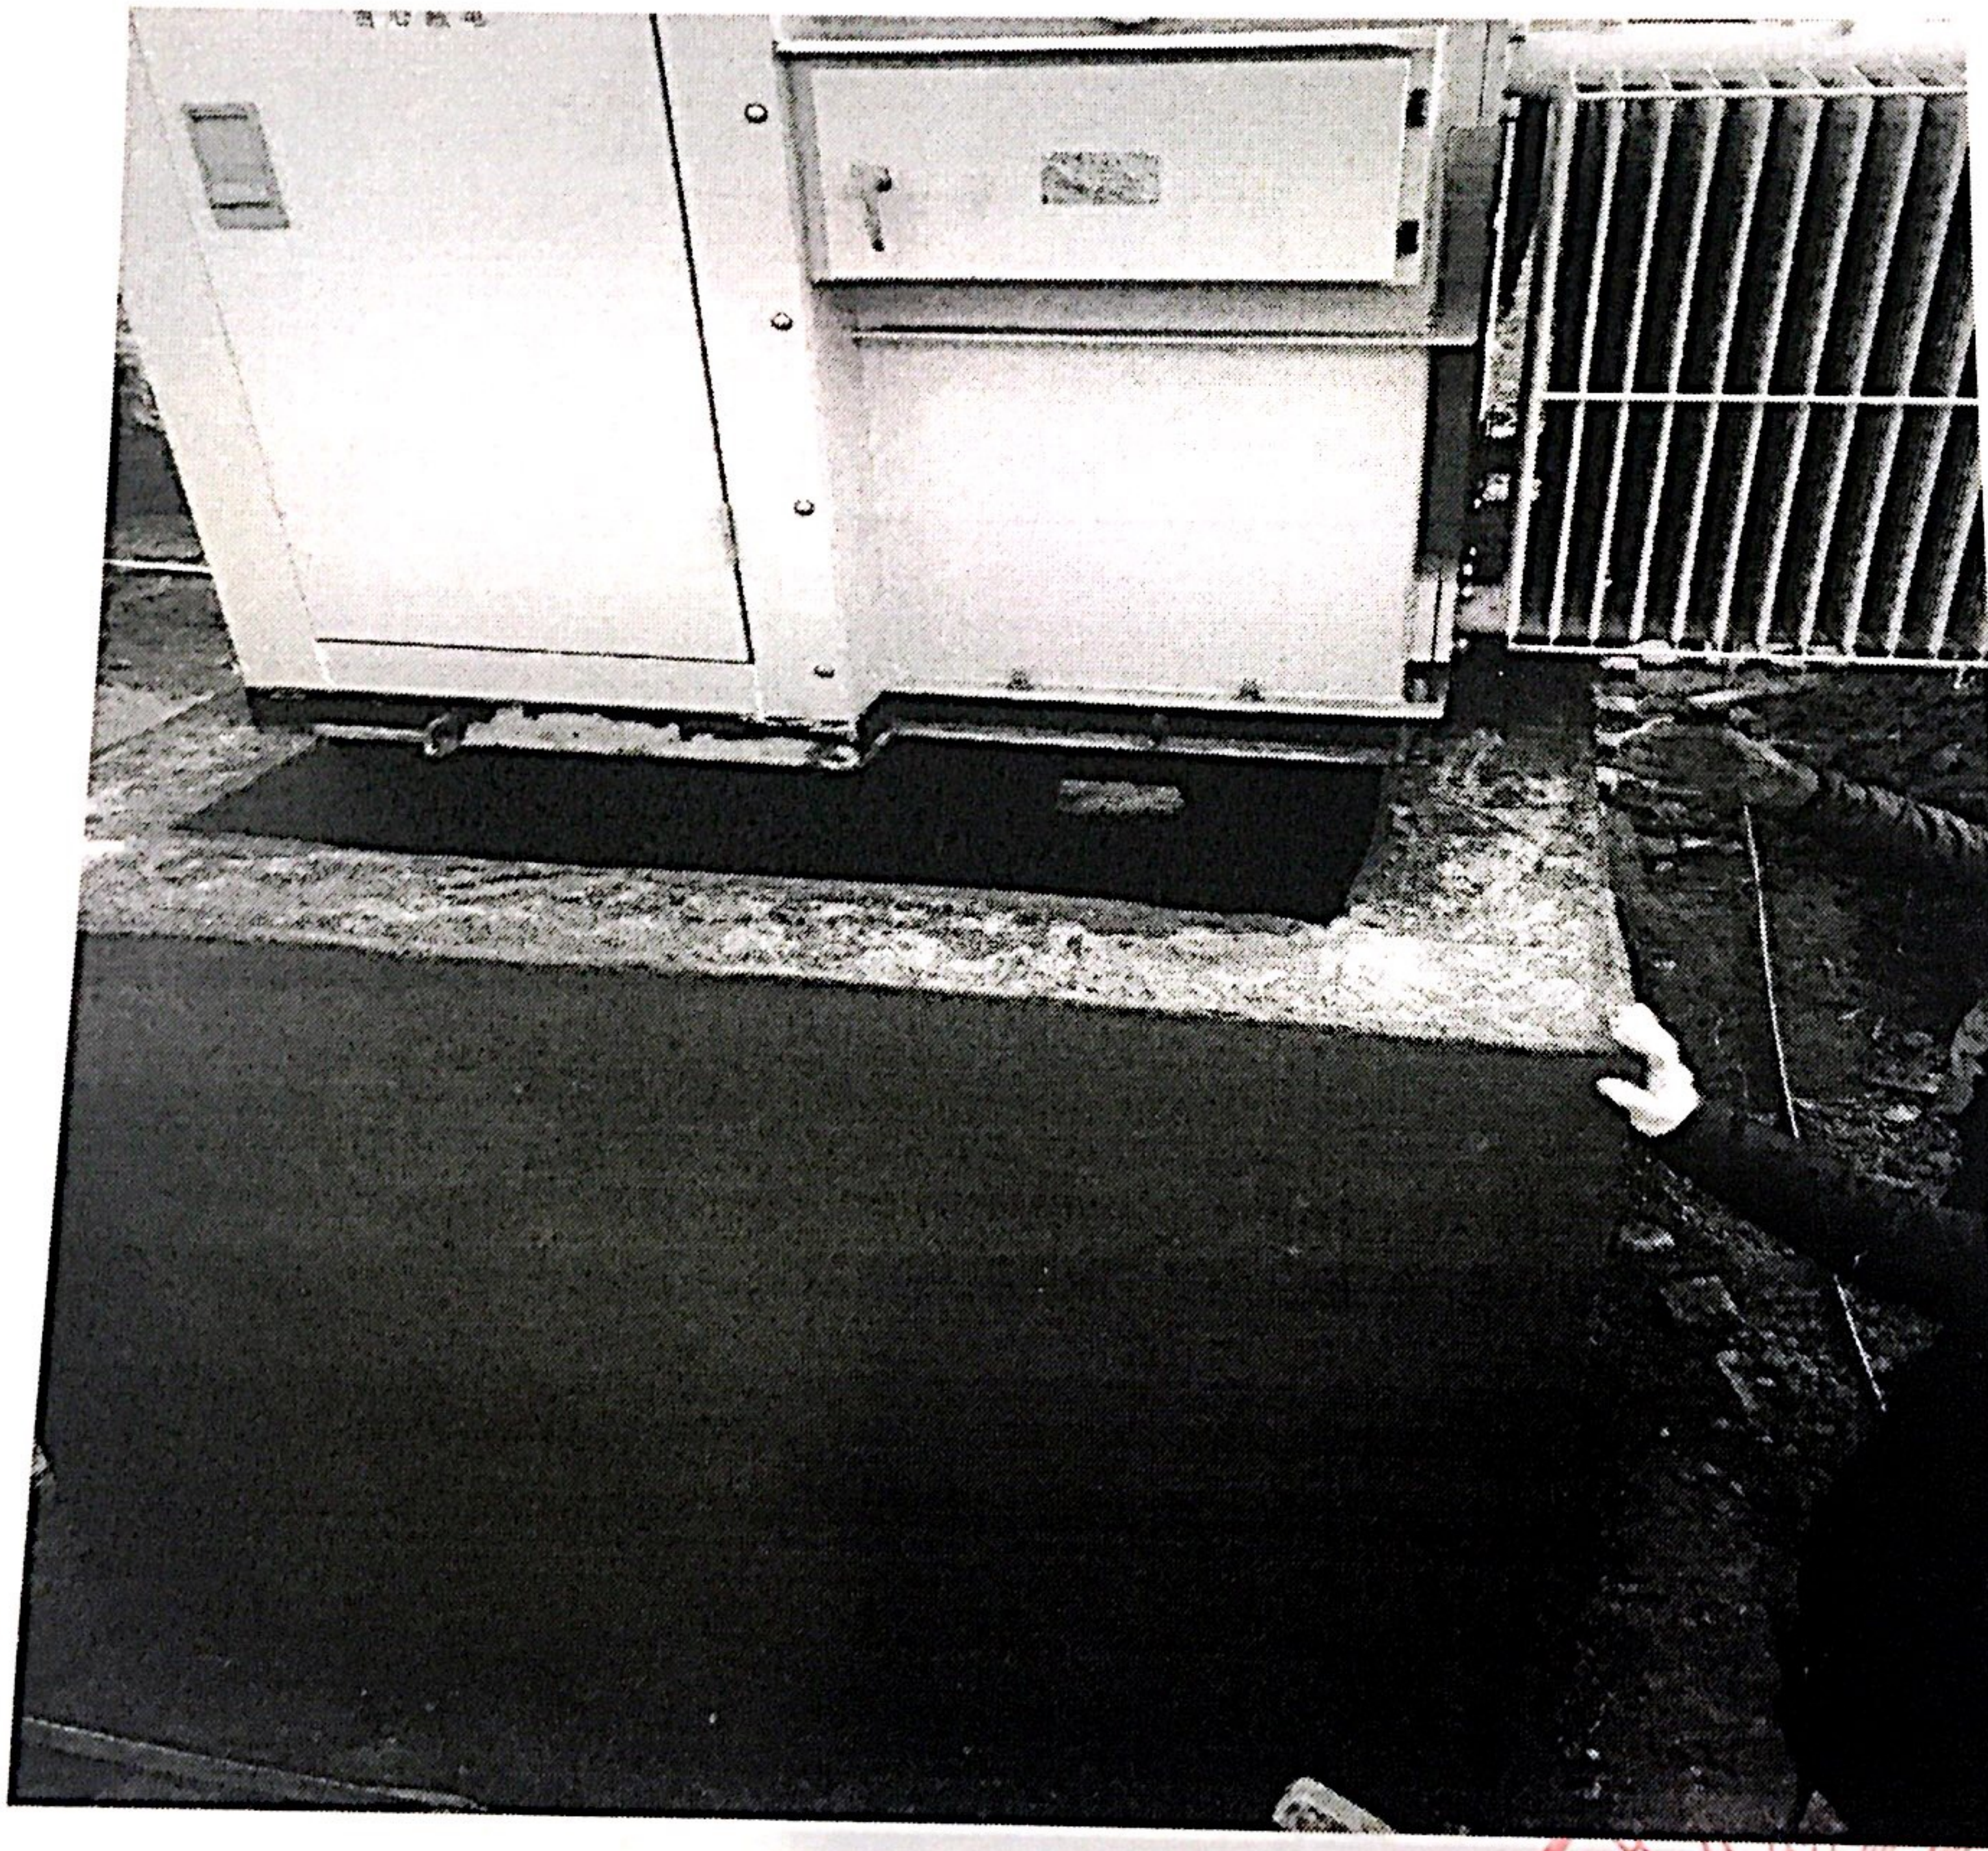

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王金文

日期： 2017 年 12 月 28 日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。