

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 分布式电站项目


编号：TYGF—019

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于施工现场安全施工的相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现你单位在夜间施工过程中临时用电不符合规范要求，存在较大安全隐患

为确保施工现场的安全，现要求你单位立即整改，并重视现场施工的安全工作。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。

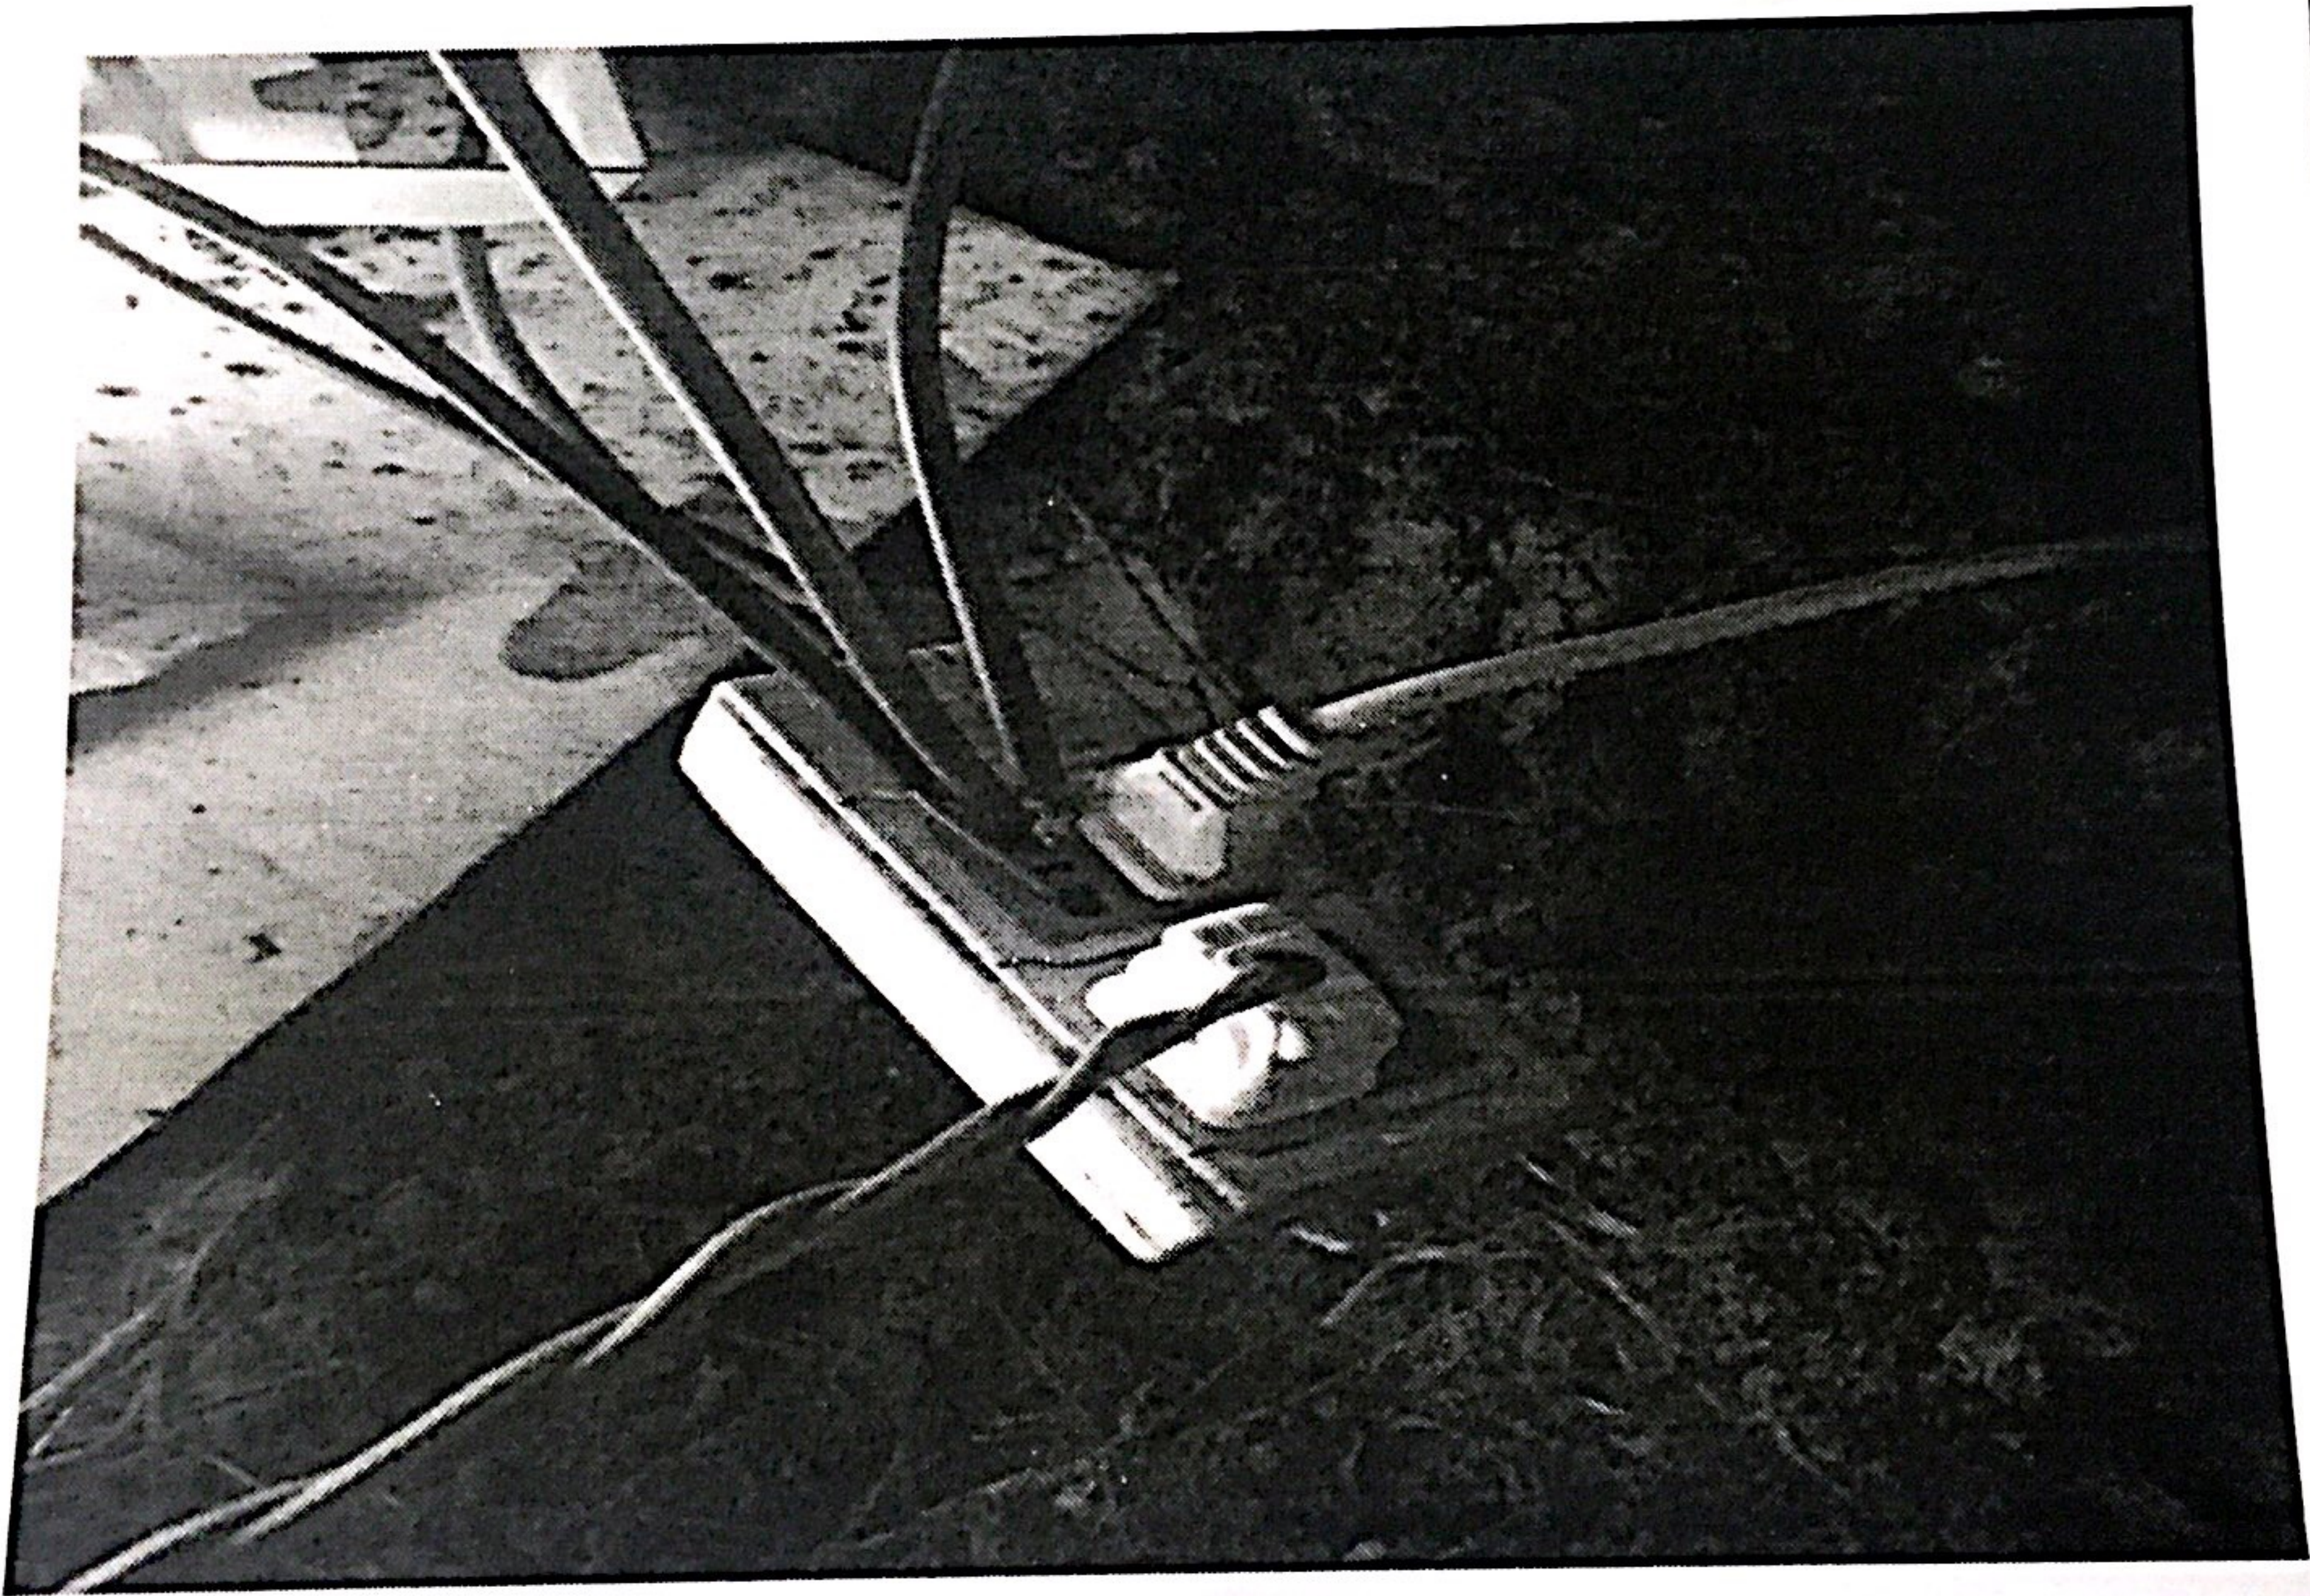

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王康文

日期：2017年12月29日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。