

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 分布式电站项目


编号：TYGF-021

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于施工现场施工质量相关事宜

内容：经监理现场例行检查，未见一次仓相关图纸。

为确保工程质量，现要求你单位立即按照施工图纸施工，并把相关图纸尽快提供给监理单位。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。

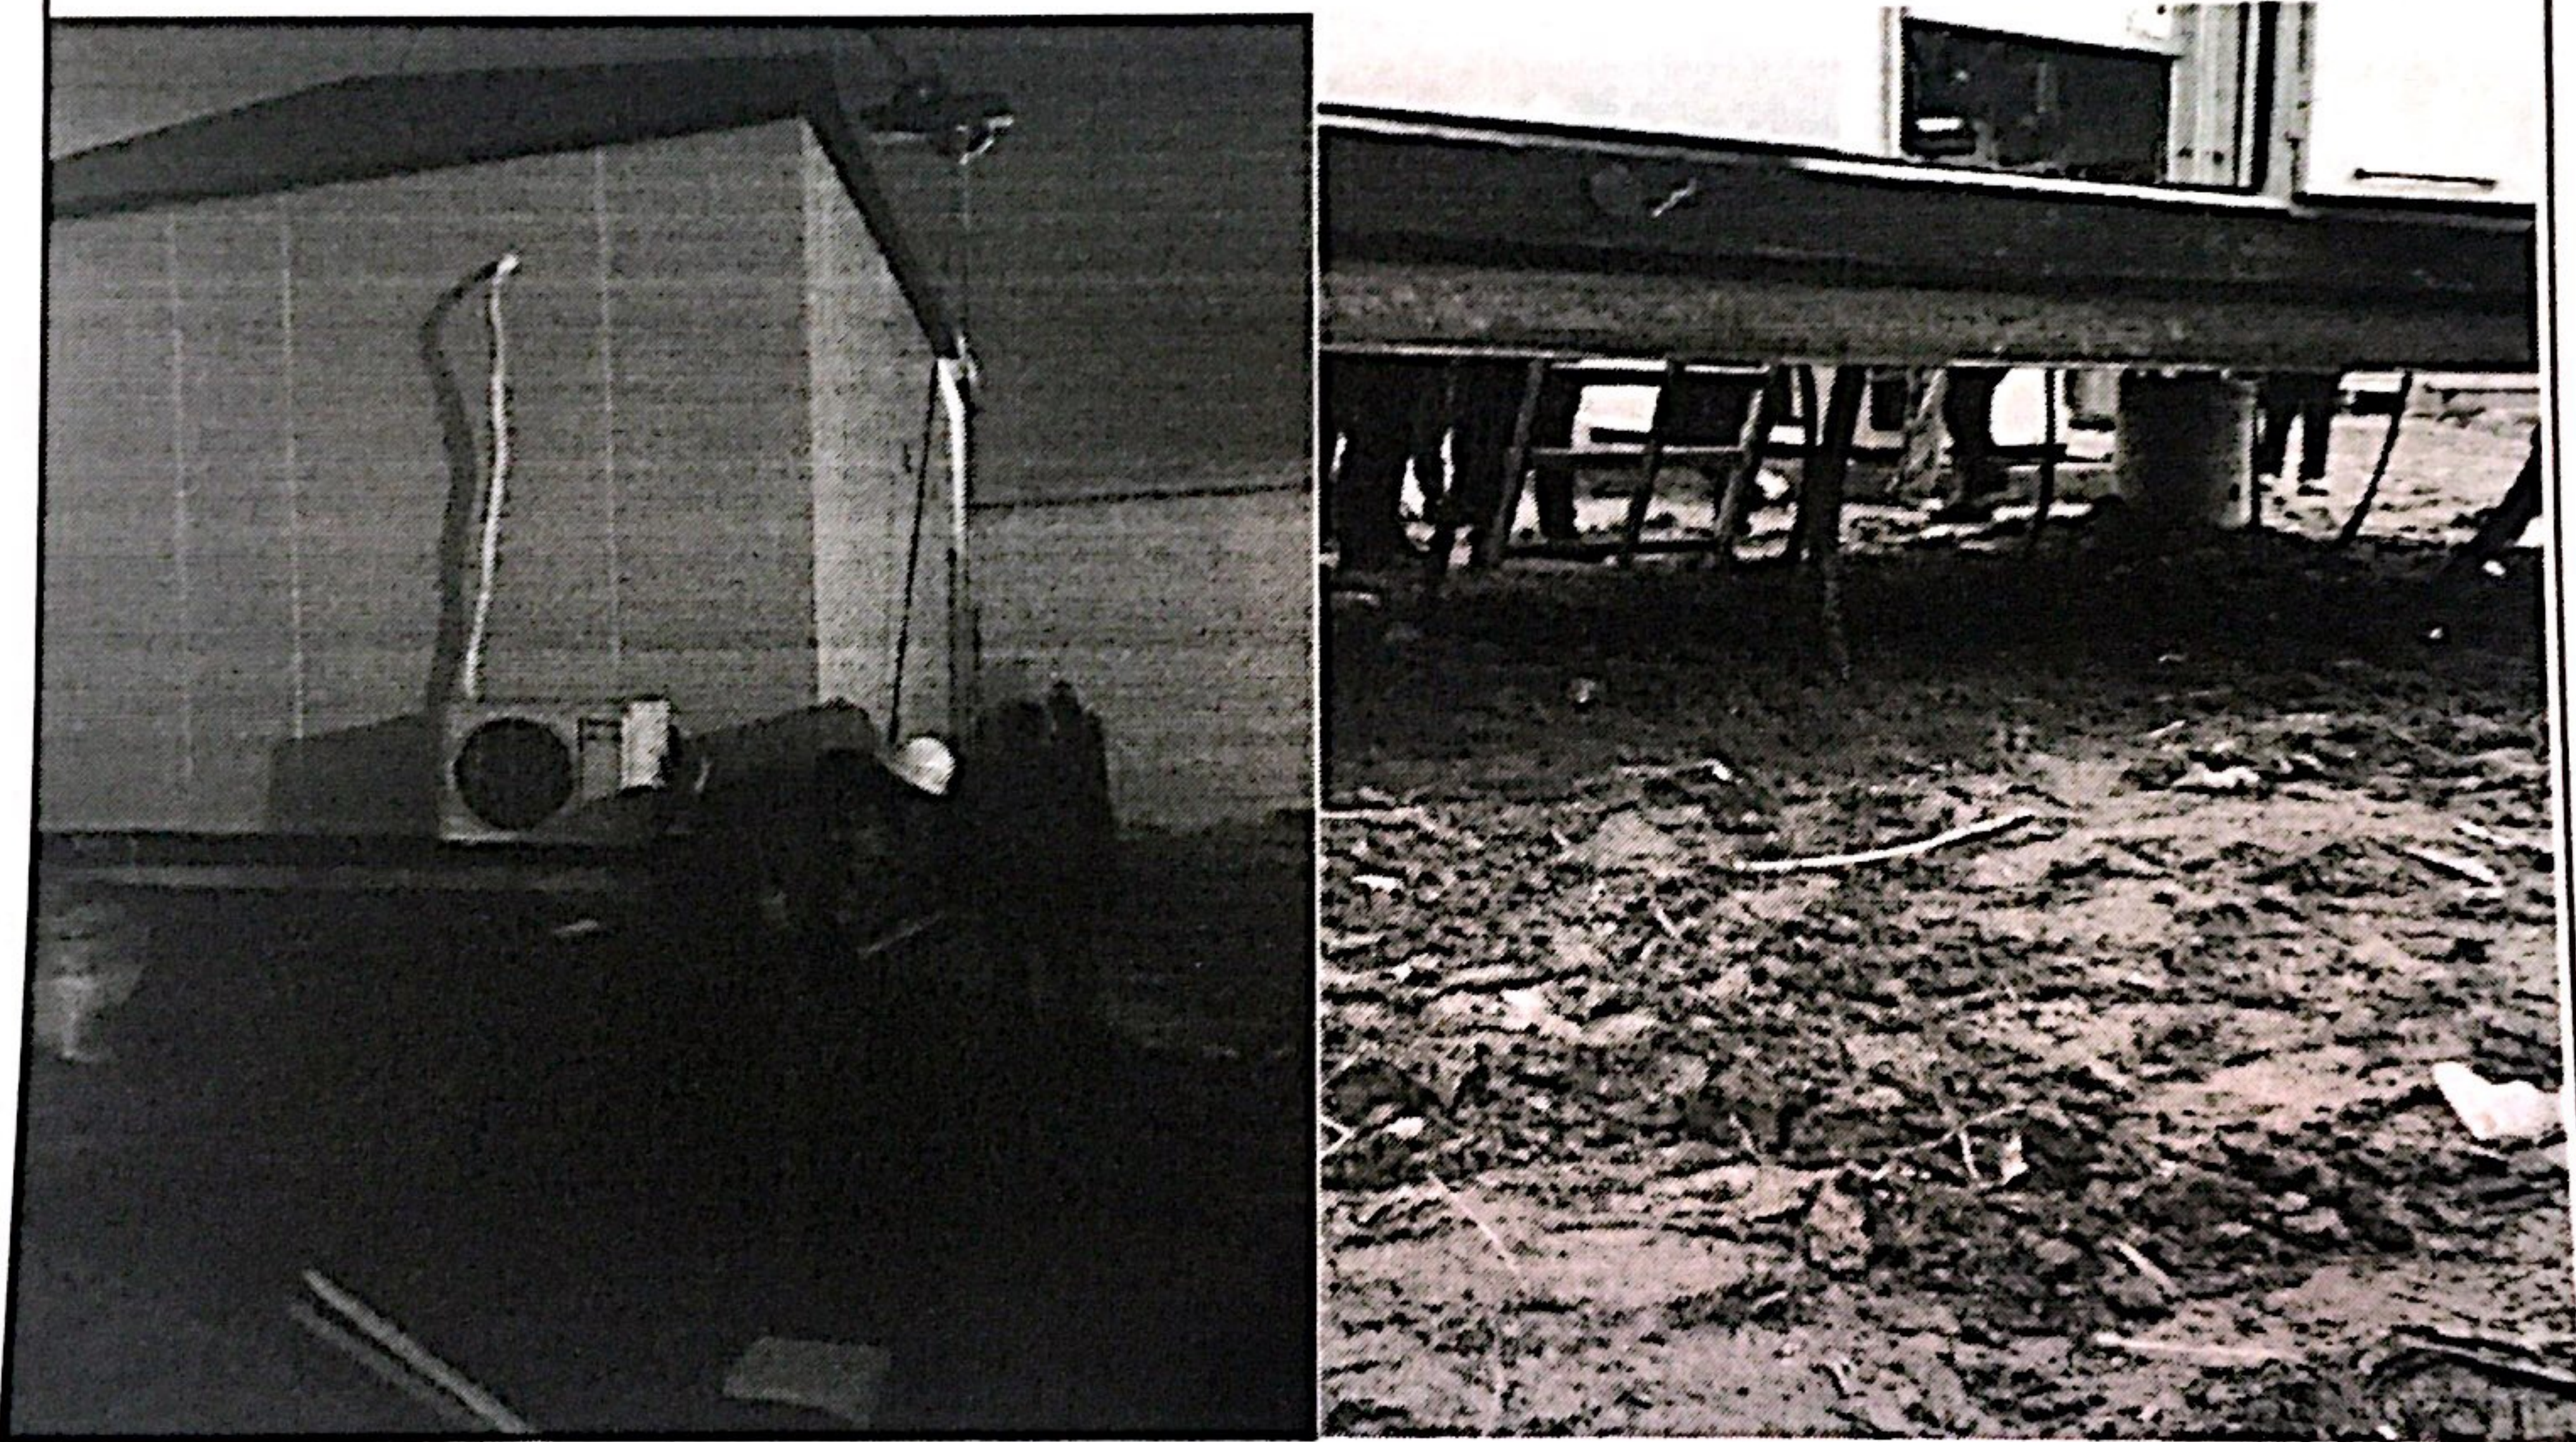

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 30 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。