

监 理 通 知 单

工程名称：江苏宿迁惠升管业 1.35MWp 屋顶分布式电站项目

编 号： HSGF — 001

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于脚手架四周未拉安全网存在安全隐患事宜

内容：经监理现场巡视及例行检查要求你单位按安全施工要求实施，确保施工安全，尽快组织脚手架及安全网进场，组装、加固、围挡的措施实施后施工。否则由此造成的后果及损失有你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年12月14日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单


工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SXMB14-SGHS GF-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 HSGF-001 的监理通知后, 已按要求完成了 安全脚手架防护网加装工作, 现报上, 请予以复查。

附件:

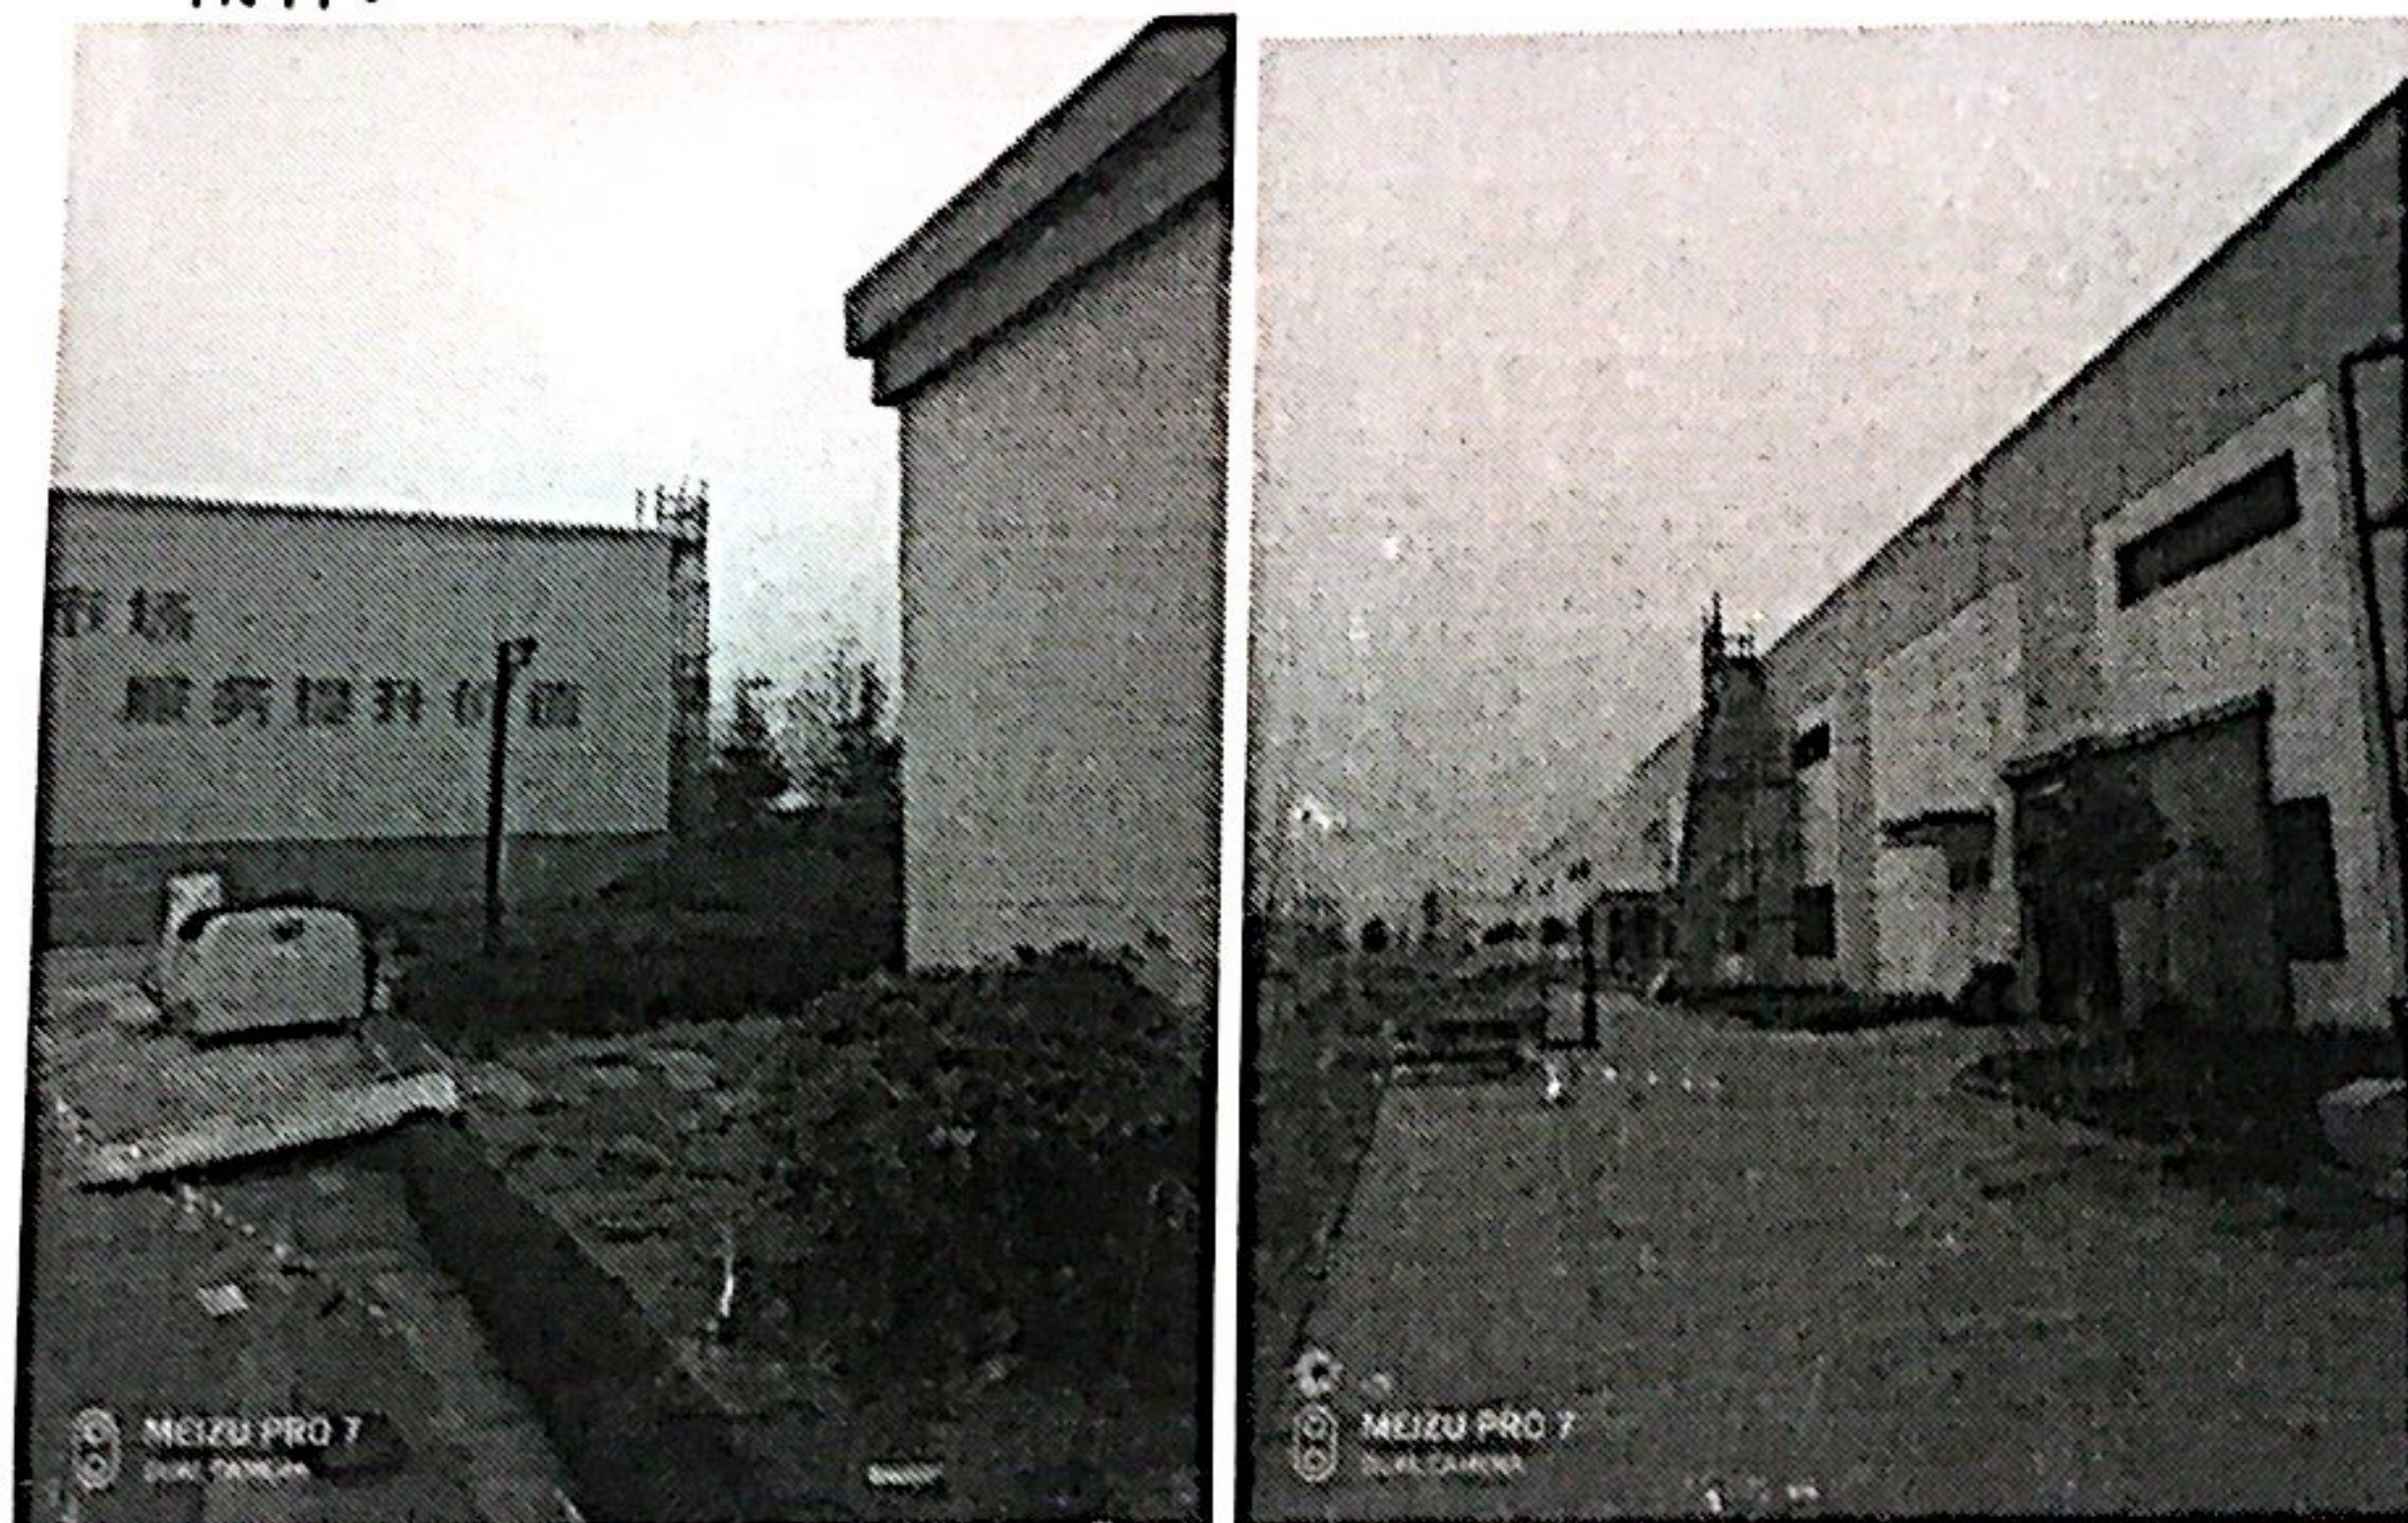

施工项目部 (章):

项目经理:

日

期:

2017.12.20

监理项目部复查意见:

复查整改结果符合要求

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:

2017.12.20

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。