

## 监 理 通 知 单

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: HSGF—008


致: 南京南瑞太阳能科技有限公司

事由: 关于项目开工及施工过程中安全的相关事宜


内容: 我单位在现场巡视过程中发现现场存在以下安全问题:

- 1、屋面发现较多烟头
- 2、工人在进入施工现场前, 未做好安全防护措施

根据以上监理提出的问题, 要求你单位立即整改, 并对现场施工人员进行安全培训, 形成记录上报我监理项目部, 否则监理将采取必要的处罚措施

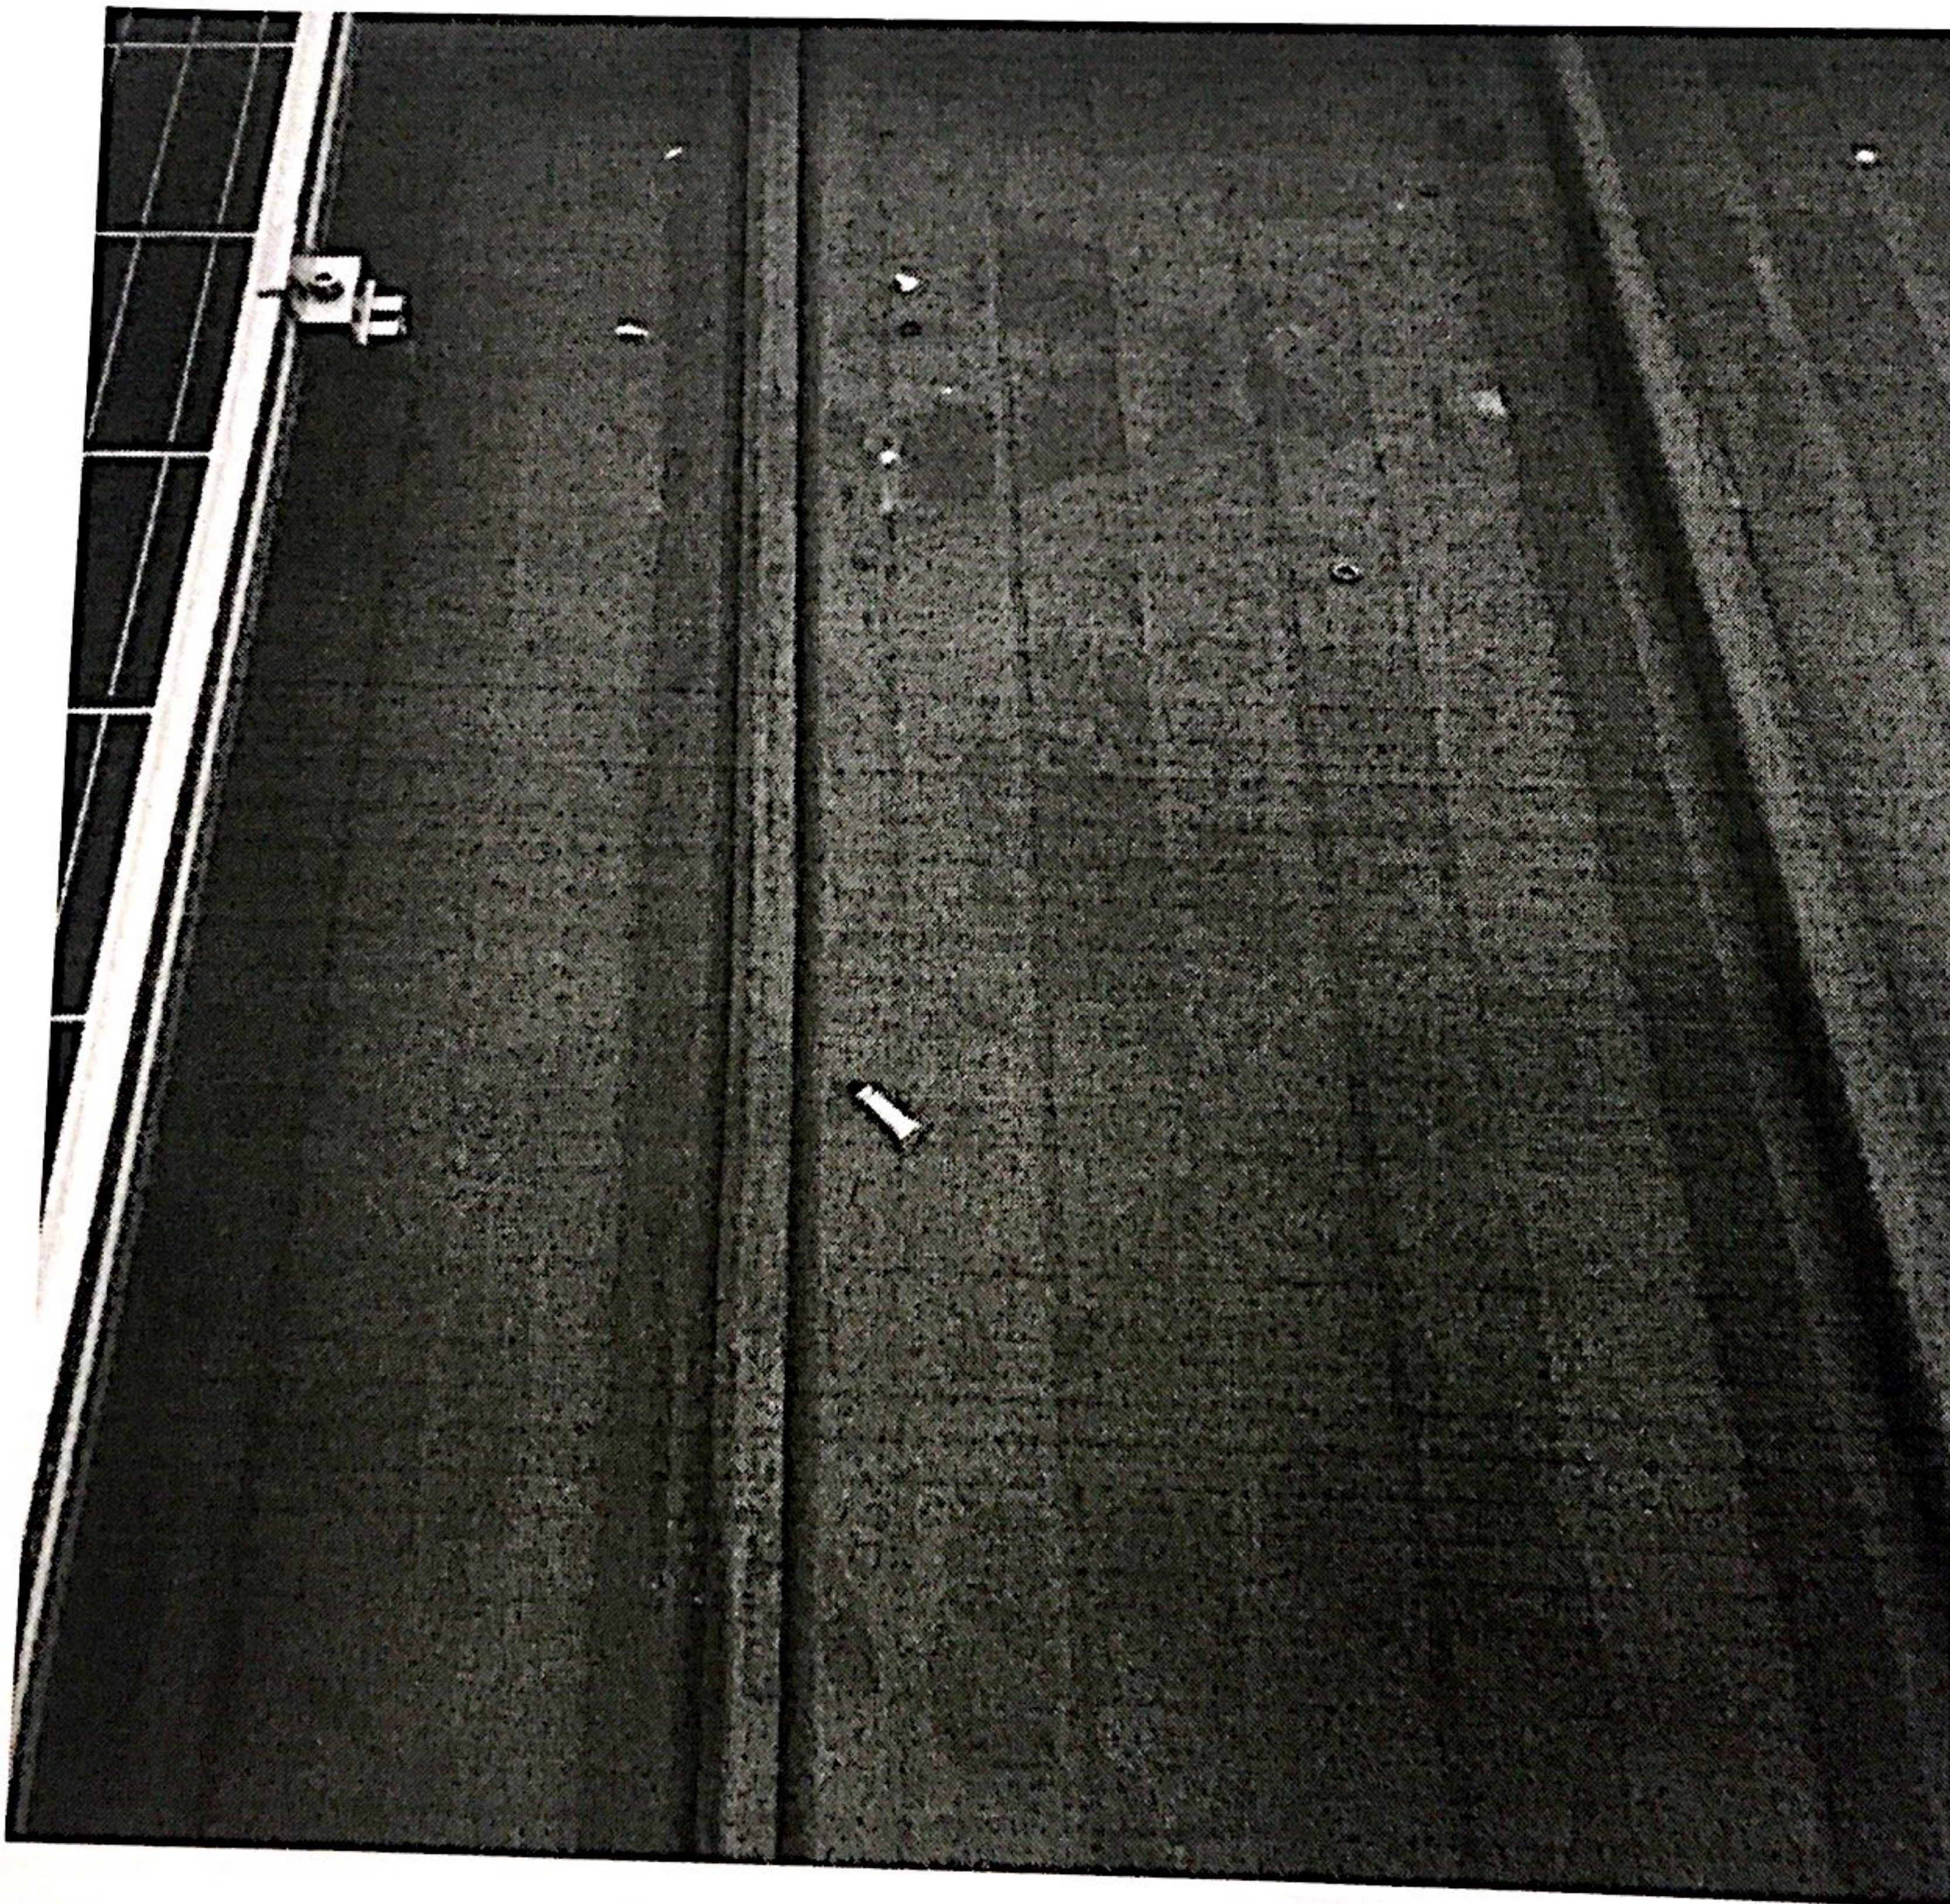




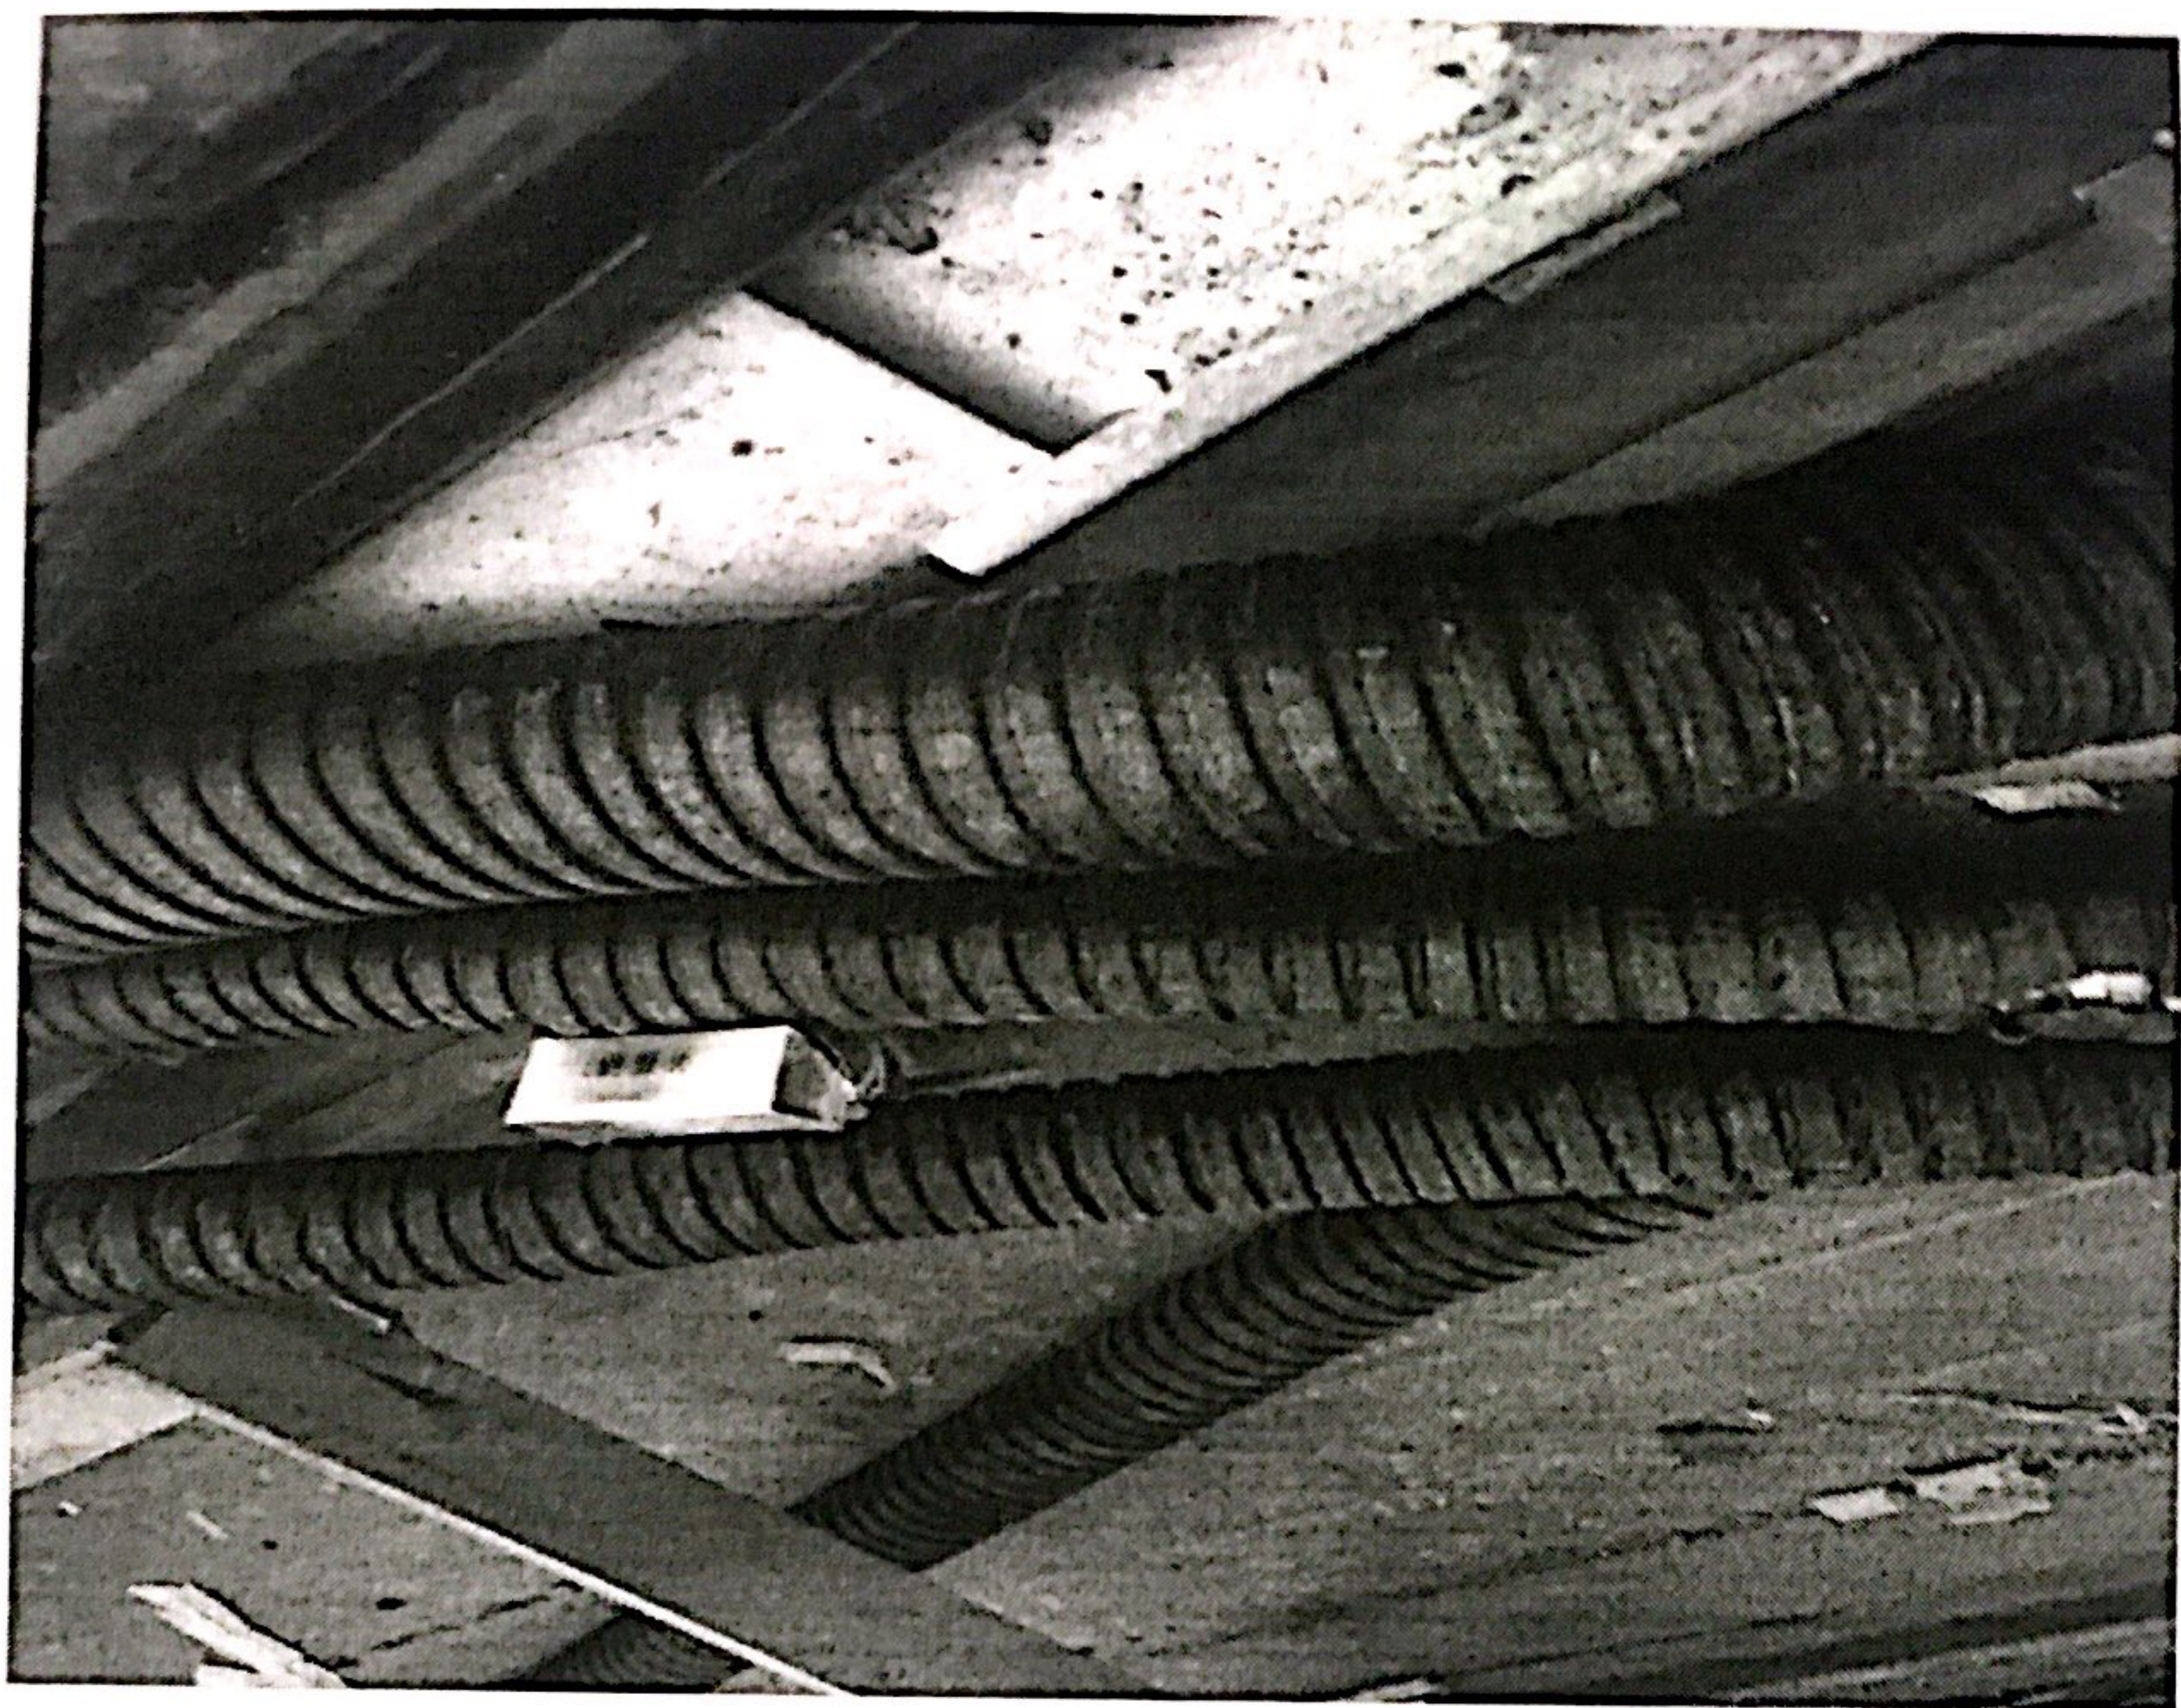

程監  
★  
35kV  
監理項目



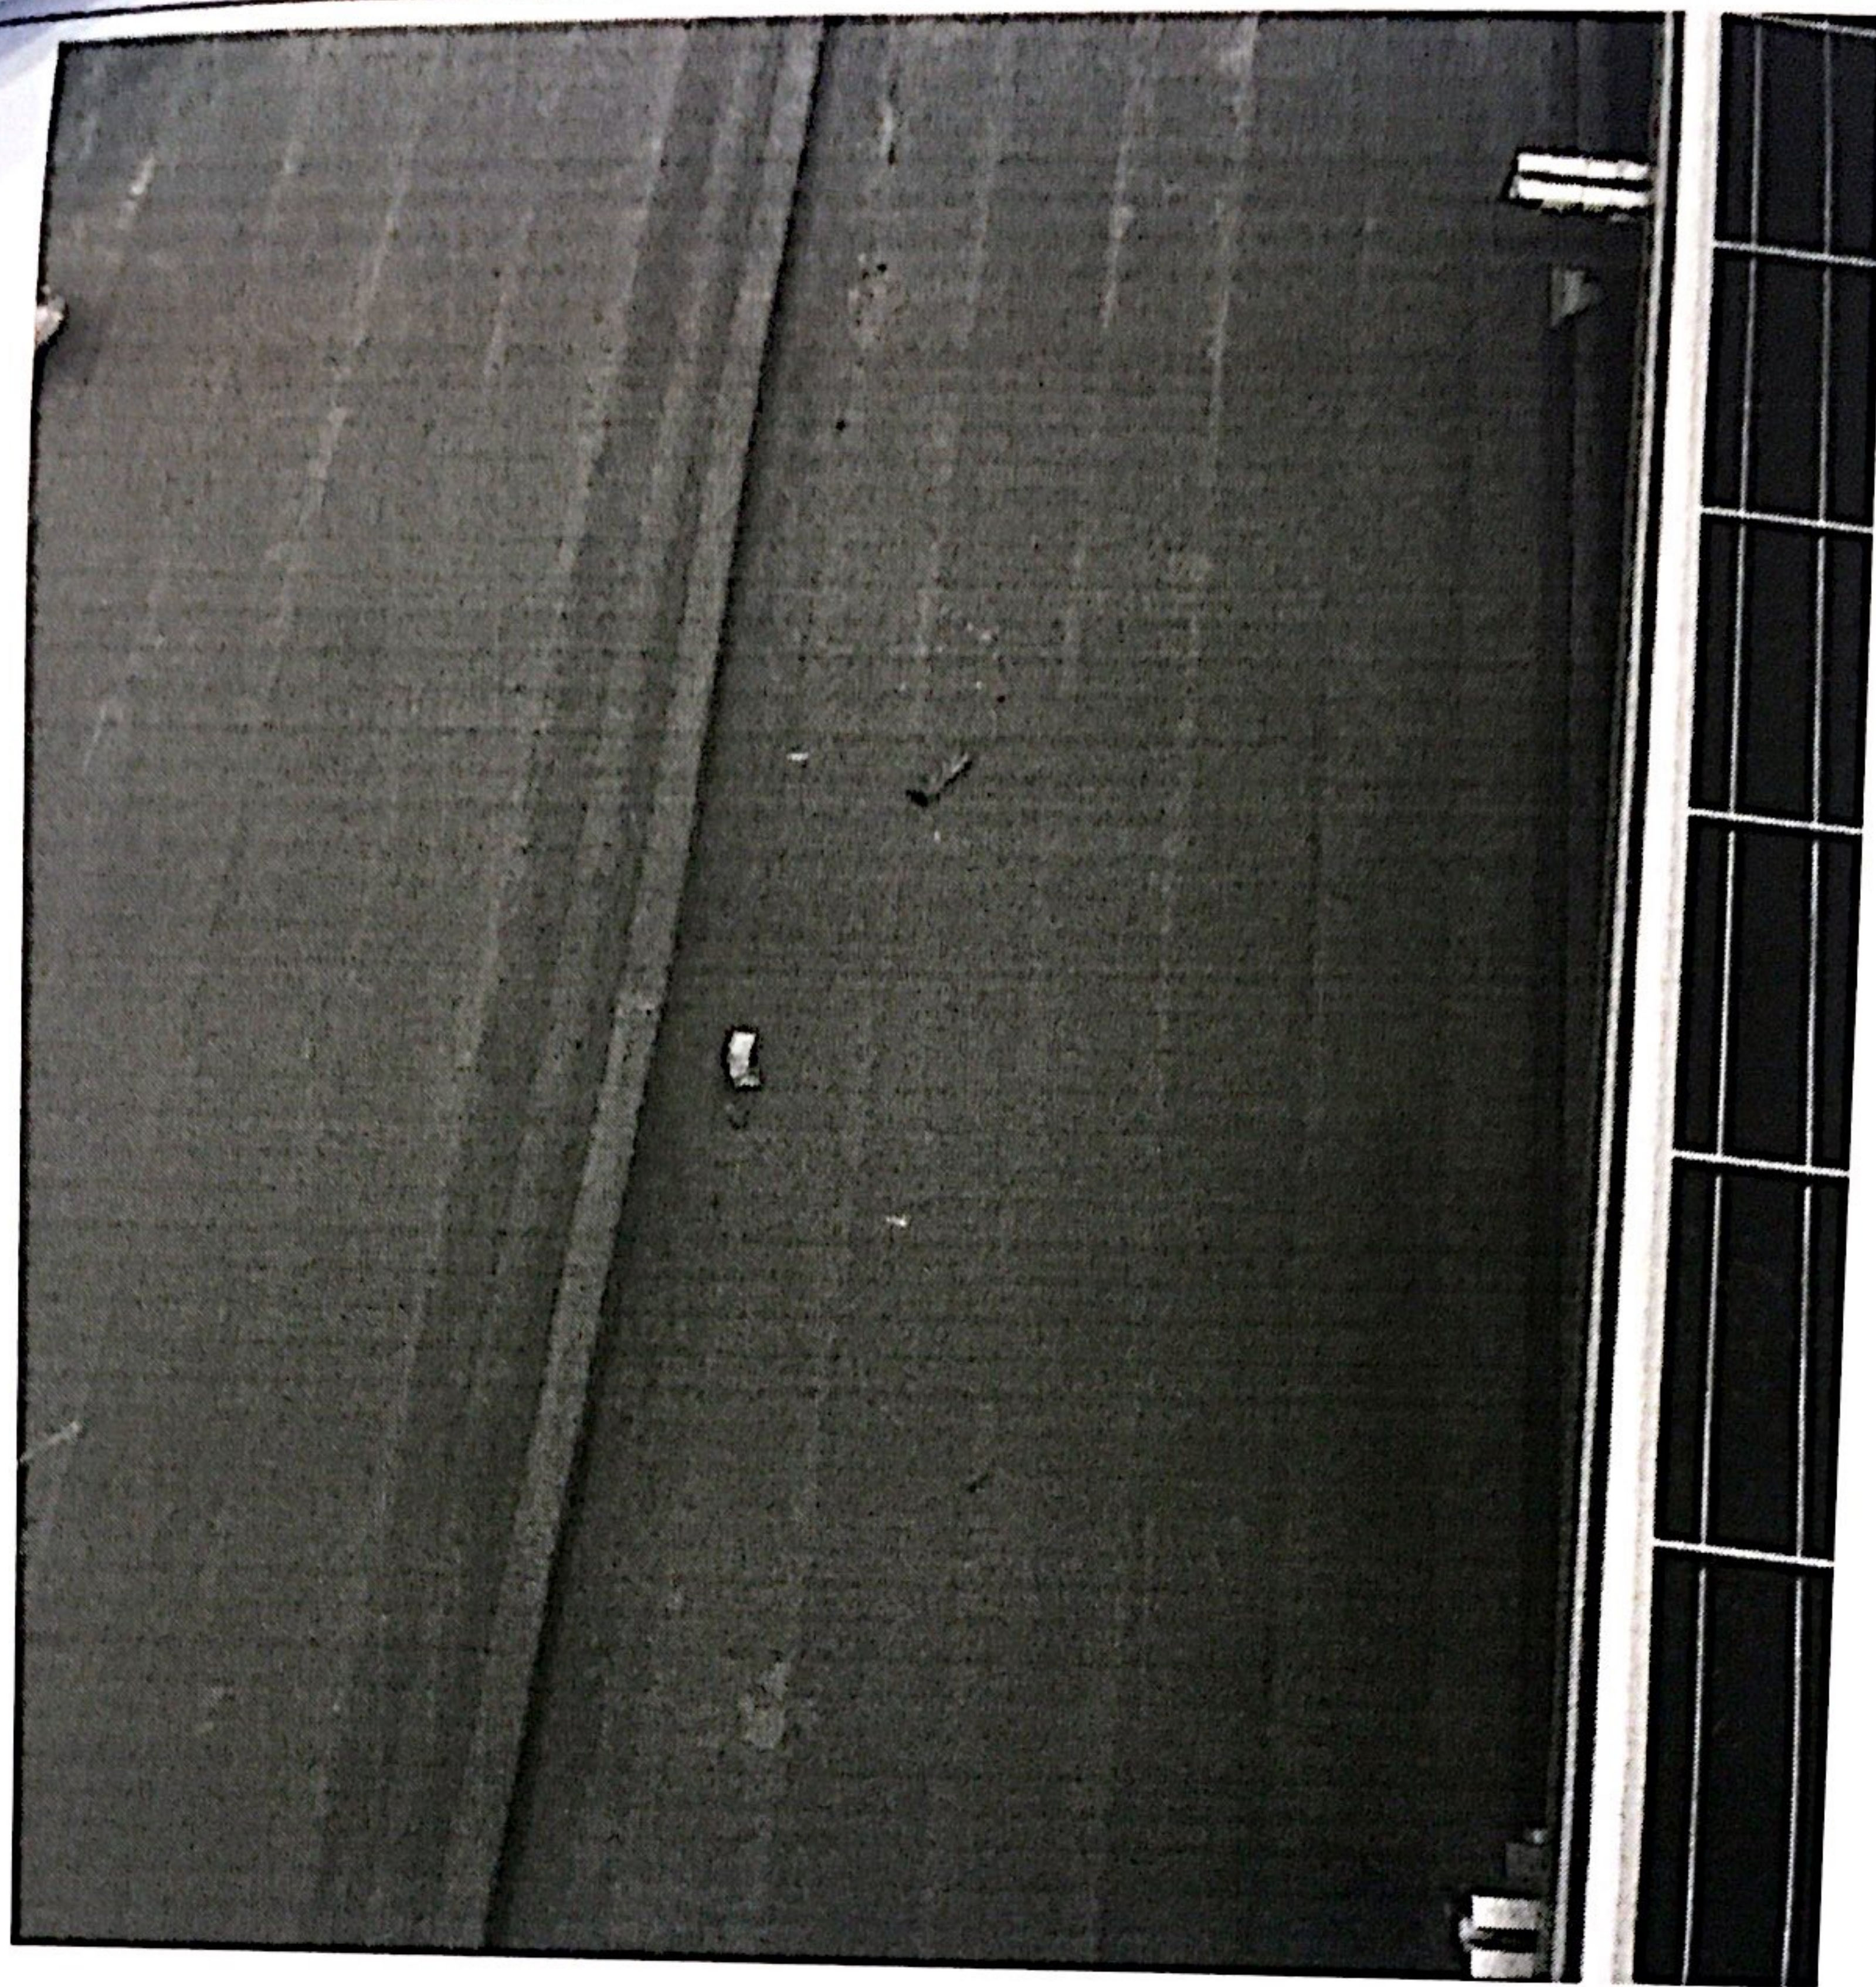

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张金文

日期： 2018年1月18日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。