

JXMB6 监理工程师通知单

监理工程师通知单

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目


编号：ZHJL-JLTZ-002

致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关到场安装材料镀锌层质量事宜

内容：

经我监理部巡查发现联兴到场材料，立柱镀锌层不满足要求，有结瘤、锌灰、露铁现象，存在质量隐患（详见附图）。现要求你单位对现场已到材料进行检查，对镀锌层不满足要求的材料进行处理。不满足要求的材料严禁进行安装，否则产生的后果由你施工单位承担。现要求你单位在 2018 年 4 月 13 日前给予我单位书面回复。

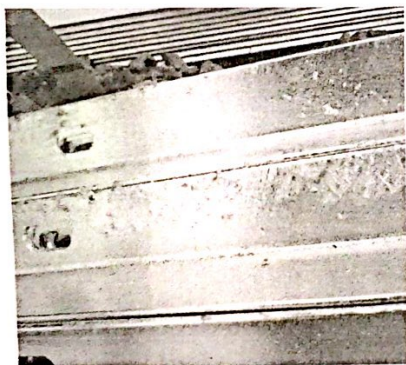

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 04 月 11 日

注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。



由 扫描全能王 扫描创建