

湖南湘阴 4x20 兆瓦鱼光互补扶贫项目

监理工程师通知回复单

编号: FYDL-HNXY-ZH-A. 18-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 XYCTH-JLT-033 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。



详细内容: 收悉监理工程师通知单 XYCTH-JLT-33, 贵方在工程师通知单 XYCTH-JLT-33 的要求内容, 我现场管理人员已经督促施工队做相应措施; 并通知施工方严格按照设计要求施工, 后序工作进行前必经监理方验收, 方可施工。

- 1、基础层已按原设计厚度 600mm 整改完成, 基础底板宽度 1200mm, 水泵房中心预留宽度为 4800mm 均已按设计要求整改完成;
- 2、水泵房基础女儿墙暗柱 AZ1 预留钢筋柱已按设计图进行预埋;
- 3、水泵房基础已按设计标高整改完成;
- 4、施工现场加强施工技术管控, 严格按照蓝图施工;
- 5、每道工序完成后严格执行三级自检制度, 经监理机构验收合格后进行下道工序。

附: 回复材料



由 扫描全能王 扫描创建

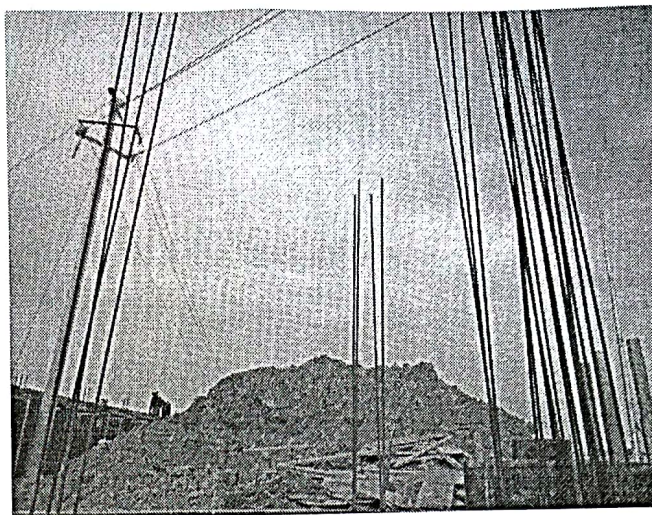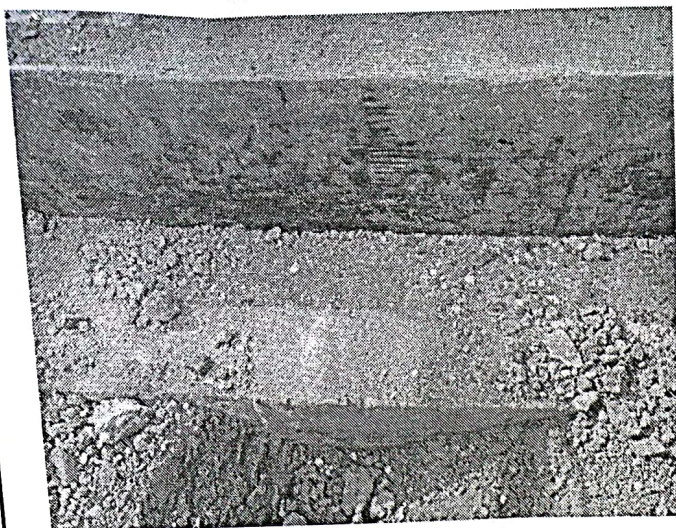

承包单位 (章):

项目经理: 邵飞

日期: 2018.11.1

项目监理机构复查意见:

已整改完毕

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 黄书春

日期: 2018.11.01

填报说明: 本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建