

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-027


致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 关于你单位配电楼等电位明敷接地网施工中存在的质量问题。

内容: 8月12日监理在巡检中,发现你单位配电楼内等电位明敷接地网高压室内等电位接地端未按设计图纸要求施工,部分焊接点未达到规范要求。

为保证后续施工质量,我监理部要求你单位对存在的问题尽快进行整改,并报我监理部复查。

附: 问题图片

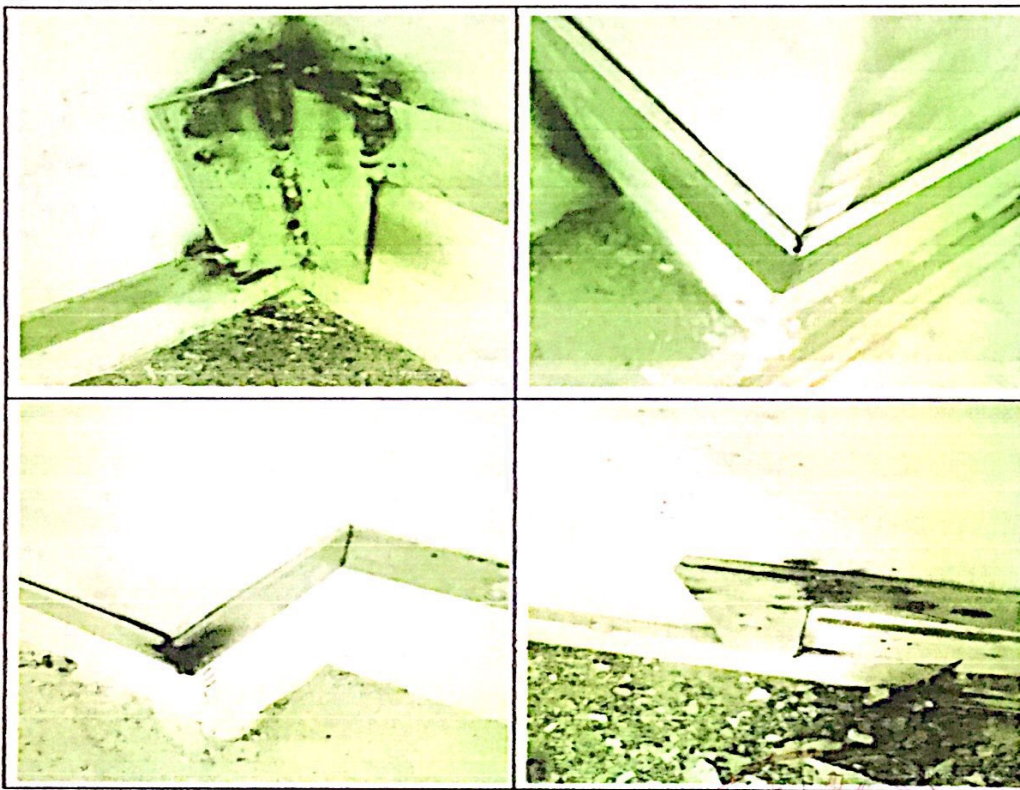

以上问题要求在 2018 年 08 月 15 日前整改完成,并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018-08-12

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位

