

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：046


主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于湖区船只停靠事宜

内容：

今现场巡视发现，一区阵区内组件因船只未能安全停靠，导致部分组件被船只撞毁。鉴于以上问题，我方已在 7 月 5 日监理例会上提出，要求贵方湖区内船只在当日施工完毕后及时停靠码头边并栓牢。贵方未能对此建议引起足够重视。现再次提出要求，贵方施工队伍在当时作业完毕后船只停及时靠码头，尤其是目前雨季期间，避免因湖水上涨、大风等天气影响使船只对已完成的工程量造成破坏。

限 1 个 工作日内落实完毕并回复。

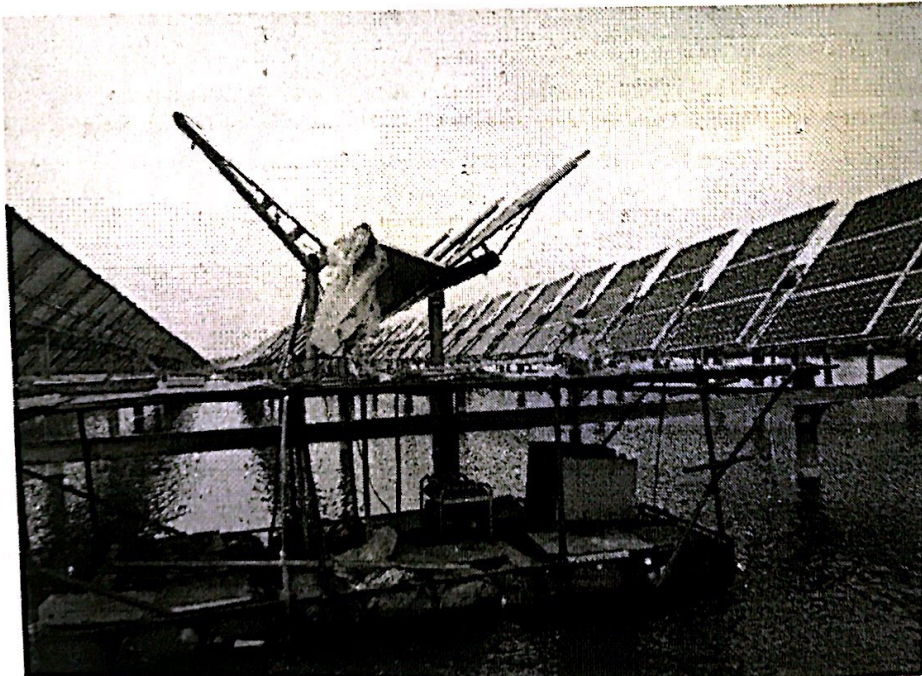

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期： 2019 年 07 月 20 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。