

监 理 通 知 单

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXGF—001

致：江苏镇江安装集团有限公司



事由：关于现场施工过程中安全的相关事宜

内容：经监理现场巡视及例行检查发现问题：

- 1、厂区 1-6 号仓彩钢瓦屋面四周临边均未搭设安全防护网以及安全警示标识
- 2、厂房边钢管搭设的临时人行楼梯未装安全防护网，平台无挡板，楼梯路口未设门及锁，搭设的脚手架部分钢管紧固不到位，未见安全警示标识。
- 3、彩钢瓦屋面上采光带未拉安全警戒线。
- 4、现场施工未见专职安全员

要求你单位按文明施工、安全施工要求实施，确保安全、文明施工。3 日内整改并通知业主、监理进行验收，安全、文明措施实施后施工。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



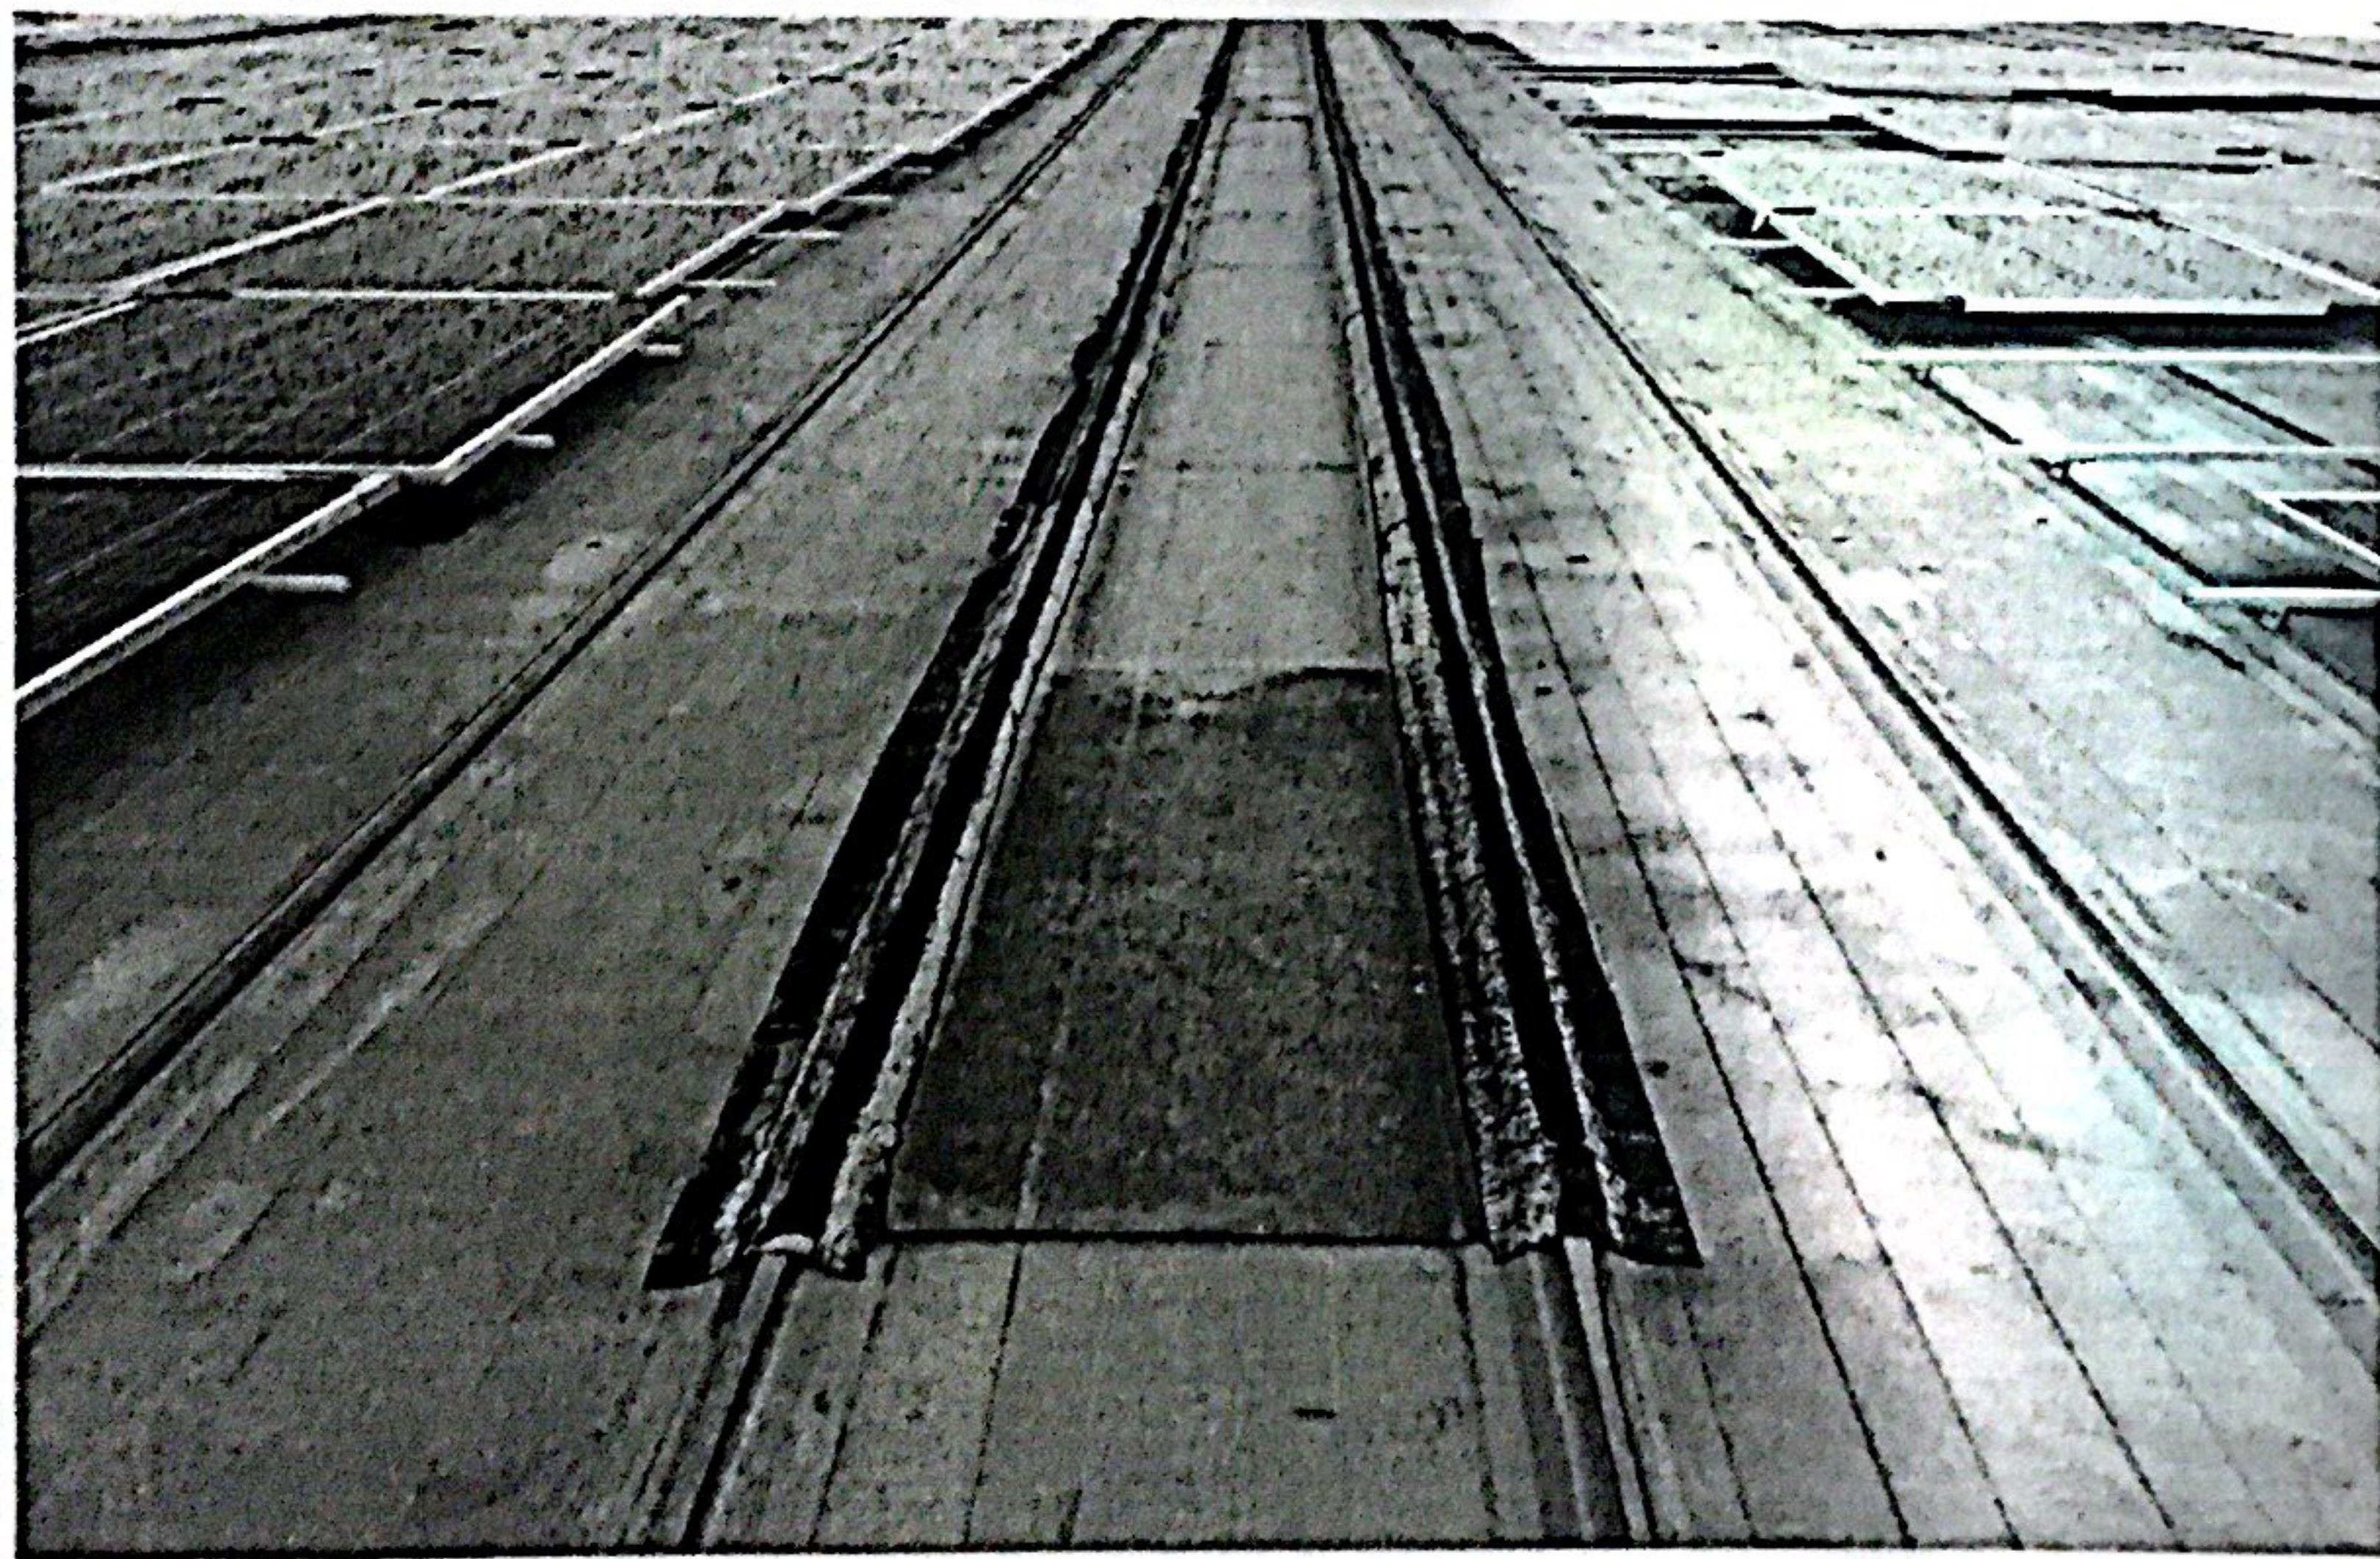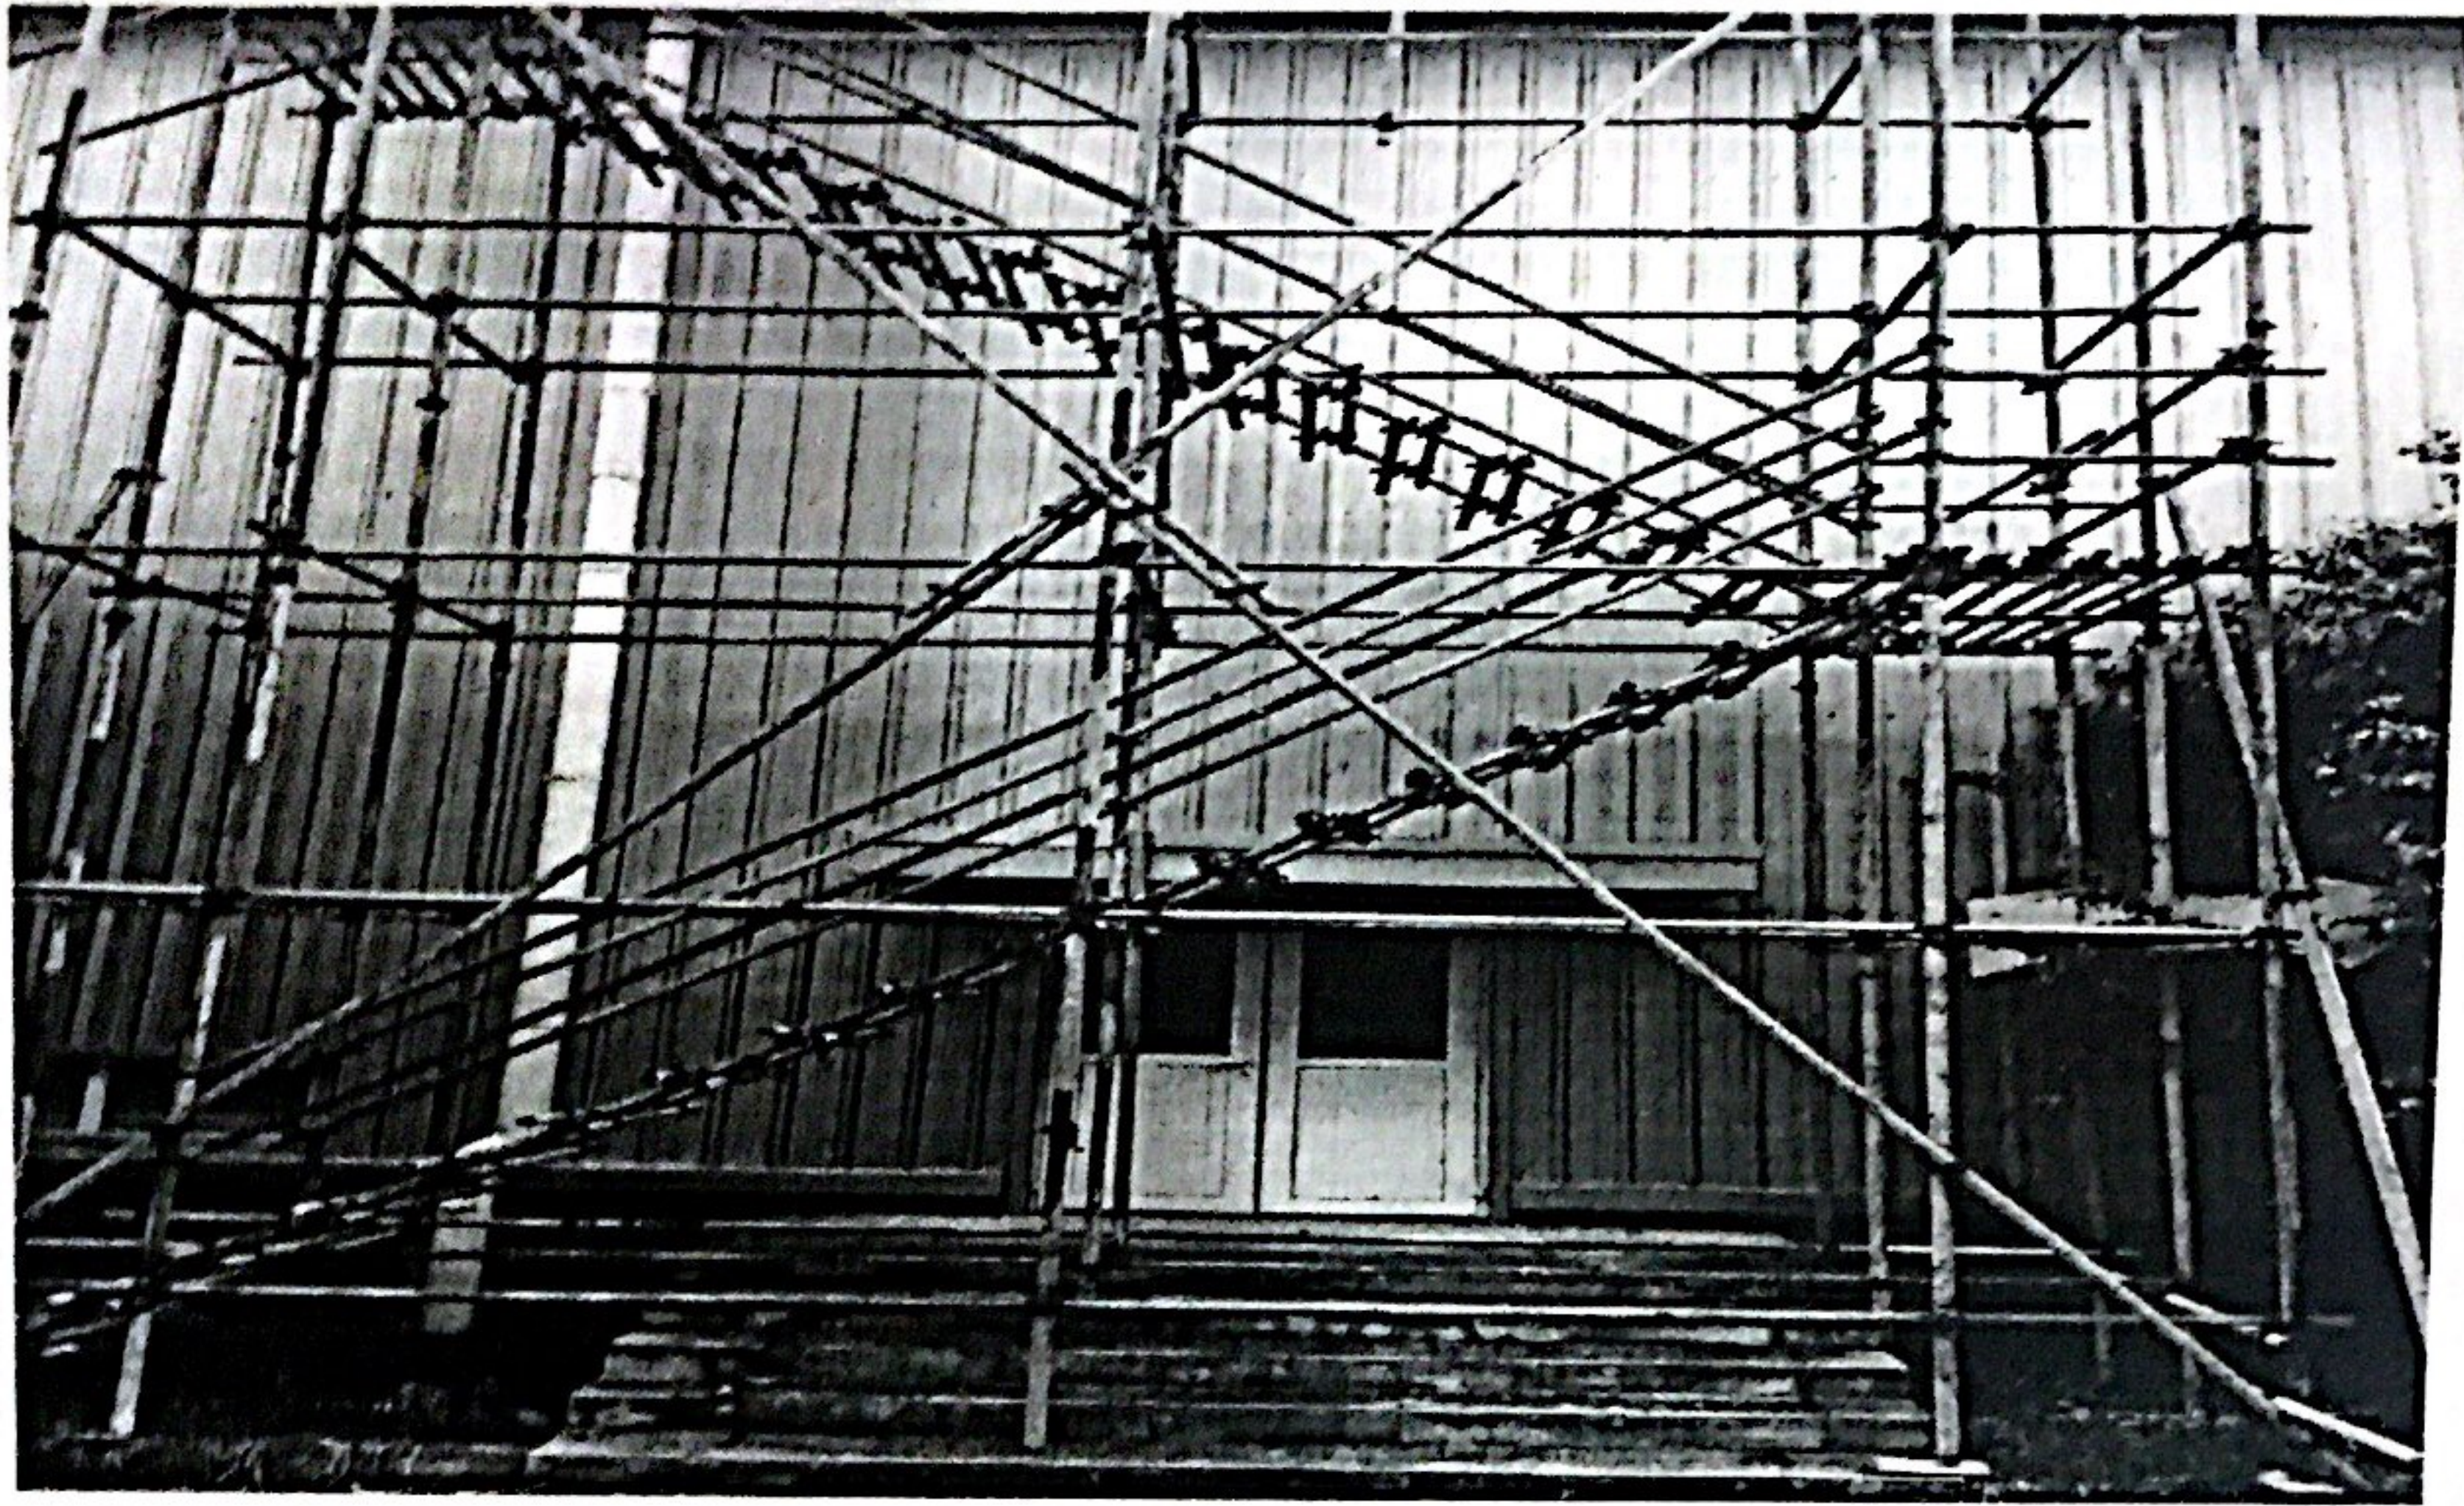

监理单位(章)

总/专业监理工程师: 刘斌

日期: 2017 年 11 月 15 日

注 本表一式__份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存一份。