

监 理 通 知 单

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目



编号：ZXGF—005

致：江苏镇江安装集团有限公司

事由：关于现场材料、质量施工的相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现你单位在现场堆放的一批 25*4 扁钢，经监理测量发现厚度不一（存在部分 3mm）

为确保工程、材料质量，现要求你单位立即将已进场不合格扁钢进行撤场。现要求你单位 3 日整改回复，以确保施工质量和进度达到预期目标。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。

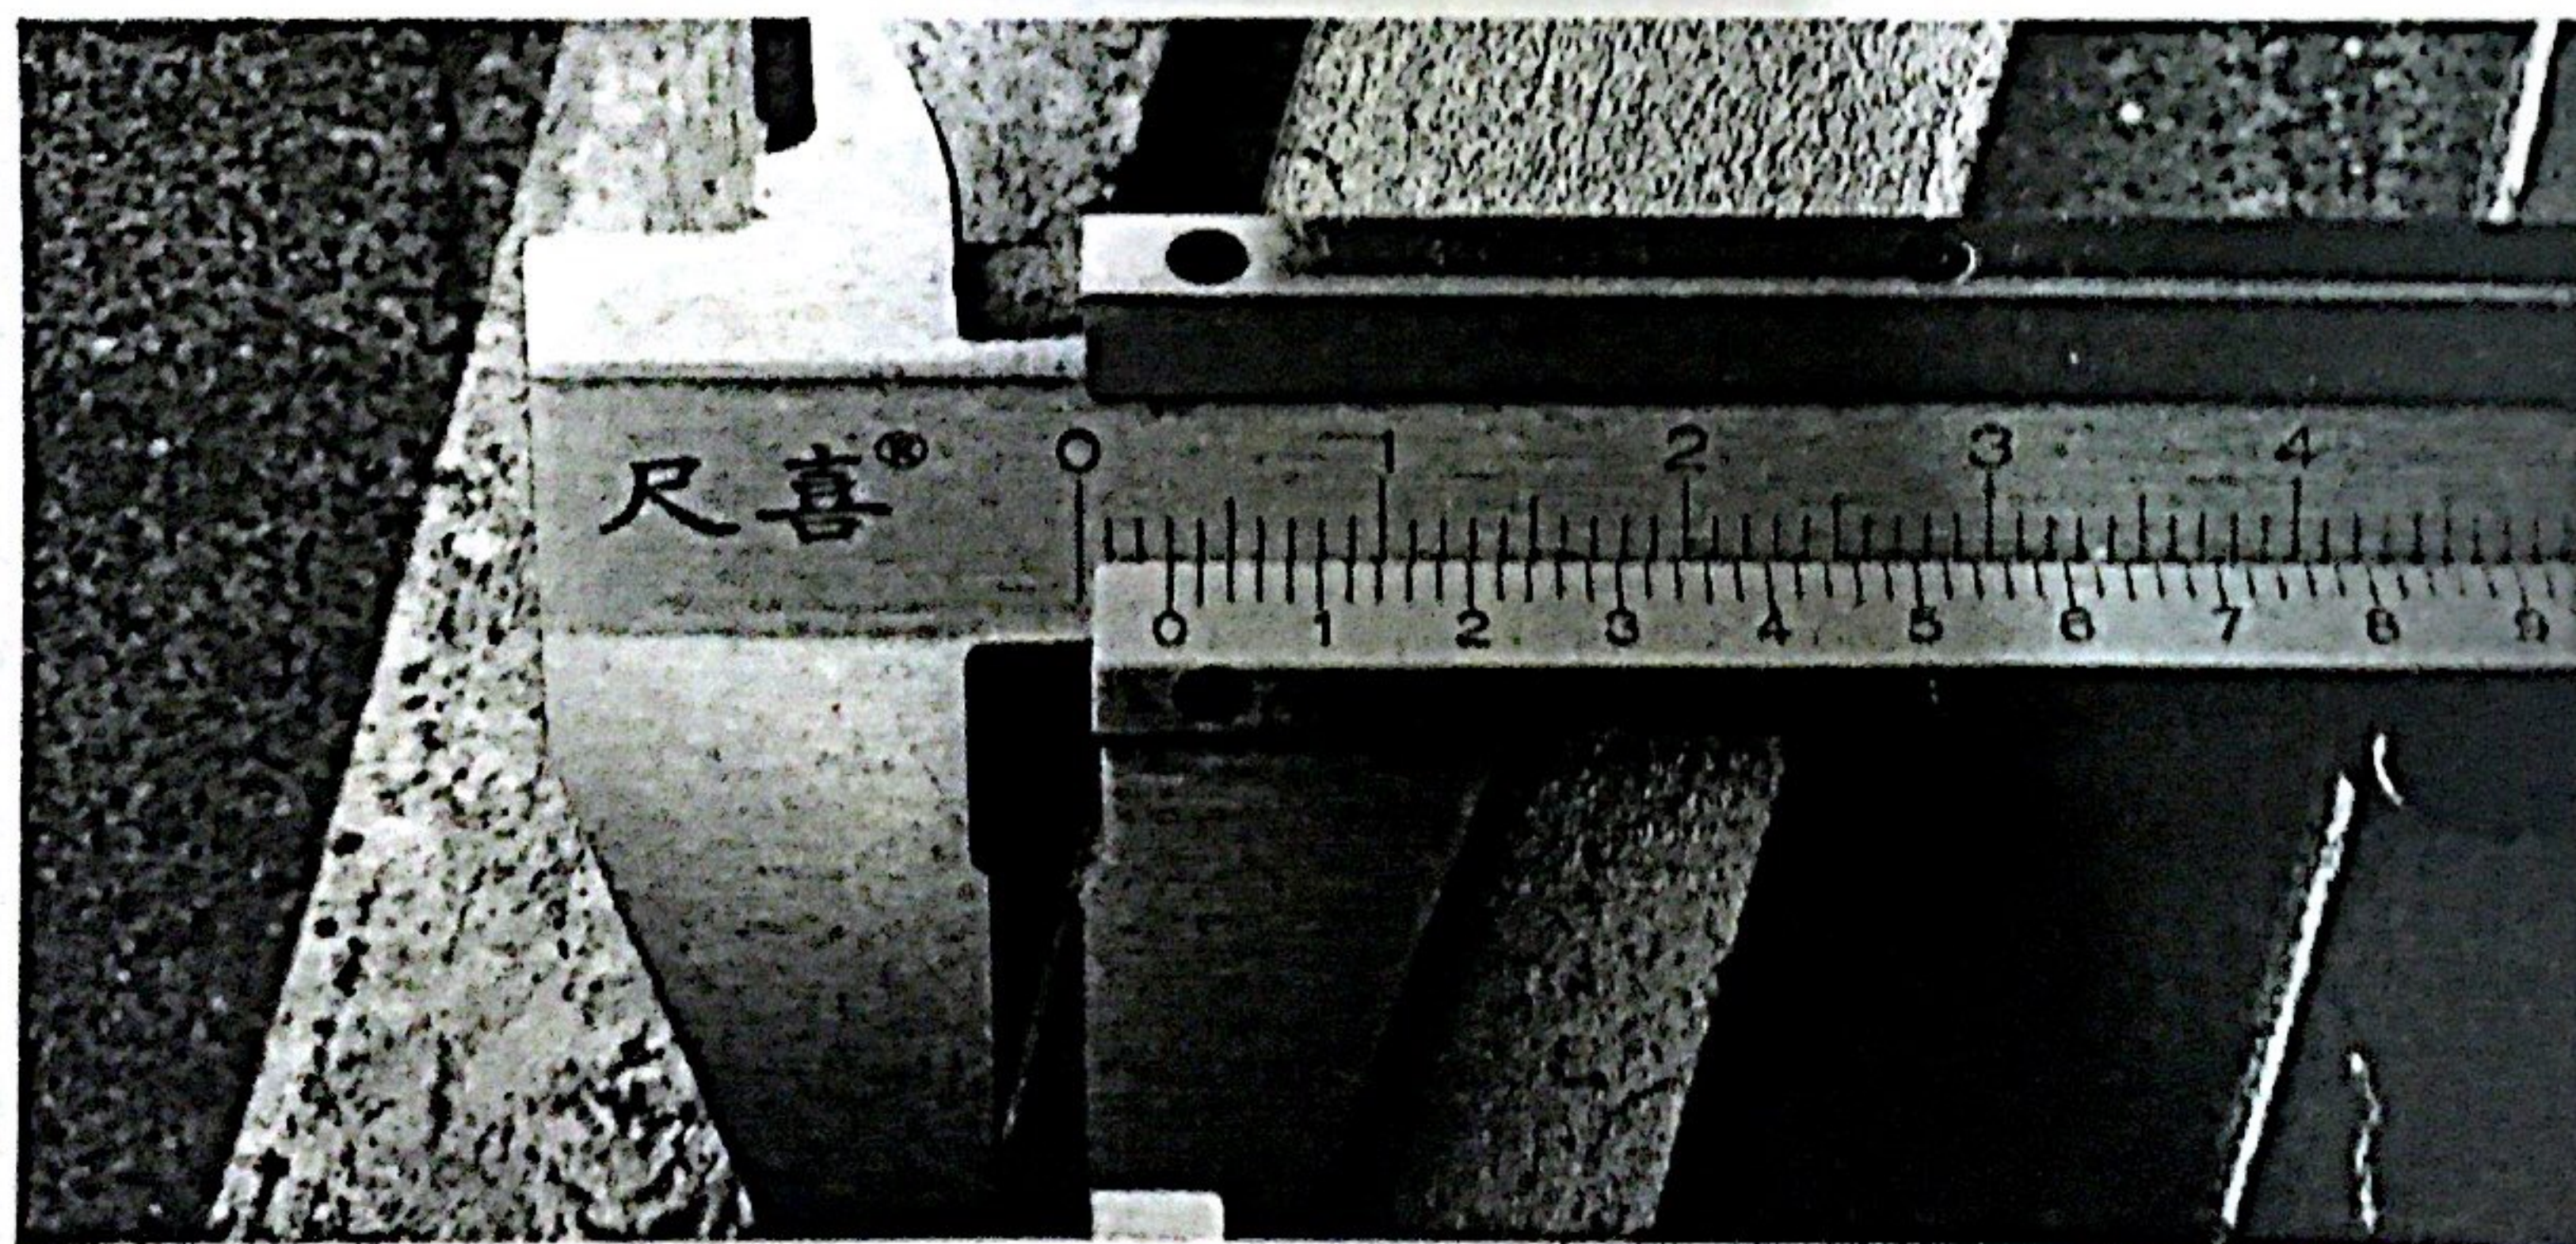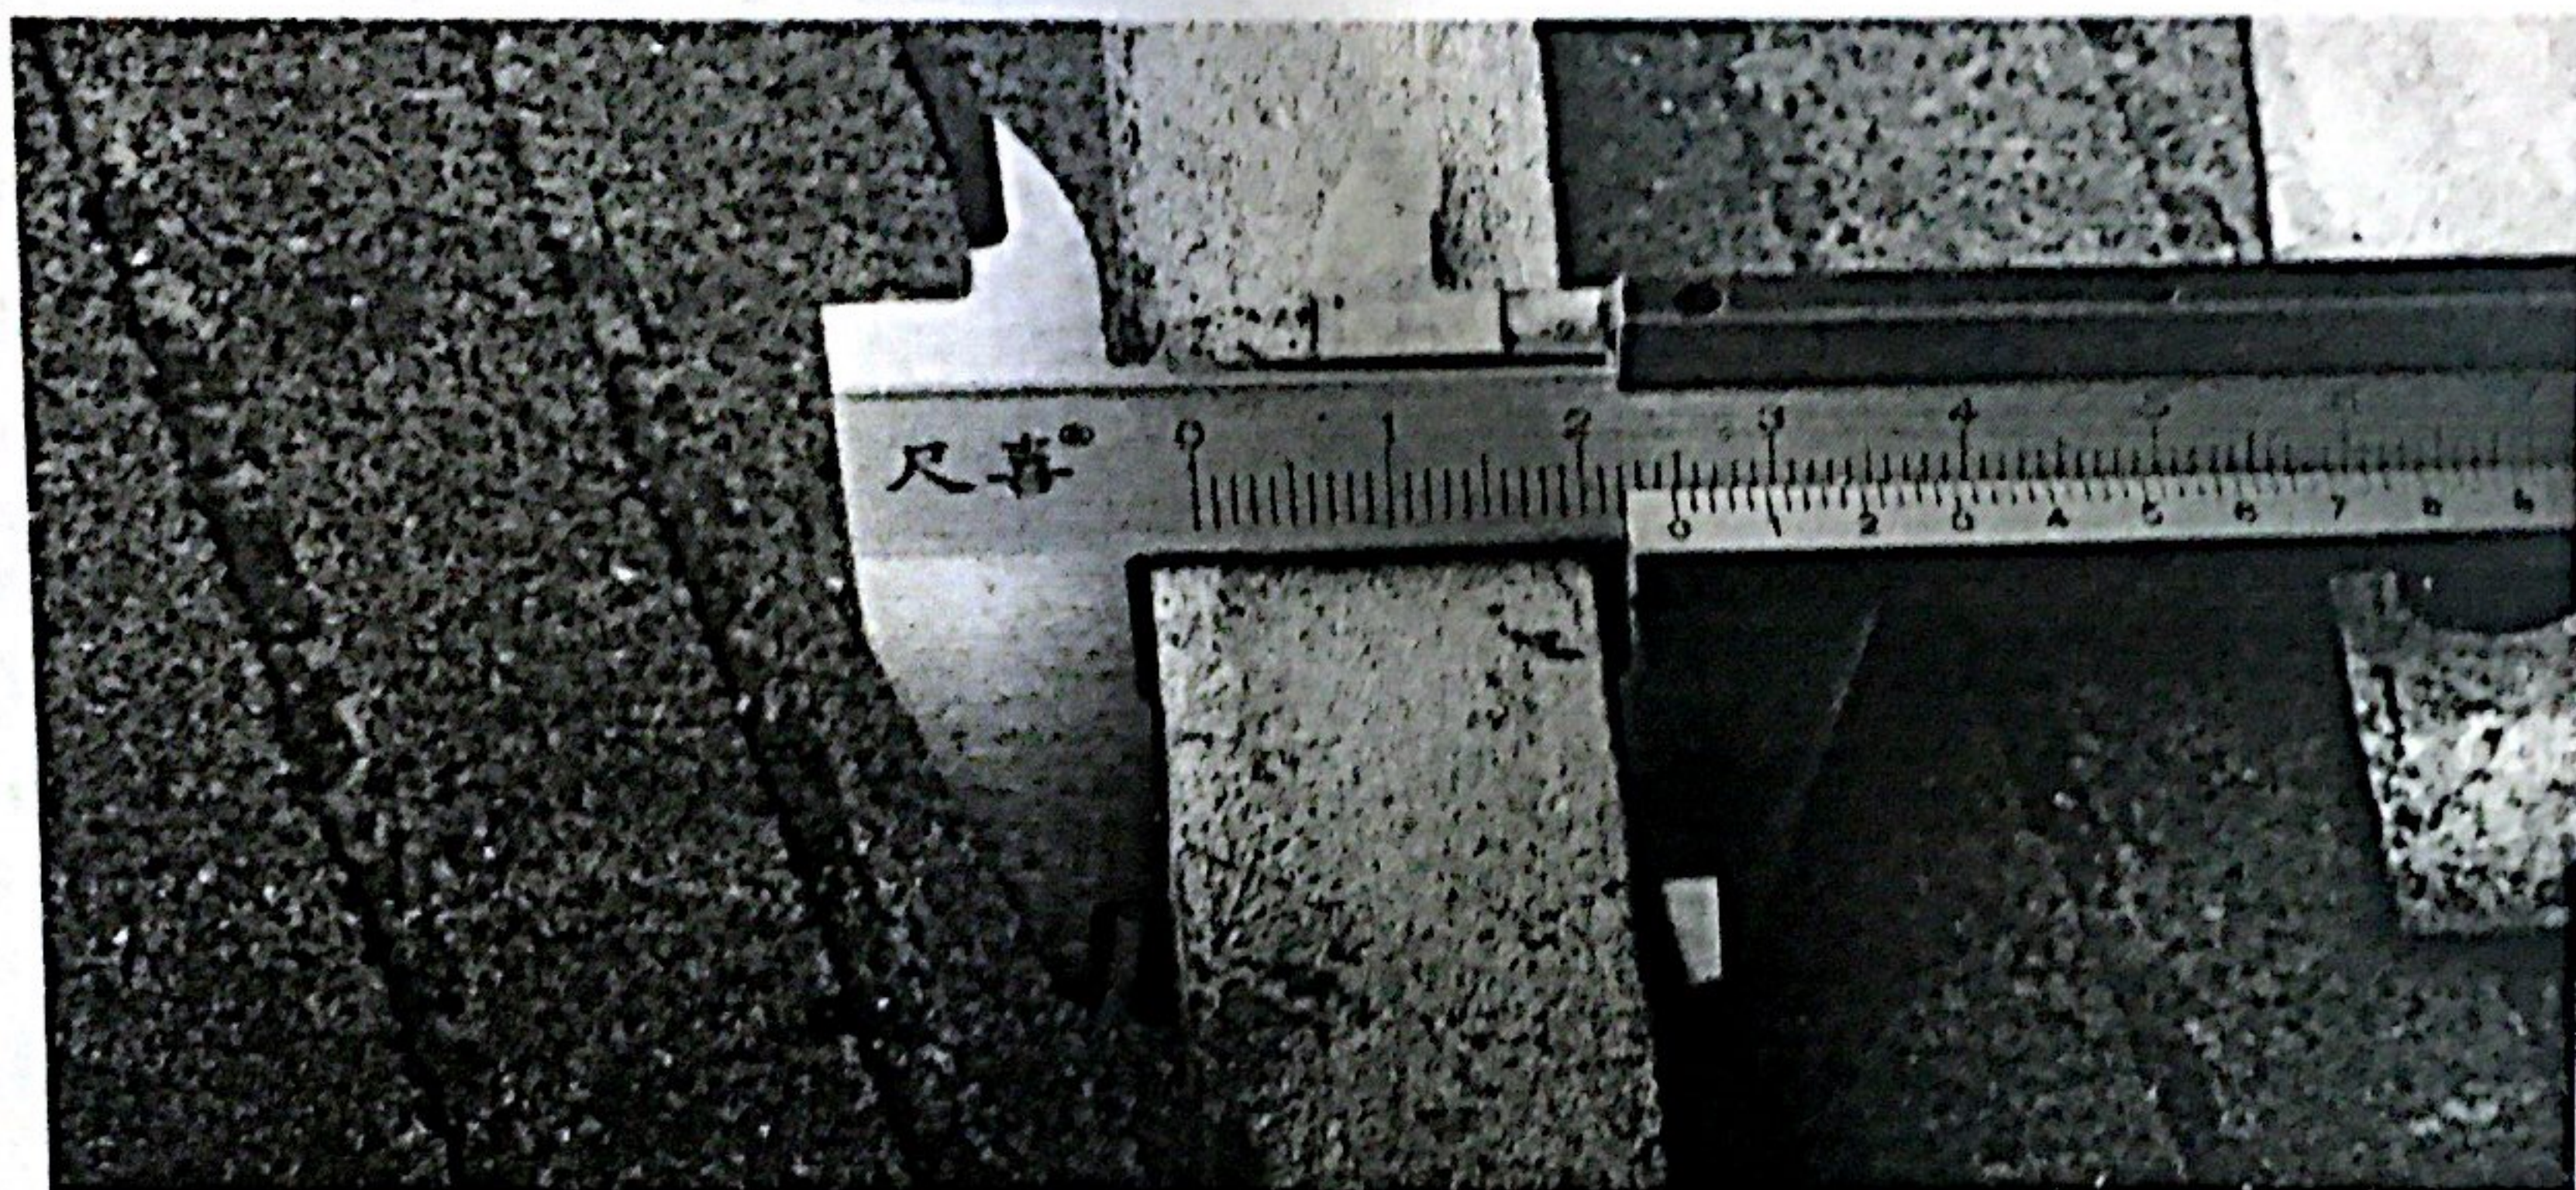

正衡电力工程有限公司
监理项目部（章）
总/专业监理工程师：3/1
日期： 年 月 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。