

监 理 通 知 单

工程名称: 市中区齐村镇20Mwp单晶高效农业光伏电站项目(一期10Mwp工程)

编号: GFDZJBM08-008

致: 江苏中导电有限公司 (施工项目部)



事由: 场区施工电缆敷设质量事宜

内容:

经我监理项目部巡查发现, 由你单位施工的光伏场区电缆地理敷设存在以下问题:

1. 电缆沟深度未达到设计要求。
2. 电缆敷设前未采取有效的保护措施。
3. 回填土质不符合设计要求。

针对以上问题, 限你单位在 3 天内完成整改, 报与监理项目部验收。

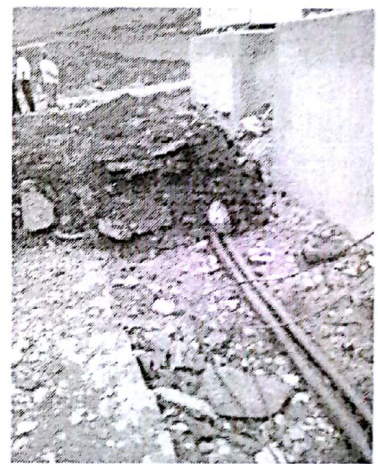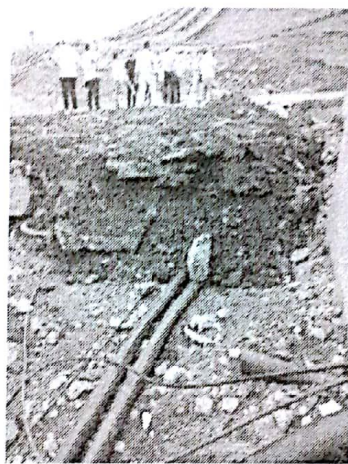

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金星

日

期: 2018.06.29

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。