

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-14

致：上海上电电力工程有限公司



事由：关于组件安装事宜

内容：

5月19日亿晶厂家技术人员已到现场对各施工班组进行了组件安装的施工技术交底工作。但今日我方监理巡视过程中仍发现部分施工人员未按正确的安装要求进行施工，具体表现为：

- 1、 组件安装从支架下端进行安装
- 2、 组件拆箱搬运时一人进行搬运操作

请贵方加强现场施工管理，严格按照交底记录中的安装注意事项进行操作安装，如下次巡视中发现有违规操作安装的行为，将对组件安装分项施工下发停工单，经技术交底后再进行施工。

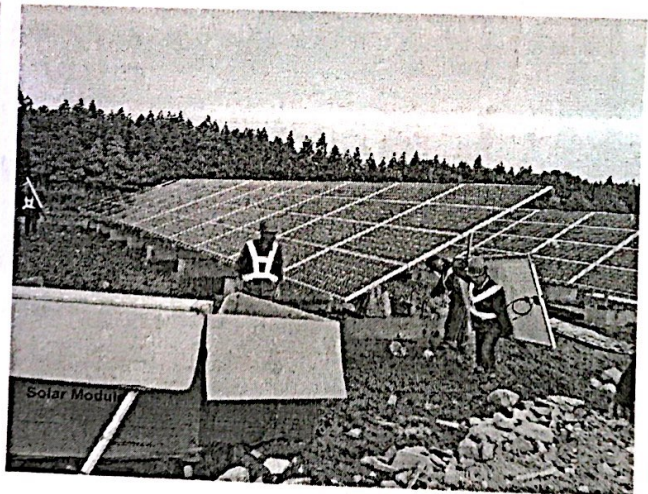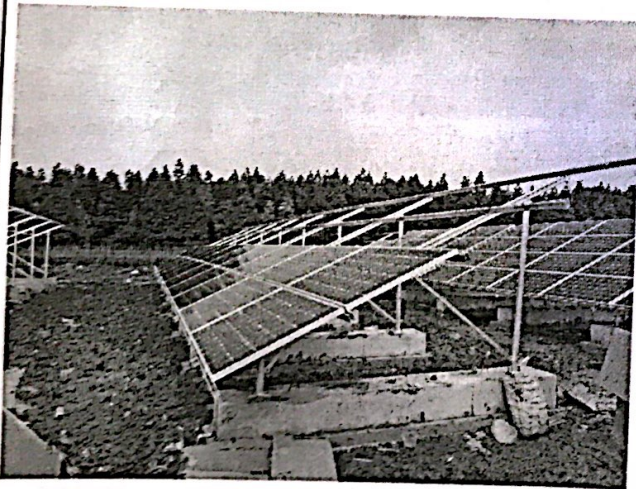

限 1 个 工作日内回复。

特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任新

日期：2018 年 05 月 22 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。