

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期



编号：GFDZJBM08-26


致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于西区修复事宜

内容

因昨夜 17:15 时短时强降雨及强风的到来，对本工程造成一定程度的破坏。经检查发现，三区应异物砸毁 2 块组件，二区、四区、七区各吹落 1 块组件，五区吹落 2 块组件。现要求贵方安装队伍立即对造成破坏的施工部位进行修复工作，掉落及砸损的组件做跟换处理。并严加检查各个区域的组件安装质量及电气设备运行情况，以防恶劣天气对本工程再次造成破坏。

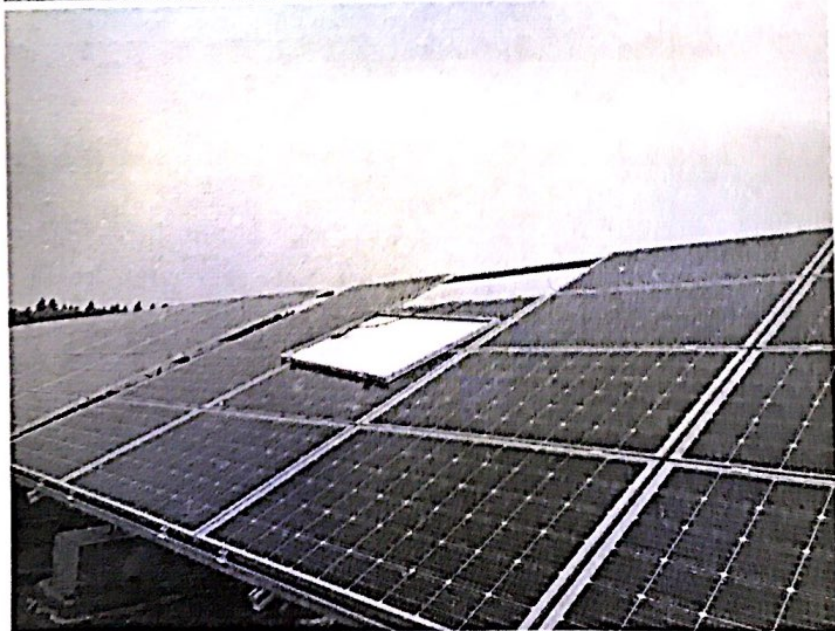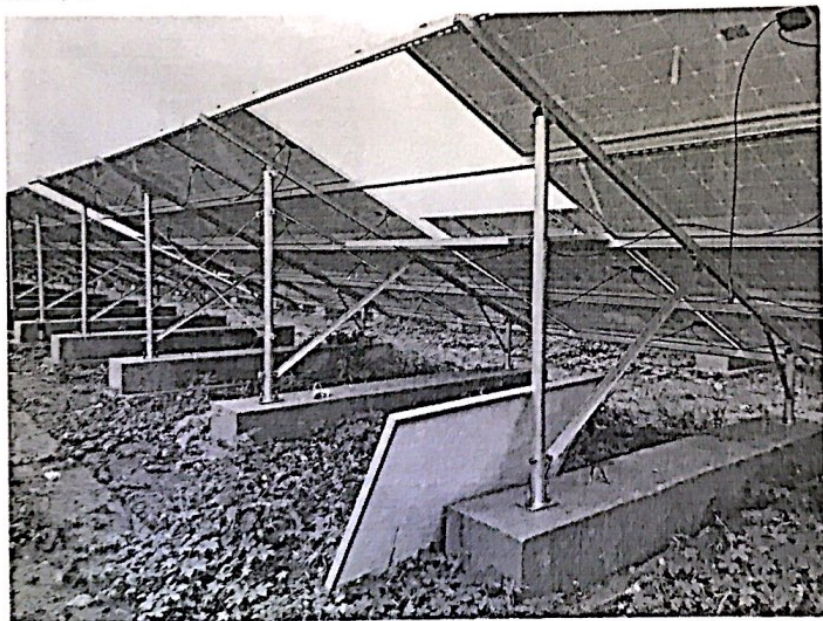

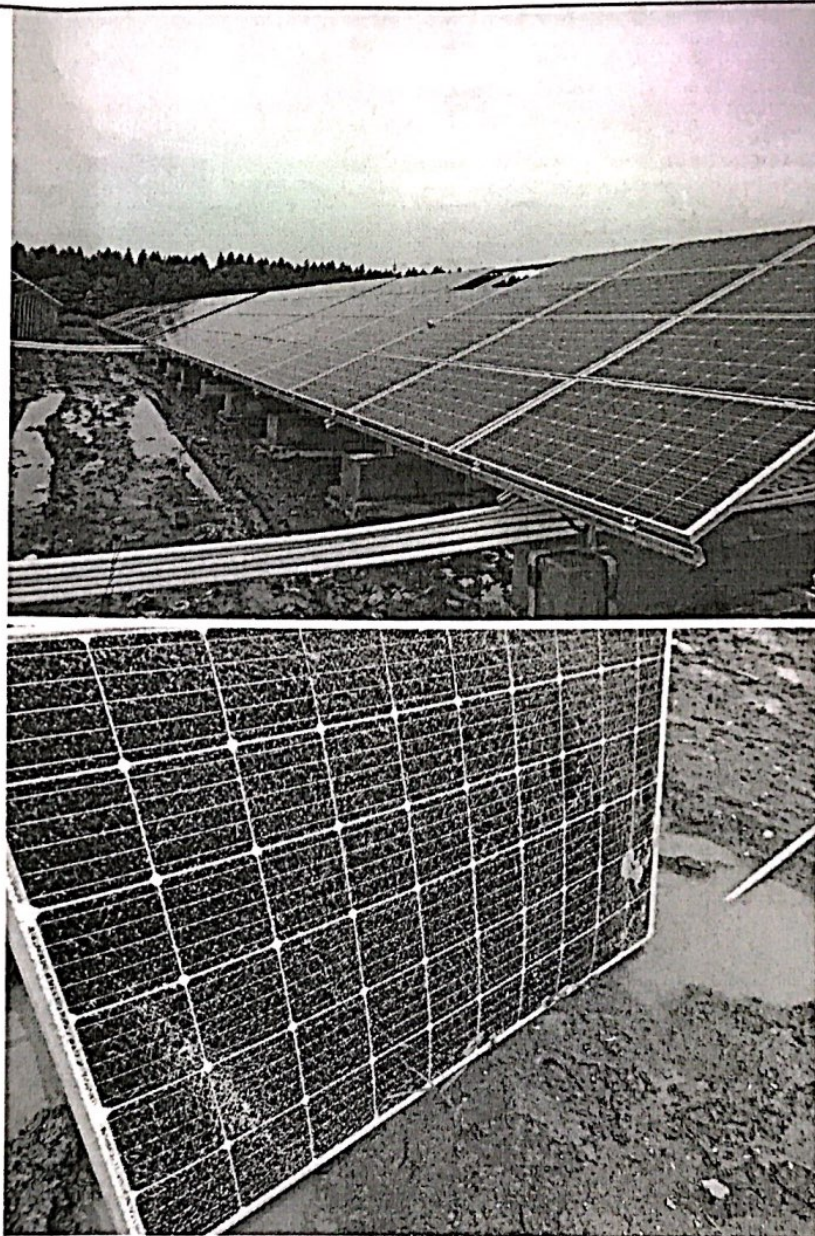

限 1 个 工作日内回复。

特此通知!

监理项目部 (章)
 总/专业监理工程师: 张新
 日期: 2018 年 06 月 29 日

本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。