

监理通知单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-TZD-09

致：中机国能浙江工程有限公司 施工项目部


事由：

质量问题

今（2018 年 08 月 14 日）我监理人员在施工屋面对桥架内敷设的电缆进行检查时发现有部分电缆绝缘层损坏（如图 1）及绑扎不符合规范要求（如图 2）。现责令总包单位针对以上问题拿出可行的整改方案。报监理部与建设单位。

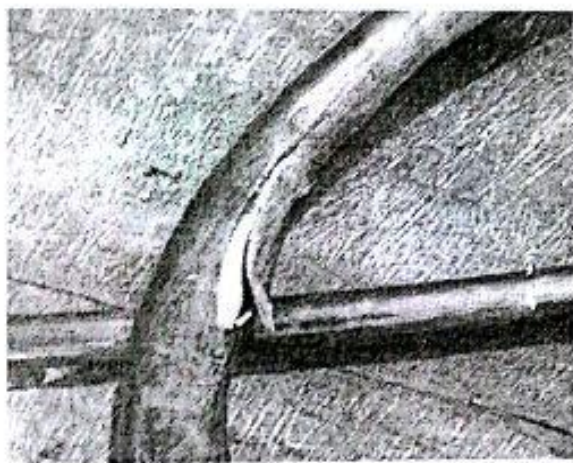

图一

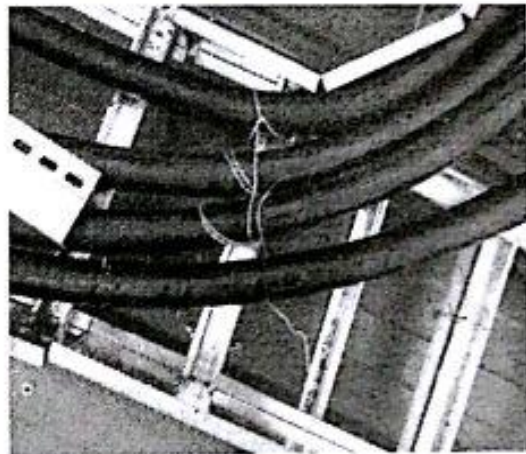

图二

请与 48 小时内回复！

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 8 月 14 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。