

监 理 通 知 单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-004

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于支架质量的相关事宜

内容:

在巡视检查过程中发现利民镇光伏区已安装成形的支架檩条弯曲不顺直, 并且使用弯曲变形的钢材。现要求你单位立即整改, 杜绝类似质量问题的出现。(后附照片)

监理项目部(章)


总/专业监理工程师:

日期: 2018年5月22日

注 本表一式_3_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_1_份。



由 扫描全能王 扫描创建

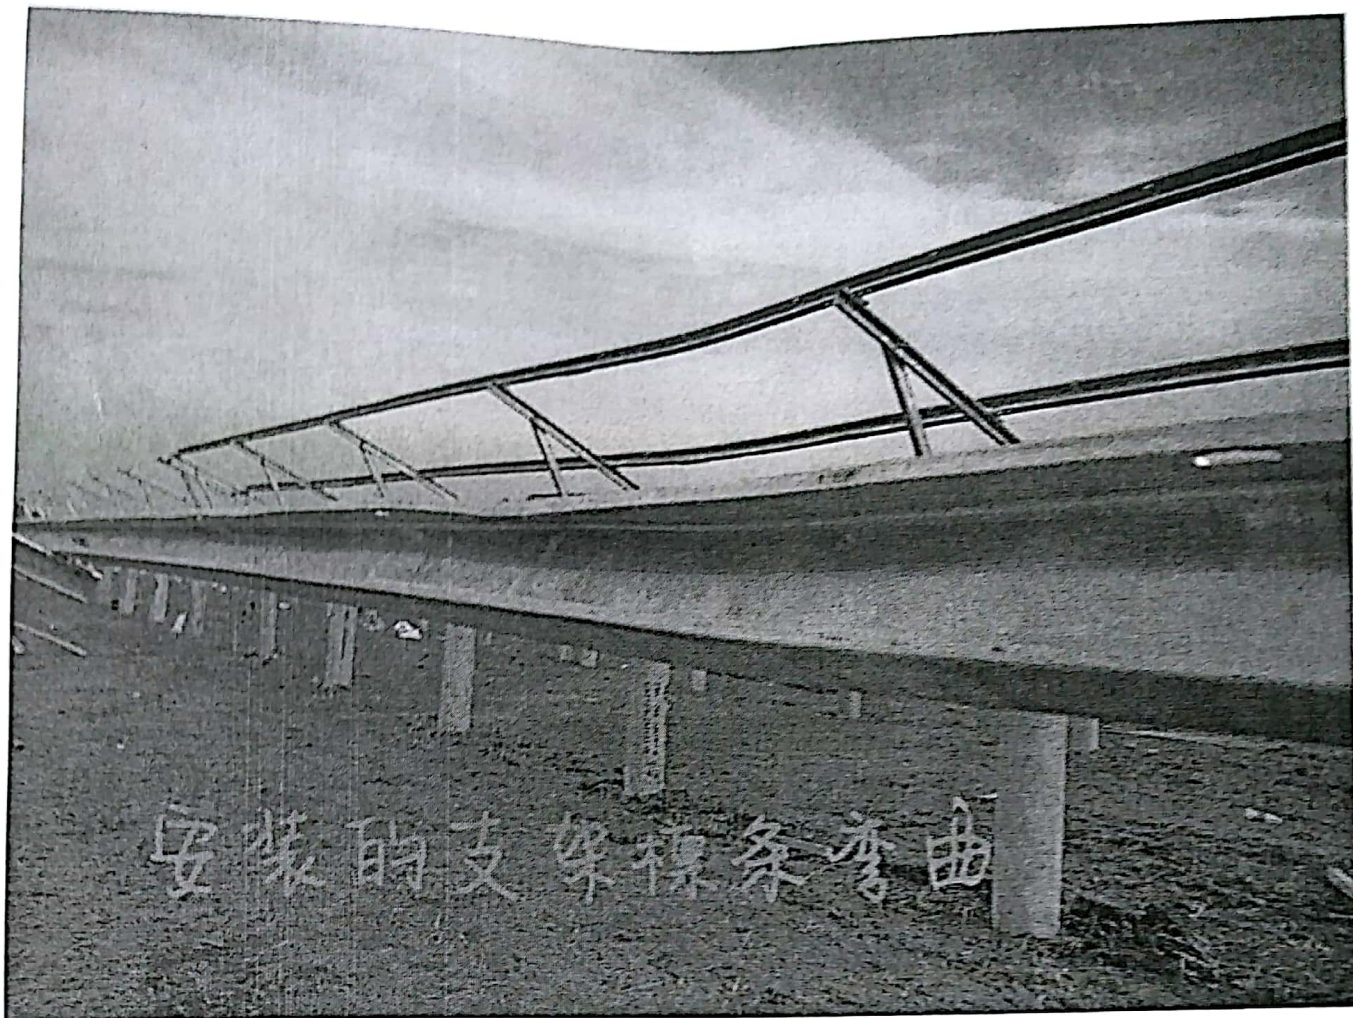

安裝的支架標條弯曲

