

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目


编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-022

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于铁塔吊装现场违章指挥、违章作业事宜

内容：2018 年 12 月 11 日监理现场巡查中发现，G5 铁塔吊装施工中在下部构件未安装完成的情况下即进行上部施工作业，现场管理人员违章指挥、施工班组违章作业，存在重大安全隐患，经现场指出后拒不改正，且态度恶劣，现要求你单位项目部立即制止该行为并严格按方案进行施工，确保安全，同时组织施工班组进行重新交底并加强班组人员的素质教育。

此通知单要求 2018 年 12 月 13 日前回复。

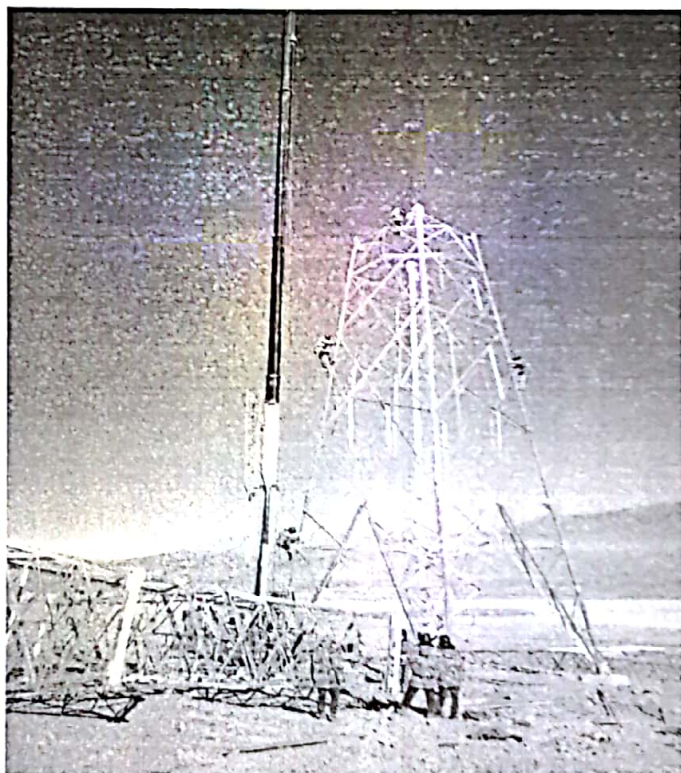

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 12 日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。