

JBKXMS

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目


编号：17335-JL-JBKXMS-ZL-016

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于送出线路塔机基础预埋螺栓成品保护不到位事宜

内容：2018 年 09 月 27 日下午进行的项目周安全文明检查中发现，你单位项目部对送出线路塔基基础所用的预埋螺栓成品保护不到位，在施工单位项目部室外随意放置，无任何保护措施已生锈，要求你单位项目部立即对预埋螺栓进行除锈处理并加强成品（原材料）保护管理工作，不得再出现此类现象：

此通知单要求 2 日内回复。

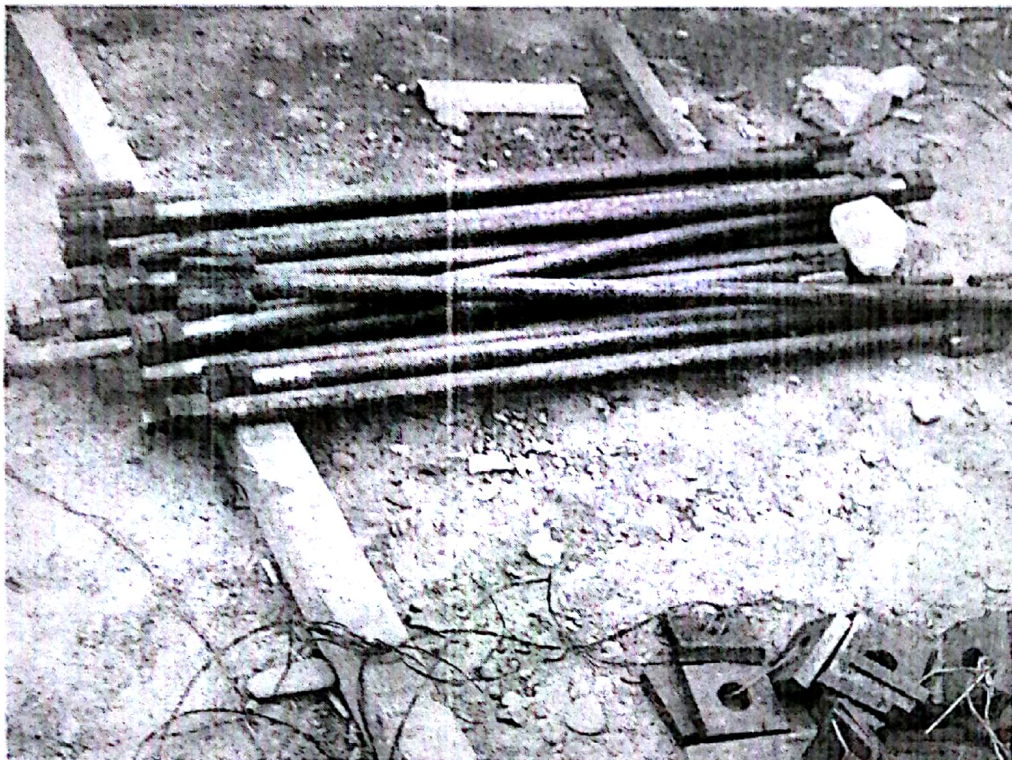

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：朱清名

日期：2018 年 9 月 28 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。