

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目


编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-017

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于送出线路 G1-1 塔机基础积水事宜

内容：2018 年 10 月 06 日下午监理现场巡查发现送出线路 G1-1 塔机基坑积水严重，现场无排水设备，垫层及钢筋模板在水中浸泡影响工程质量，要求你单位立即安排设备进行排水，加强现场质量管理工作，此问题 10 月 07 日监理现场复查，未经许可不得进行浇筑施工。

此通知单要求 2018 年 10 月 07 日回复。

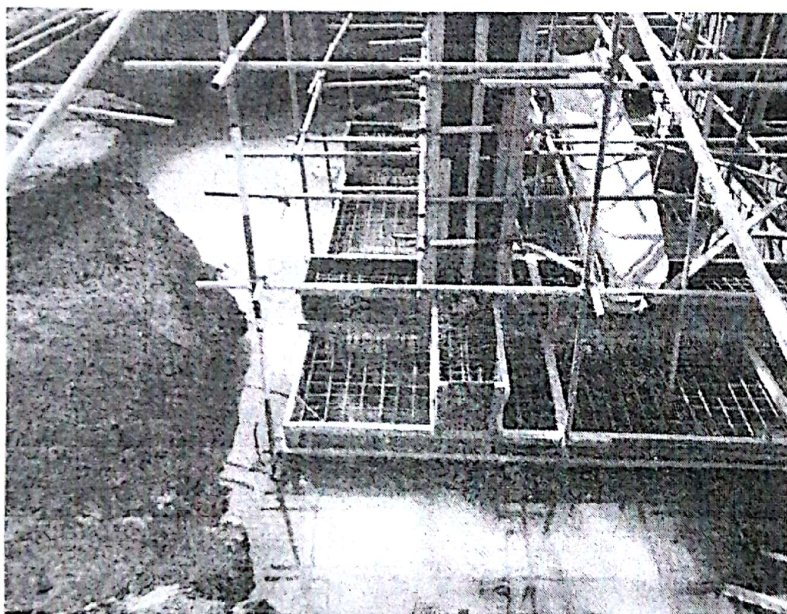

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 10 月 06 日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。