

监 理 通 知 单

工程名称：2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总承包二标段

编号：JXM7-JL-025

主送：珠海兴业新能源科技有限公司


抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：关于光伏区质量问题事宜

内容：

今巡查大理沟场区发现个别桩基浇筑不到位，防雷接地搭接处无防腐措施就掩埋。我方已多次下发通知单，现阶段为赶工期，但施工质量绝对不能放松，应加强技术交底，防止此问题再次发生。我方会对此严加复查，如再次有此问题，我方会对你方进行经济处罚。

附照片

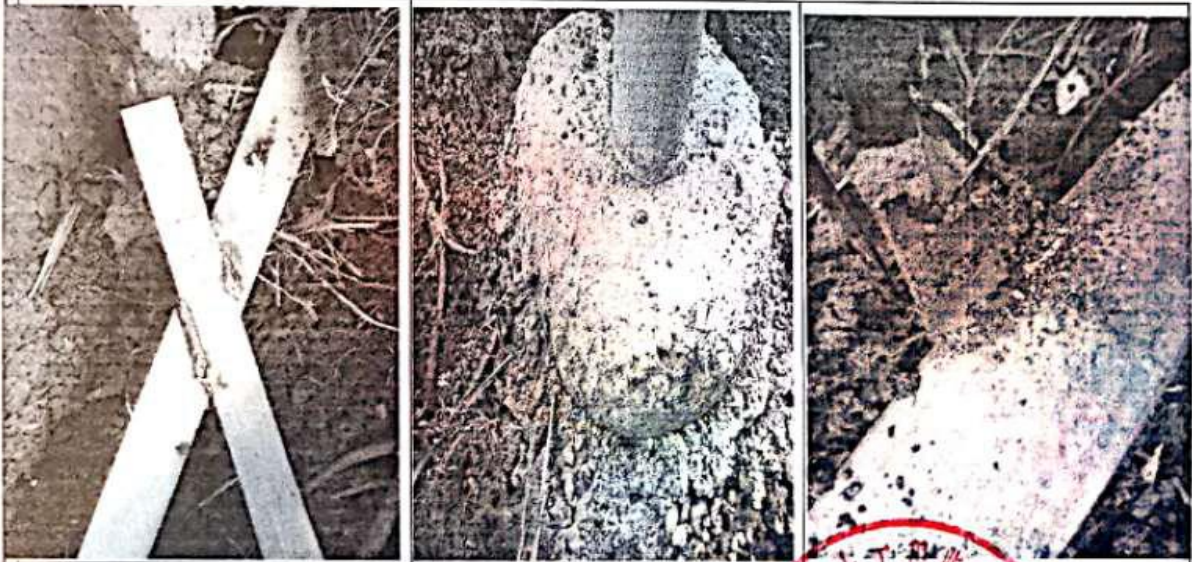

项目监理机构

总/专业监理工程师

日

期



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份