

监 理 通 知 单

工程名称:2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段

编号:ZHJL-016


致:河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由:关于施工质量的问题

内容: 贵单位承包的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段》工程:

1、1#号地与2#号地交汇处路边有数架光伏组件安装后超出围网范围(附图),要求你方尽快合理组织整改;

2、2#号地下半部分区域有2组支架处于外线多个变压器的阴影当中,我方已多次口头要求你方整改,目前仍未整改,并且部分区域存在树林遮阴情况;如若未及时整改,严禁进行光伏组件安装,若你方私自强行安装光伏组件,根据业主下发的《2018年房县光伏扶贫项目管理规定办法》将对你方进行经济处罚(附图)。

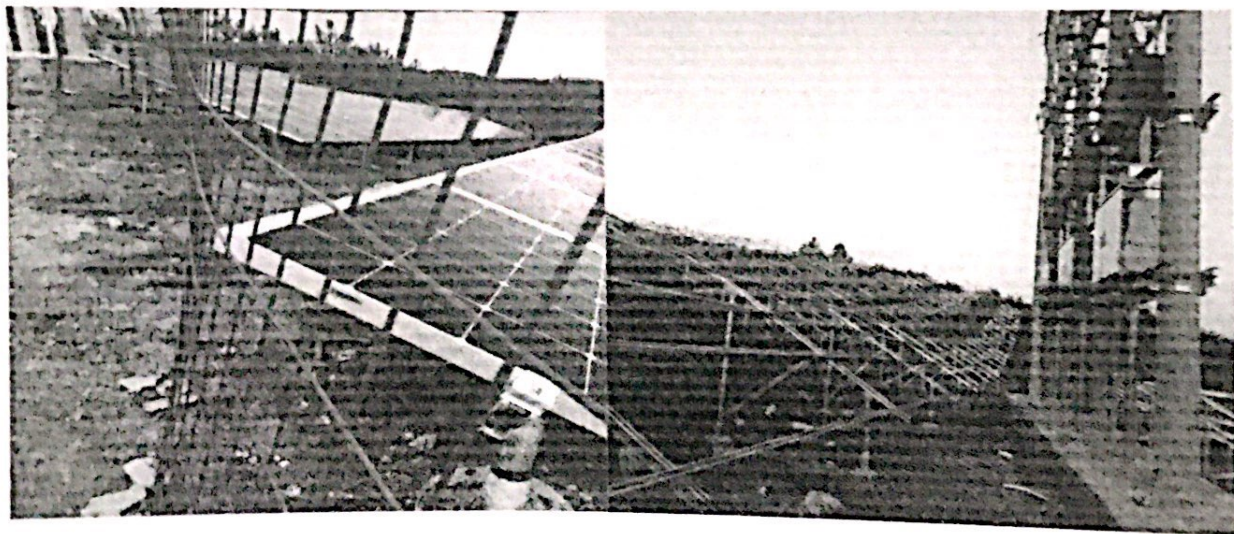

以上问题要求你方及时整改,整改完毕后报与我监理方进行复查。

抄送:房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部:(盖章)

总/专业监理工程师:

日

期:2018年09月24日



注 本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存1份,监理项目部存1份。