

监理通知单

工程名称：马桥经编总部商务区投资开发有限公司 42KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JBYQ-20180808


致：浙江苏源电力工程有限公司（施工项目部）

事由：

关于现场屋面组件安装事宜

内容：

经监理现场检查发现，你司承建的马桥经编总部商务区投资开发有限公司 42KWp 分布式光伏发电项目，组件安装过程中未预留伸缩缝，在后续长期运行中，因热胀冷缩、组件沉降等原因，会导致组件隐裂现象，影响发电量。经建设单位要求你单位对现场组件进行调整处理，预留伸缩缝。

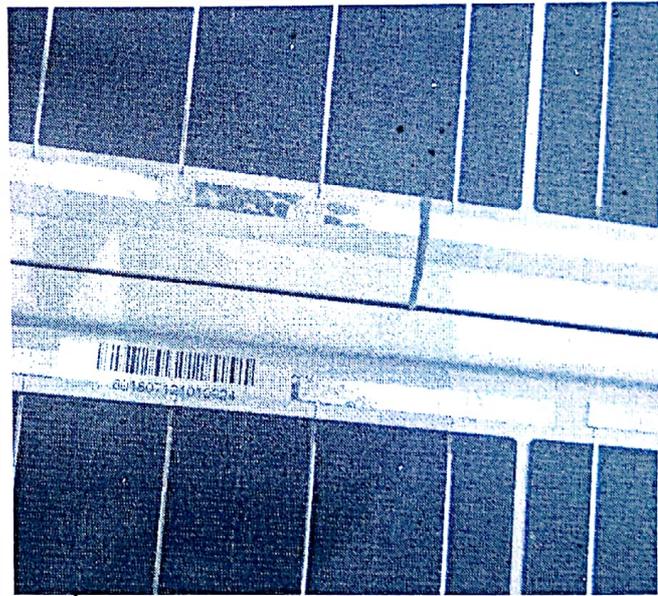

抄送建设单位

本通知单要求贵单位在3个工作日内进行回复。

附件共 / 页

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

苗守明

日期：

2018 年 8 月 8 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。