

通知单

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-TZD-06


致：陕西长岭光伏电气有限公司（一标）

事由：关于质量问题

内容：

监理人员于 2018 年 11 月 30 日巡视发现，朱家坝电站预埋件尺寸不符合设计要求，且立柱与桩基础安装固定方式不符合现有设计图纸要求，存在较大质量隐患。

现要求你单位于 24 小时内提供设计单位认可的整改方案，并于 3 日内整改结束，报监理方进行复验。

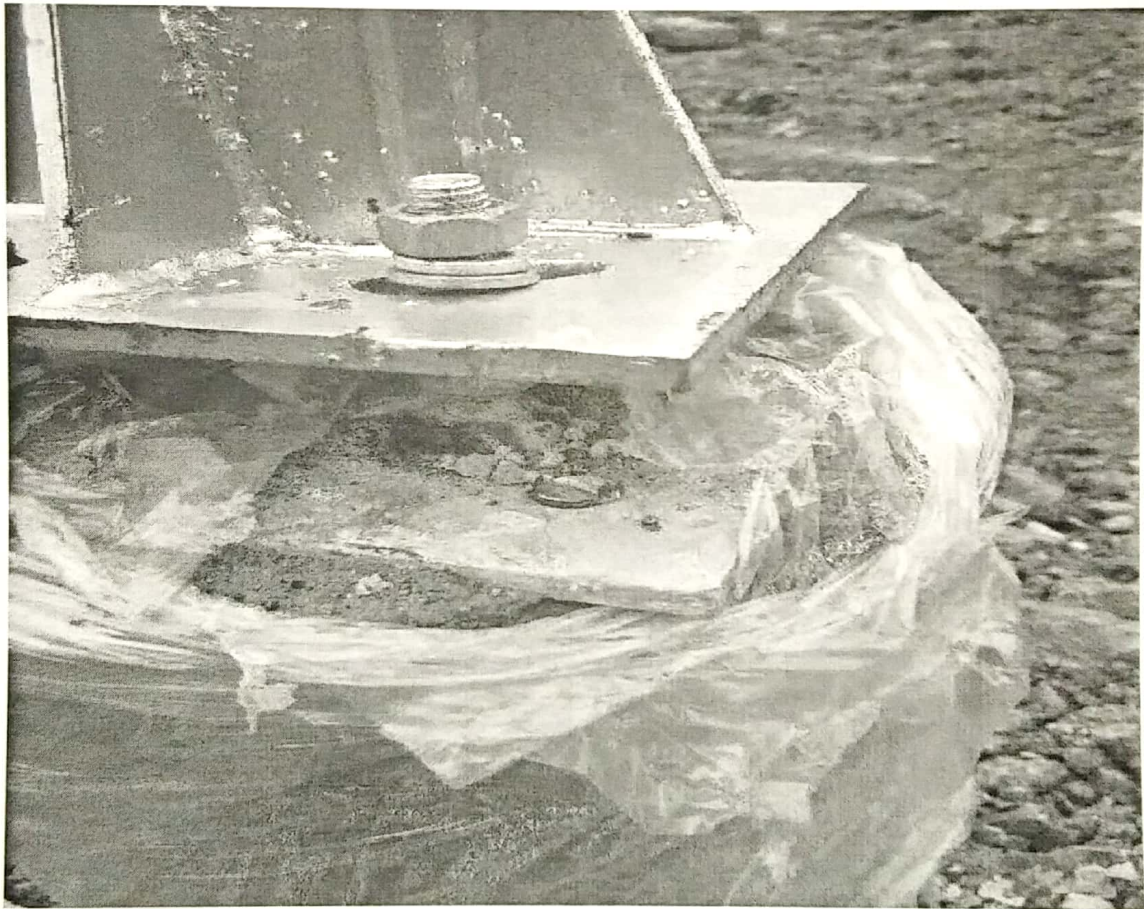

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：~ 司 在 凡

监理项目部

日期：2018 年 11 月 30 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份。



由 扫描全能王 扫描创建