

安全监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-AQ-ZHJL-011



致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：现场安全文明施工问题事宜。

内容：

1、现场检查升压站事故油池和污水池基坑临边防护不到位。

以上问题要求施工单位接到通知立即整改，并将整改结果书面报监理项目部复查。

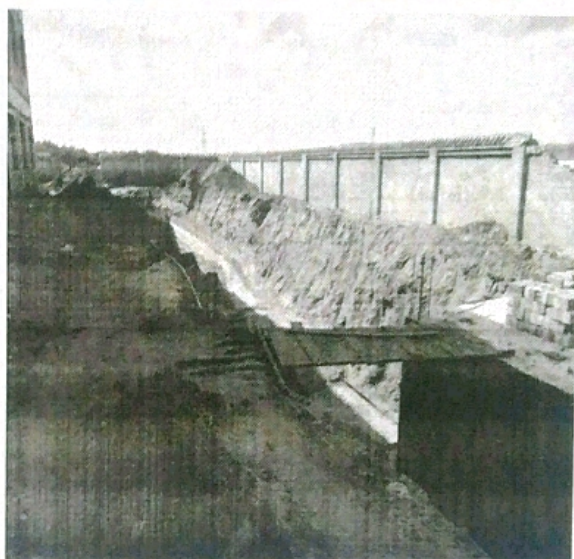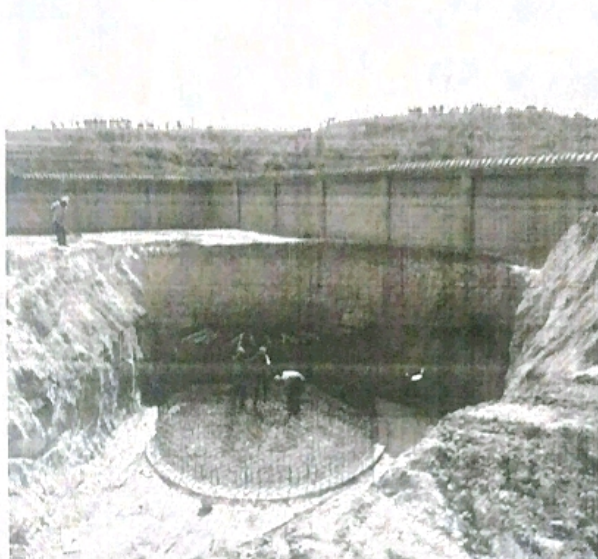

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 09 月 02 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份