

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号：PGFD-ZL-ZHJL-014

设：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于升压站生产控制楼脚手架搭设问题事宜

内容：2019 年 6 月 10 日监理项目部监理人员现场巡视检查发现以下问题：

1、监理人员巡视现场检查时发现升压站生产控制楼脚手架搭设不符合 JGJ130-2011 要求。

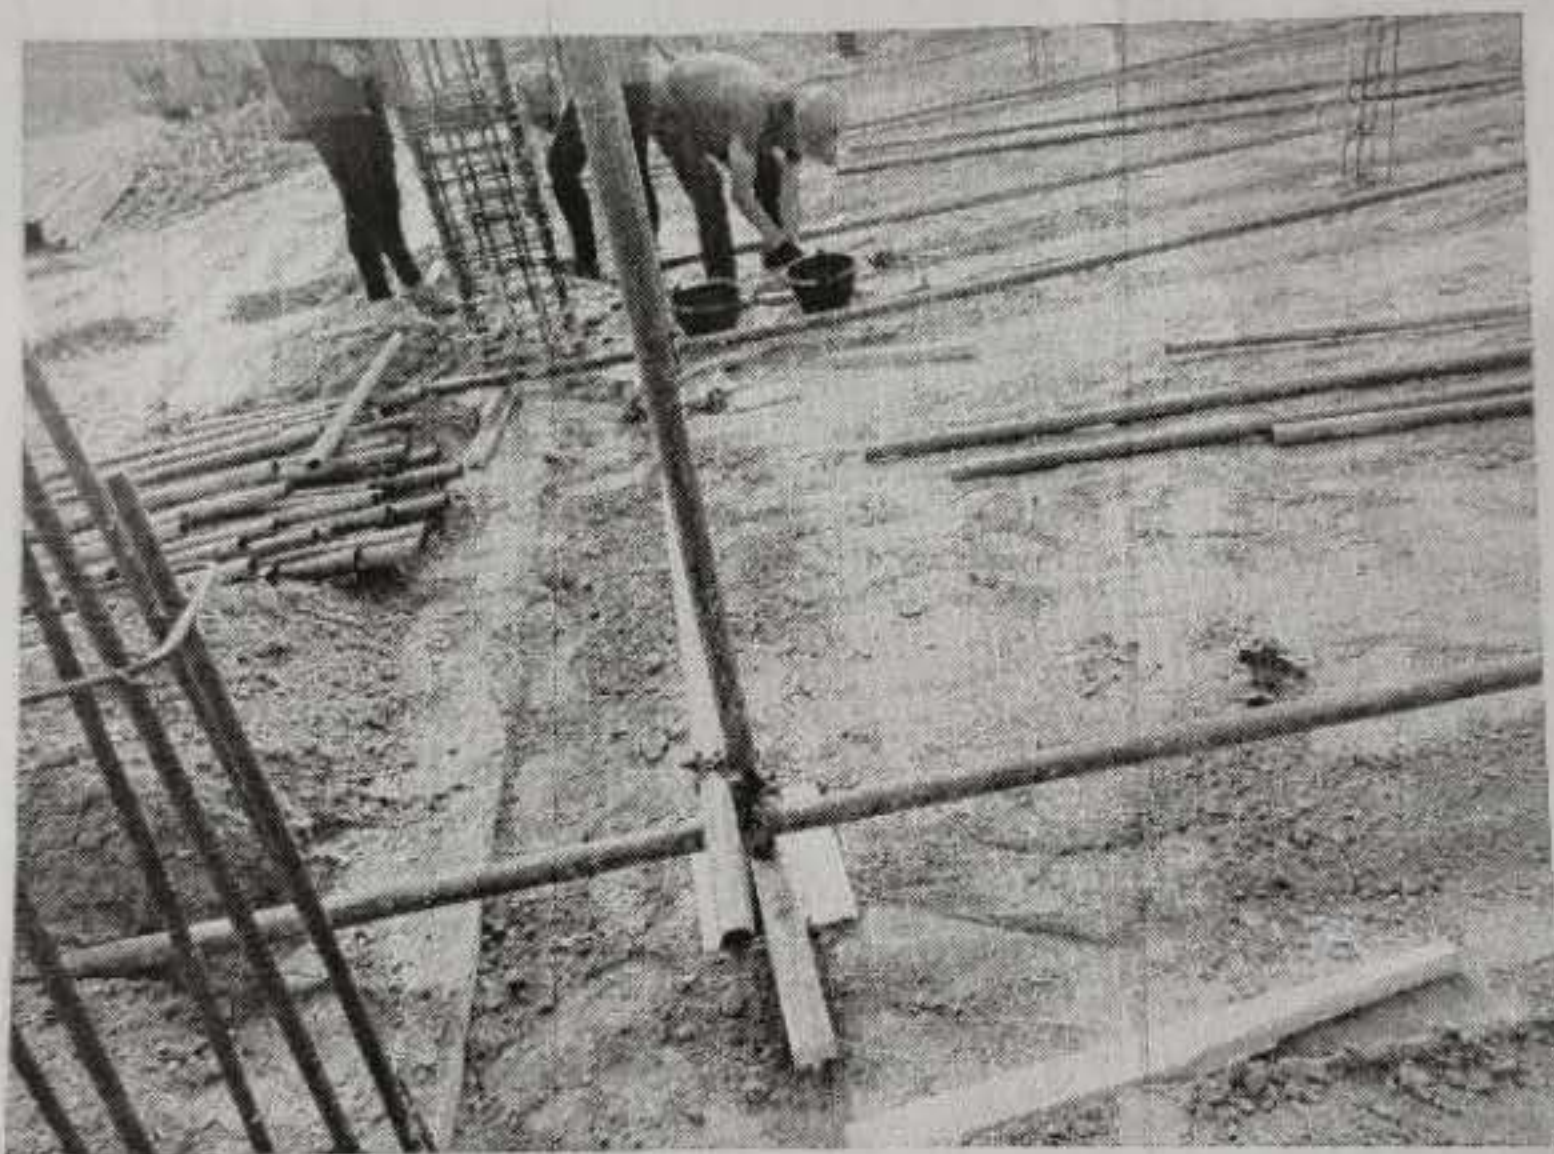

以上问题要求施工单位立即整改，整改完成报监理项目部验收。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019年 06月 10日