

监 理 通 知 单


工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-005

致：信邦建设集团有限公司

事由：光伏组件安装相关事宜

内容：你单位所承建的《先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目》：今日我监理人员巡场时发现，12#屋面安装的光伏组件存在中压未扣紧，导致光伏组件安装不牢固（附图）

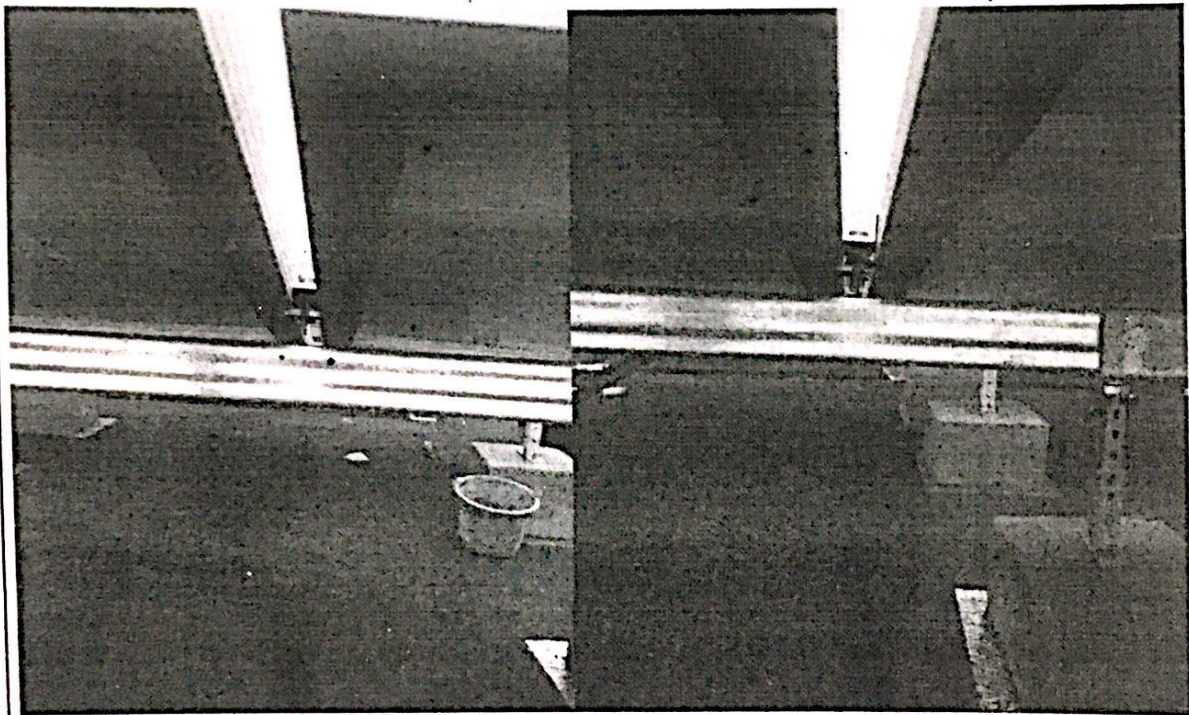

现要求你方立即整改，自检完毕后报与我监理方进行复验。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年12月27日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。