

监 理 通 知 单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-009

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于光伏支架横梁安装存在质量问题：

内容：2019 年 6 月 18 日我监理项目部对光伏区进行巡视，发现光伏支架横梁锚具安装紧固过程中，光伏支架横梁受力不平衡导致横梁垂直偏差过大，需施工单位对横梁垂直偏差大于设计偏差部位进行整改。

针对以上问题请贵公司接到通知后，3 日内进行整改，并进行回复。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师： 

日 期：7月19 年 6 月 19 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

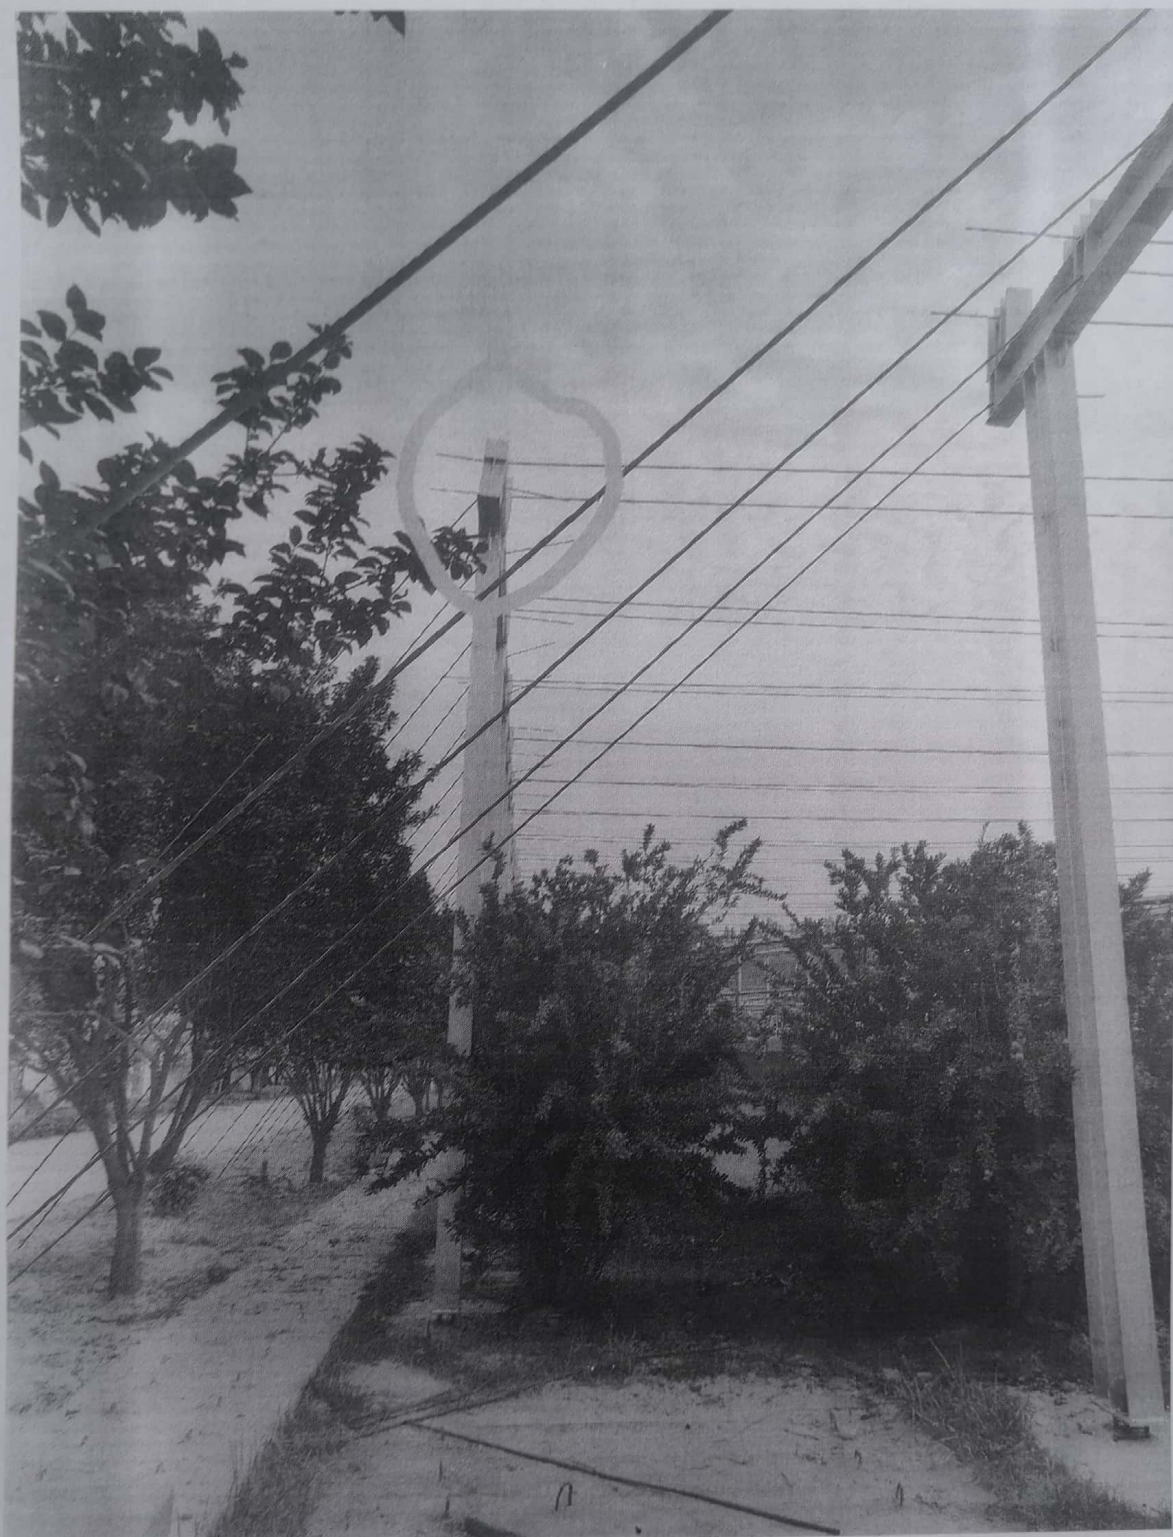

扫描全能王 创建