

监理通知回复单

工程名称：河北黄骅荣昌汽车 3.1MW 分布式光伏发电项目钢结构加固工程
编号：GHRC-ZJDC-HF-002

致常州正衡电力工程监理有限公司黄骅浙泰项目部（监理项目部）：

我方接到编号为 GHRC-CZZH-TZ-02 的监理通知单后，已按要求完成了电线的架空设置、集装箱箱体的接地工作，现报上相关资料，请予以复查。

详细内容：

- 1、电线进行架空设置。
- 2、集装箱箱体进行接地设置。

附：1、现场整改后图片材料 1 页。



日期：2019.1.12

监理项目部复查意见：

复查，以上问题施工单位整改，符合安全规范要求。





监理项目部（章）：

总/专业监理工程师 程子强

日期：2019.01.12

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。

现场整改后照片：
1、电线架空设置。

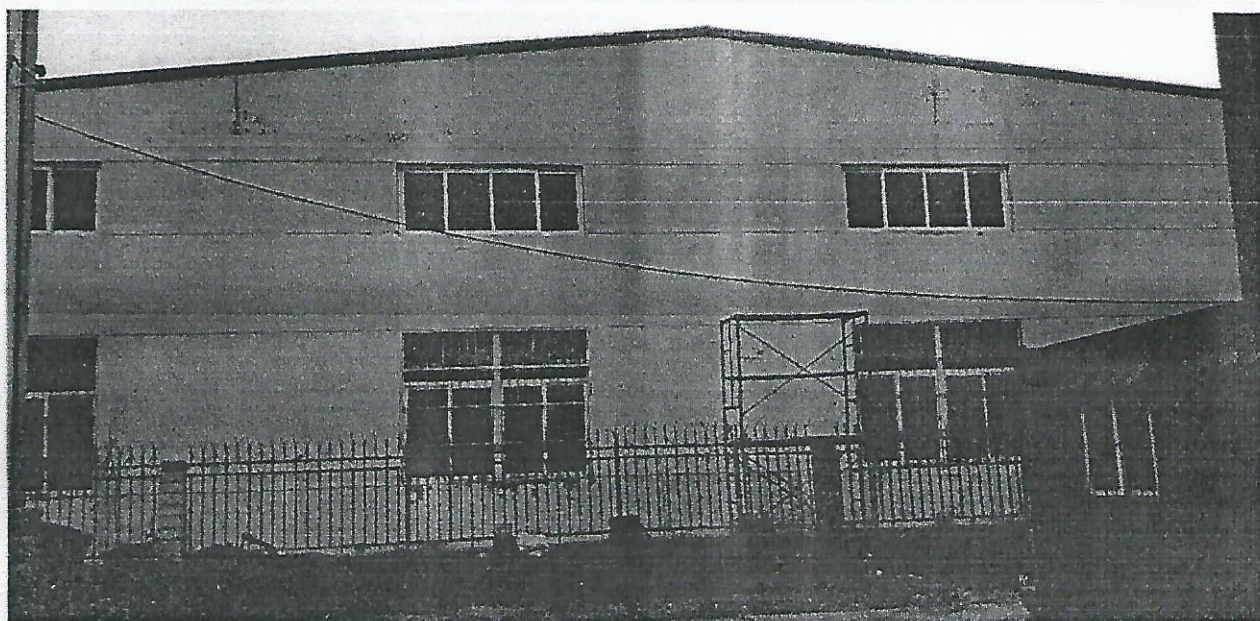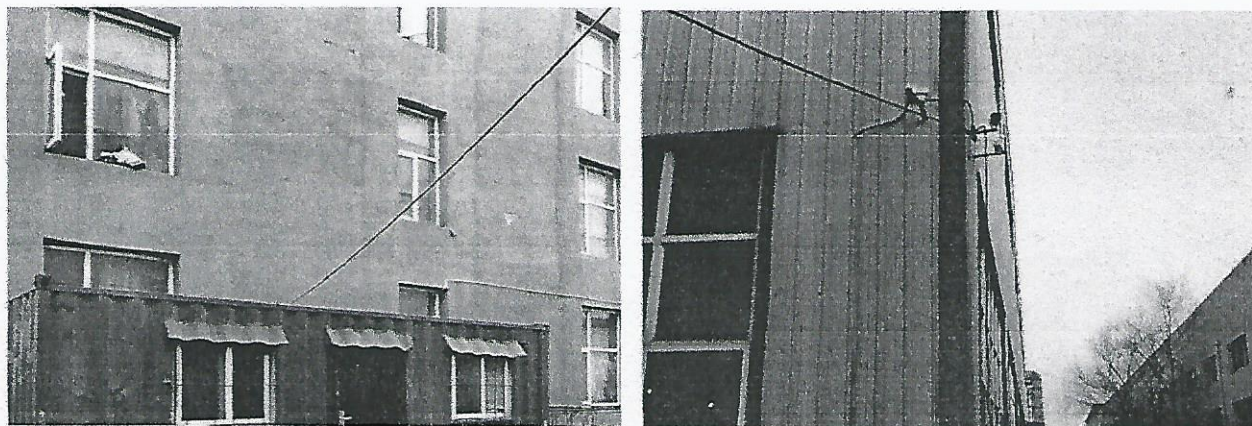

2、集装箱箱体接地。

