

JXM7

## 监理通知单

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-TZ-06


致：江苏中天科技工程有限公司黄骅浙泰 3.1MW 项目部

事由：关于组件 MC4 插头位置事宜

内容：

经监理、建设单位现场检查发现，现场部分组件汇线 MC4 插头固定位置在两块组件板之间，该做法将插头位置直接暴露于自然环境下后期运行易产生火灾事故，现要求你单位对现场所有此做法的部位进行整改，将插头固定在组件板下方横梁上。

本通知单要求 3 日内回复。

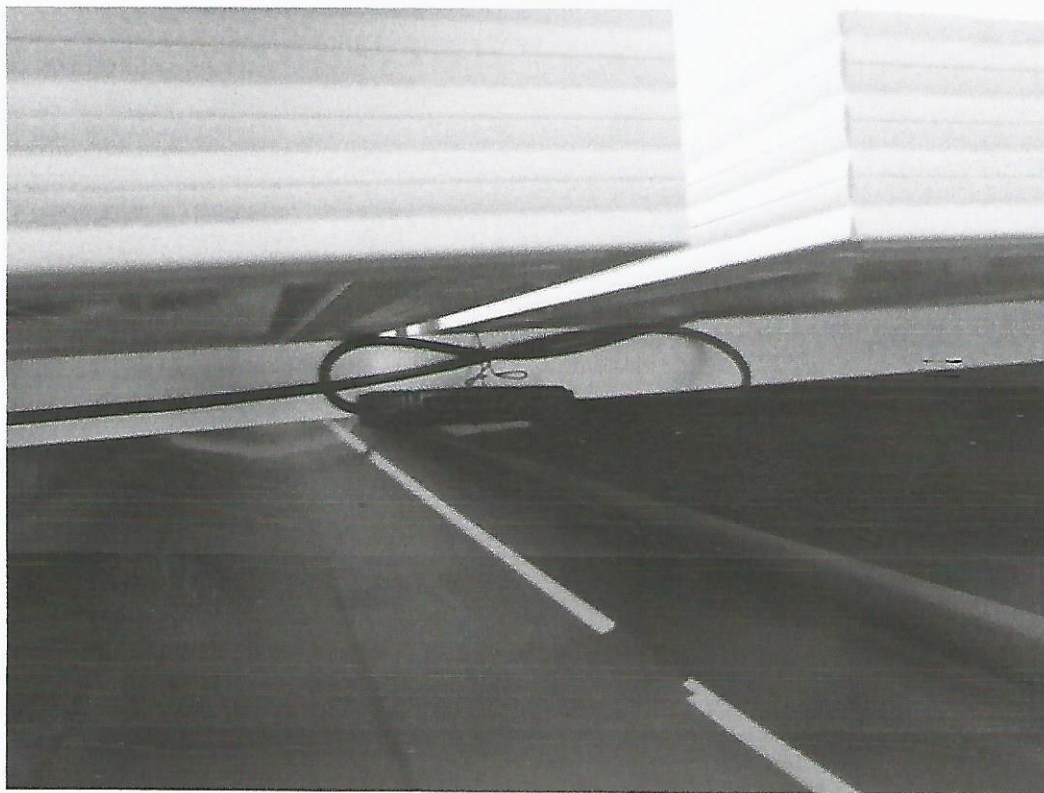

监理项目部（章）：\_\_\_\_\_

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2017年03月22日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。