

## 监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-038

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪施工项目部;

事由: 关于高空作业施工人员安全保护佩戴相关事宜;

### 通知内容:

监理项目部于 2020 年 04 月 08 日对施工现场进行安全、质量检查时发现:

1、升压站内主变构架沟高空作业施工人员安全带配置不规范,对高空作业人员安全保护存在着安全隐患。

2、监理项目部已现场要求高空作业人员停止高空施工作业。

3、为确保本工程顺利有效安全进展,确保安全施工零事故。现监理项目部要求你单位更换高空作业安全带(全身型、双挂钩、双保险、缓冲包)。

附: 1、规范安全带示意图

2、施工现场问题照片

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期: 2020年04月08

包单位签收:

签收人:

日

期: 2020年04月08


本表一式 3 份,由监理单位填写,建设单位存 1 份,项目监理部存 1 份,承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建



全身型、双挂钩、双保险、缓冲包

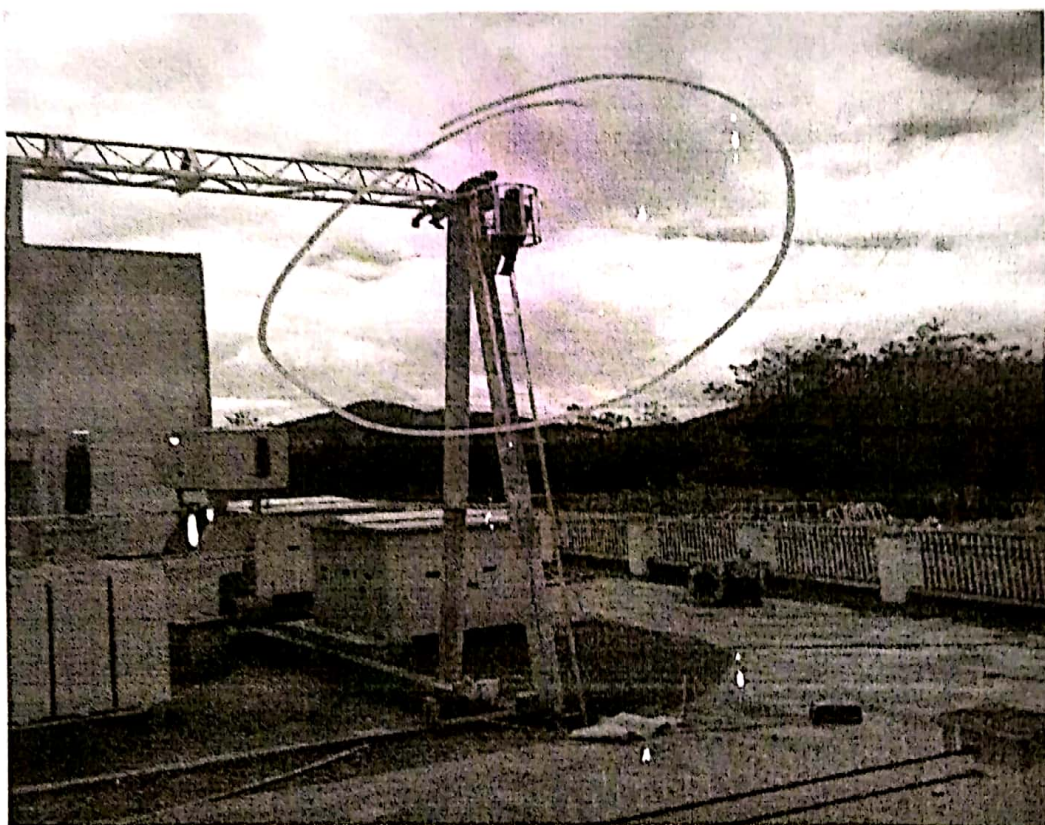

升压站内主变构架施工人员安全带配戴 (2020.4.8)

