

监理通知单


项目名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：ZHLJL-JLYJY-TZD-002

致：江苏中天科技工程有限公司 施工项目部

事由：关于电缆入口封堵的相关事宜


内容：由于网架屋面下边是吉利研究院试验中心的仓库，里面有很多重要汽车配件及防潮物品，严禁雨水进入，电缆入口处没有安装电缆桥架前，必须做好相应的封堵措施，避免晚上突然下雨吹落在室内，造成不必要的损失。

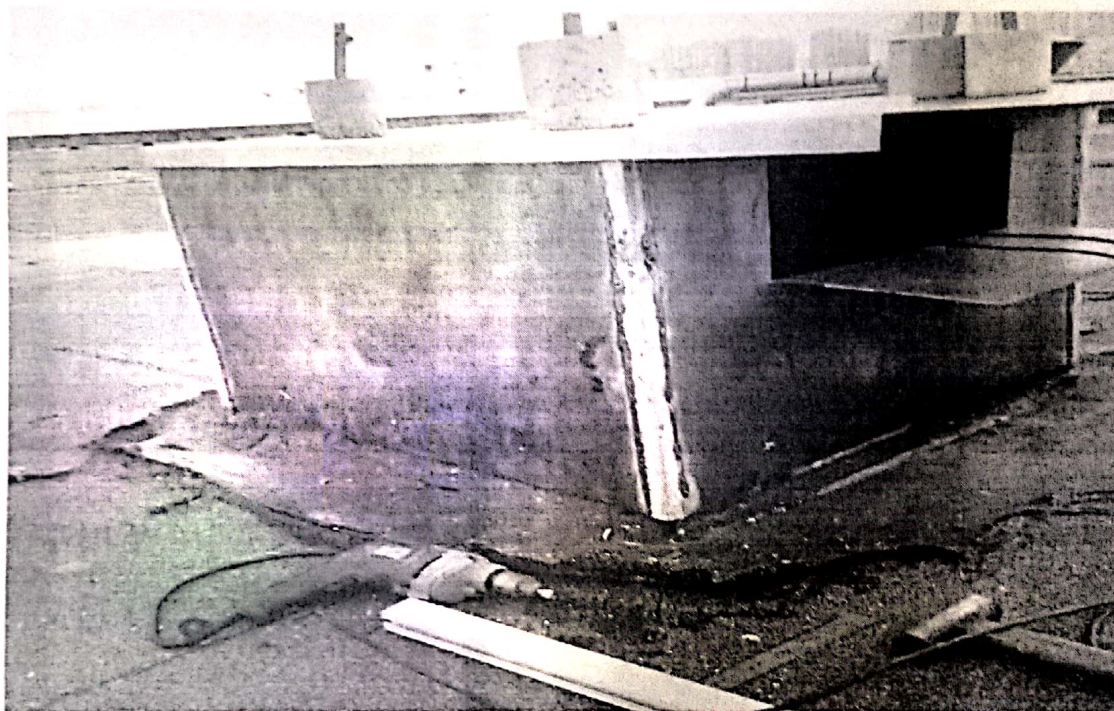

以上问题请施工单位立即做出相应封堵的措施，否则发生任何问题都由你单位自行承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

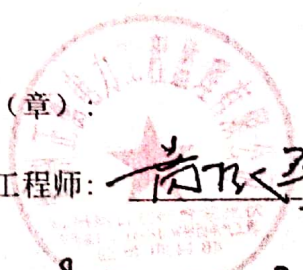
[Signature]

日期：2019 年 08 月 17 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建