

监 理 通 知 单

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-XYZT-002

致：中易建设有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目》：我方对 2#屋面安装的光伏支架抽检时，发现下列问题

- 1、光伏导轨连接件个别存在未卡紧现象（附图）
- 2、光伏夹具个别存在螺丝未紧固现象（附图）

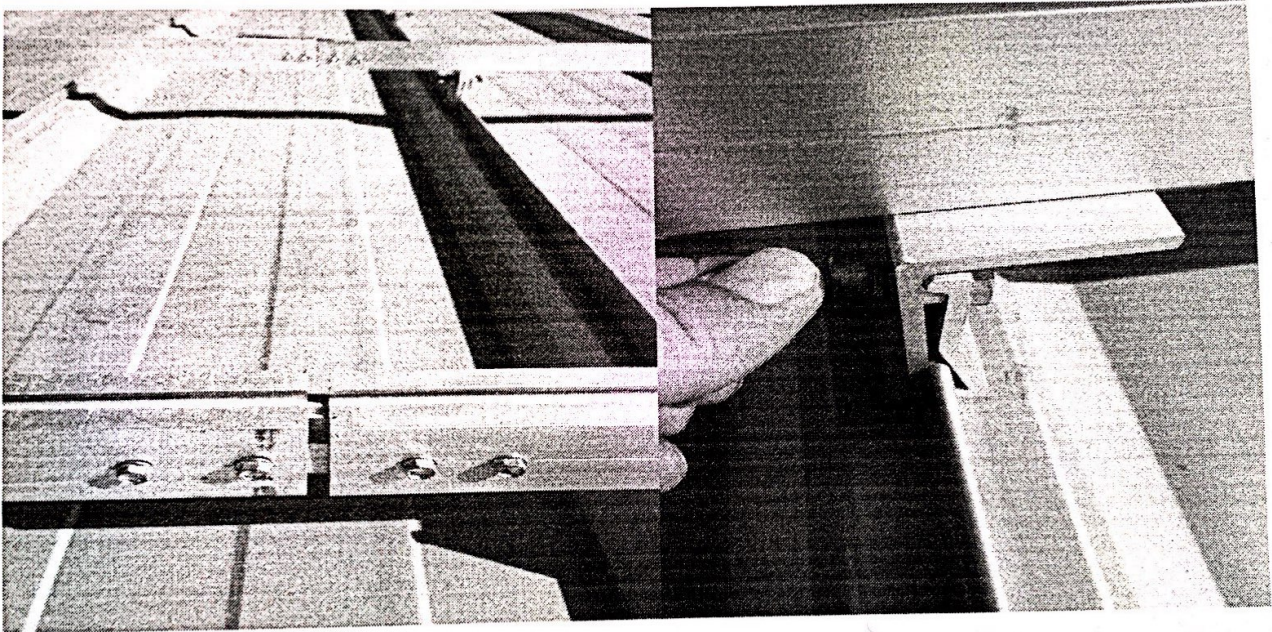

以上现象要求你方立即整改并回复，整改完成复验合格后方可进行光伏组件安装；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年8月15日



扫描全能王 创建