

监 理 通 知 单


工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYZT-003

致：中易建设有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目》：我方对 2#屋面安装的光伏组件安装检查时，发现以下问题：

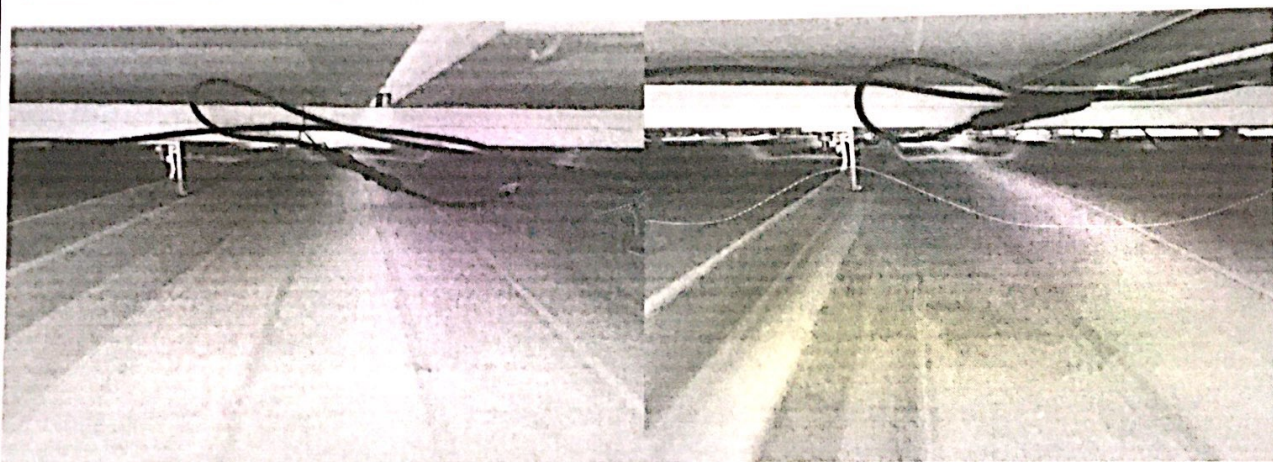

光伏组件组串接线捆扎时，应将 MC4 插头捆扎在导轨上方，并隐藏在光伏组件下方，防止下雨时插头进水；

以上现象要求你方立即整改并于 72 小时内回复，整改完成复验合格后方可进行光伏组件安装；

抄送：咸阳正泰光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  九安才

日期：2017年08月20日