

监理通知单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-019

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由: 关于 4#箱变高压电缆接头问题

内容:

2019 年 12 月 09 日经监理现场检查发现, 4#箱变基础根部高压电缆接头, 根据相关规范直埋高压电缆接头在这种现场情况下, 要求施工单位必须砌电缆井, 将高压电缆架空、禁止泡水, 保证设备正常运行。

以上问题会给施工安全造成影响, 造成一切后果由你单位全部负责。以上事项在 24 小时内整改完成, 报监理部复查。

监理项目部(章):

总/监理工程师:


日

期: 2019 年 12 月 9 日

注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建

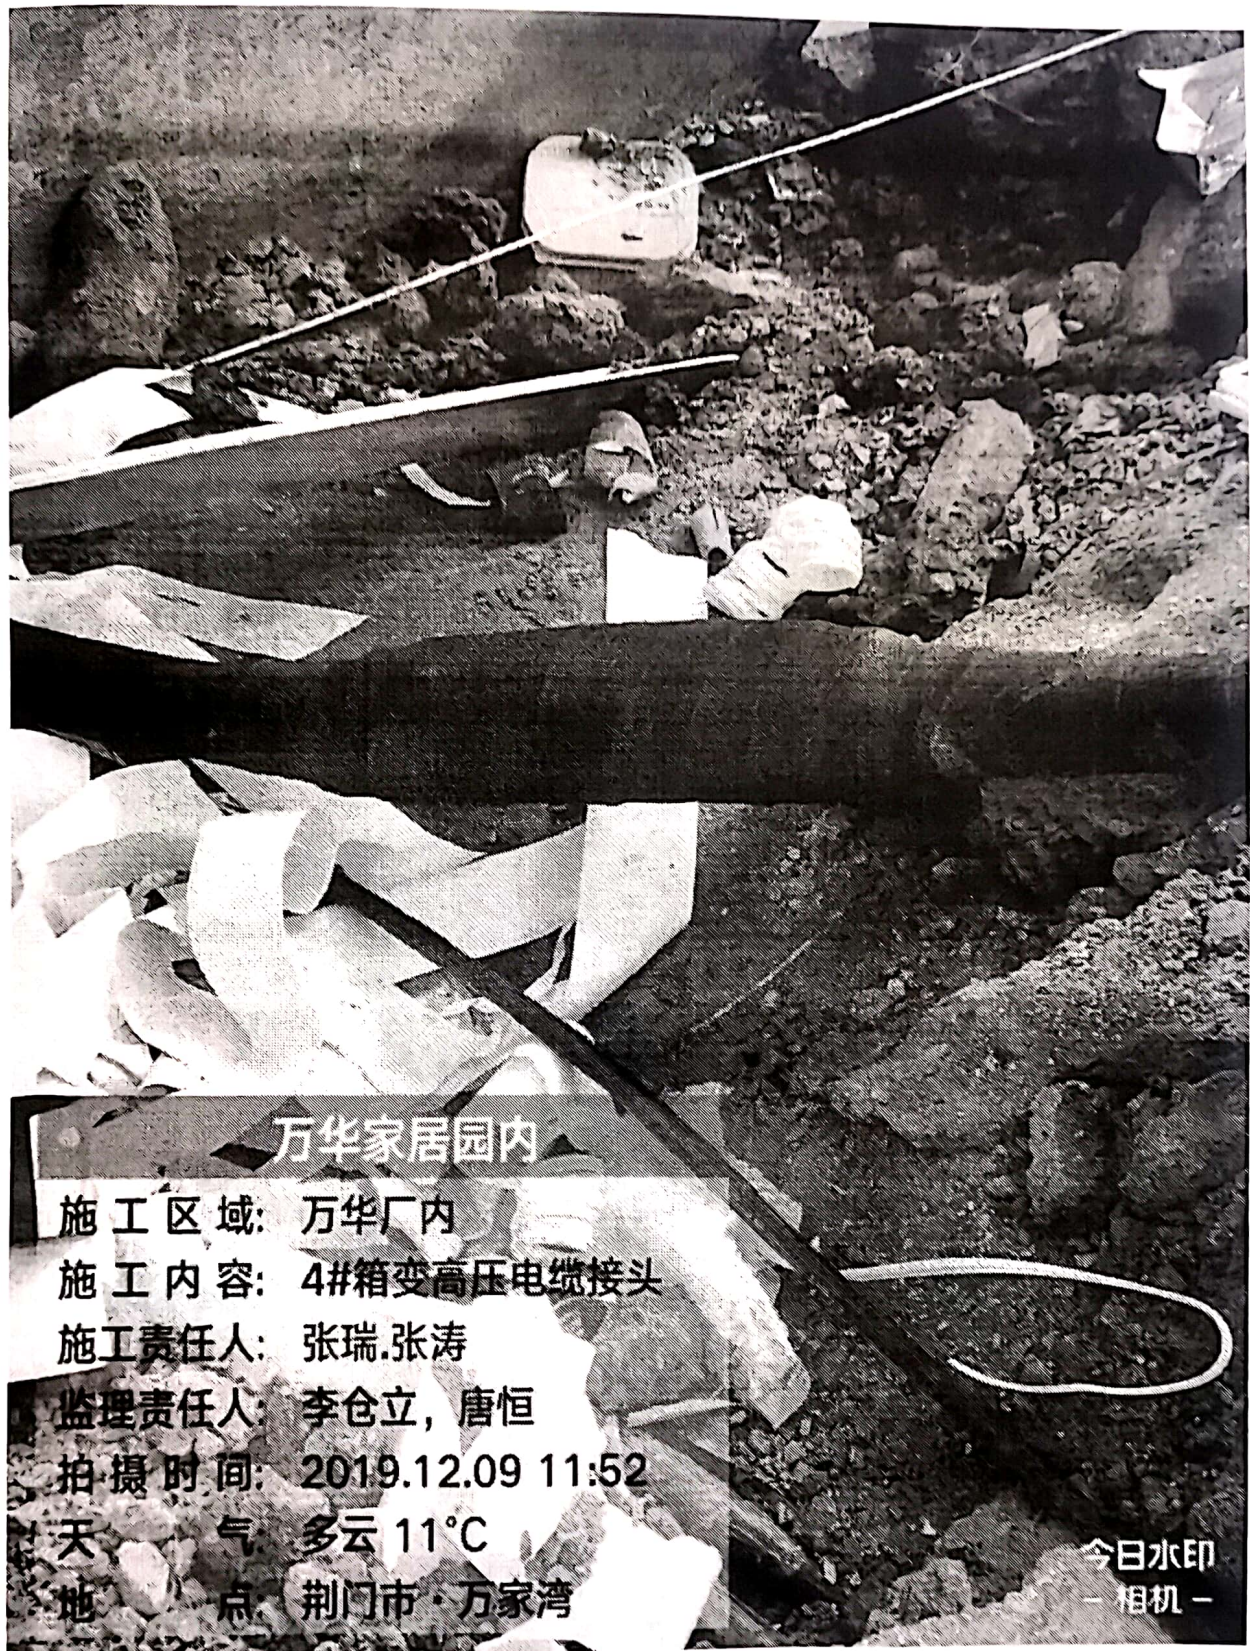

万华家居园内

施工区域: 万华厂内

施工内容: 4#箱变高压电缆接头

施工责任人: 张瑞.张涛

监理责任人: 李仓立, 唐恒

拍摄时间: 2019.12.09 11:52

天气: 多云 11°C

地点: 荆门市·万家湾

今日水印
- 相机 -



扫描全能王 创建