

监理通知单

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号：ZJL-JMWH-TZ-002

致：湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部

事由：关于支架导轨安装

内容：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目，对现场支架导轨安装我监理部做出以下要求：

- 1、支架导轨安装一定要按照技术交底、施工工艺、支架安装施工规范来施工，对现场已施工安装的支架导轨同一串导轨未错开摆，要进行整改。
 - 2、同一串支架导轨同根要在一条直线上，中间出现有弯的要进行整改。
 - 3、同排支架导轨要挂线、一定要对齐，不得前出后串，对已安装的出现累拟问题的要进行整改。
 - 4、各部位尺寸要按照图纸施工：图纸上已标注的按照图纸来施工，图纸上未标注的按照专项施工方案、施工工艺及施工规范来施工。
- 对以上问题要求你单位 24 小时内进行整改完成，别对以后施工带来不必要的影响。

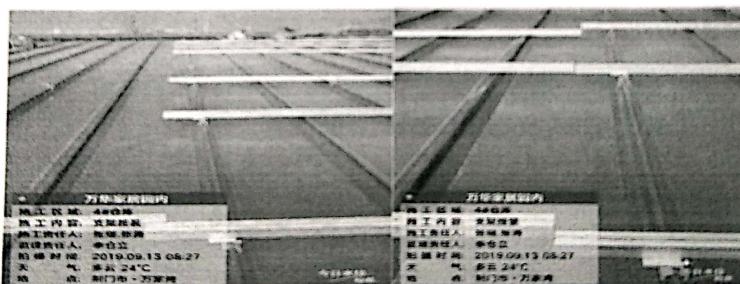

监理项目部(章)

总/监理工程师：李自立

日期：2019年09月13日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建