

## 监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目  
编号：TJYJP-CZZH-TZD-016

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

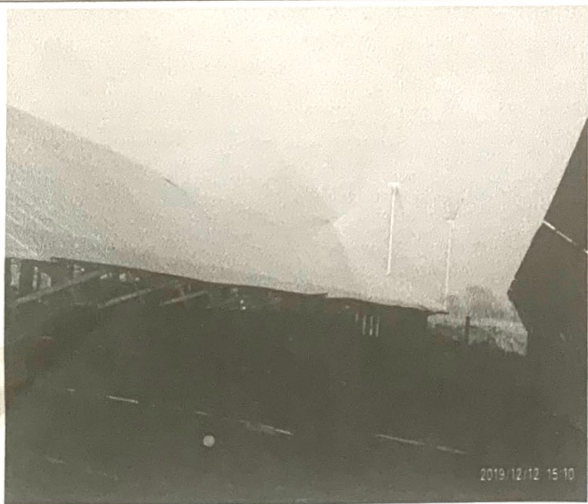
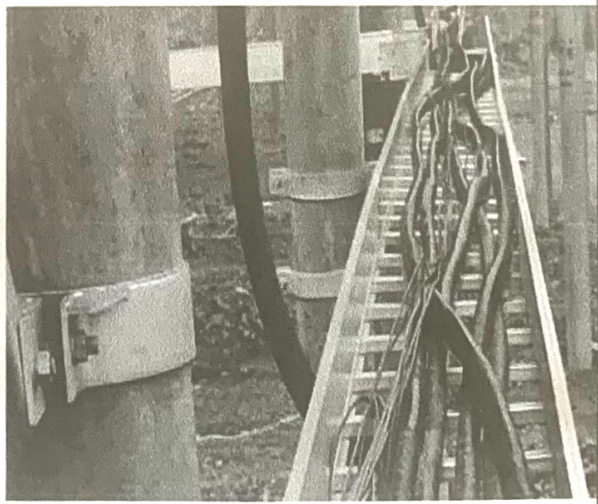
抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

主题：关于组件安装、电缆敷设质量问题事宜

内容：我项目监理机构对你单位施工现场巡视发现存在以下问题

- 1、光伏区部分阵列组件安装不平整、存在波浪线、高低差、观感差，不符合设计及规范要求。
- 2、光伏区部分低压交流、直流电缆敷设不规整，敷设杂乱、交叉，不符合设计及规范要求。
- 3、其它未尽事宜请自查自纠。

现要求贵单位尽快整改，确保工程质量，将整改结果于 2019 年 12 月 17 日前回复本项目建设单位及监理部。

| 组件安装质量问题照片                                                                          | 电缆敷设质量问题照片                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。