

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-TZD-023

主送：羲和电力有限公司（施工单位）


抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于对交流电缆敷设及钢梁焊接质量问题事宜


- 1、接入逆变器端电缆套管部分内壁口未清理毛刺及剖口处理，导致部分电缆外皮受损。
- 2、钢梁与钢梁对接焊接点，未做剖口焊接，不符合设计要求。
- 3、其它未尽事宜请自查自纠。

现要求贵单位对以上质量问题严格按照设计及规范要求整改完成，确保工程质量，限期 2020 年 04 月 09 日前回复本项目建设单位及监理部。

附图：质量问题图片

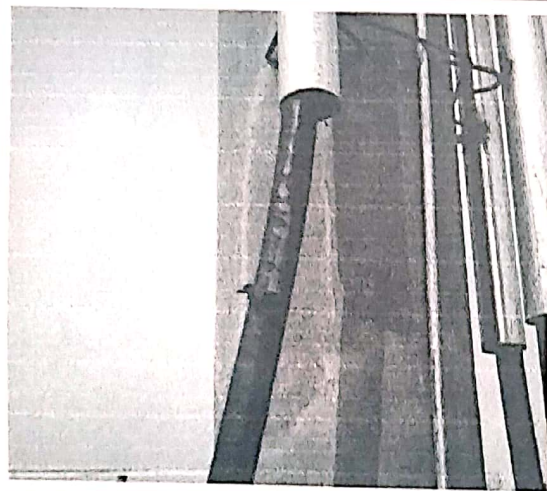

电缆质量问题

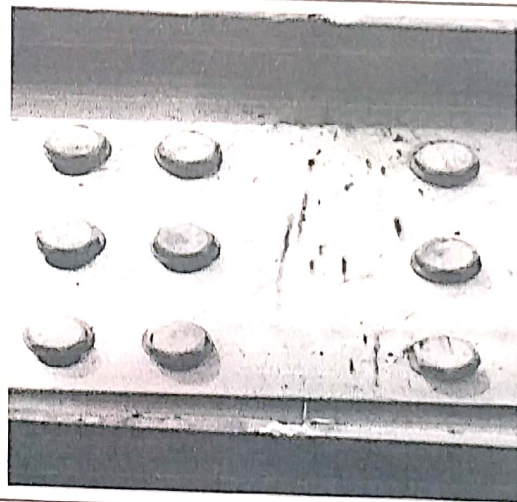

钢梁质量问题

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年04月06日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。