

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-024

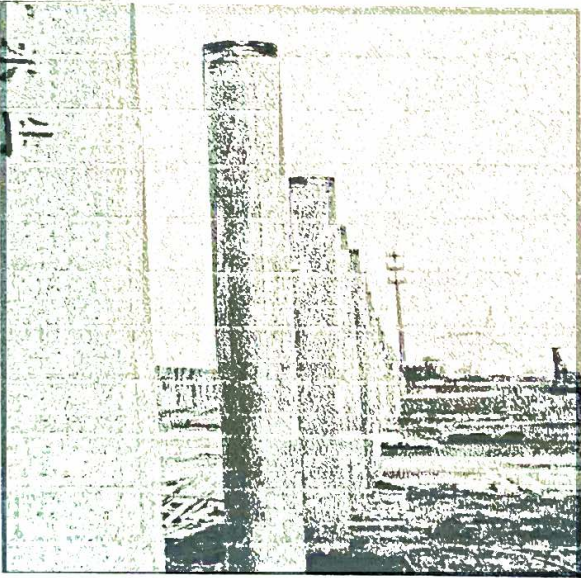
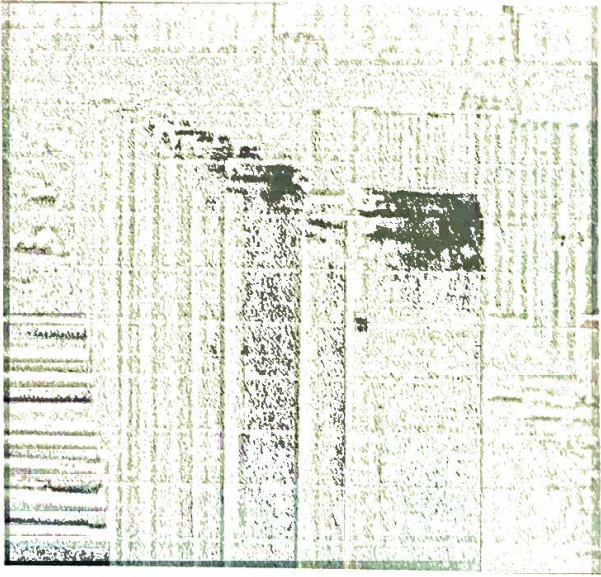
主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于光伏区沉桩施工质量事宜

- 1、37 区部分同组支架管桩桩顶标高存在较大高低落差，部分管桩桩体倾斜垂直度偏差较大，不符合设计图纸要求，影响后续施工质量。
- 2、部分同组支架管桩桩位偏移未在同一水平线上，影响支架正常安装。
- 3、其他未尽事宜请自查自纠。

附件：质量问题图片

管桩桩位偏差	管桩存在高低差
	

以上质量问题要求立即整改落实，确保施工质量，于 2020 年 04 月 10 日前回复本项目建设单位及监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年04月08日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。