

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-043

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于集电线路电缆井事宜

我监理部人员对你单位集电线路电缆井施工现场检查发现存在问题：

- 1、电缆井浇筑完成的混凝土表面，拆模后存在蜂窝、麻面、漏筋、观感差，施工质量不符合设计及规范要求。
- 2、养护不到位，表面已有裂缝情况。
- 3、顶面未收光、抹平。
- 4、其它未尽事宜请自查自纠。

现要求以上问题，严格按照设计及相关规范要求整改落实完成。限你单位立即整改于 2020 年 06 月 21 日前整改回复本项目建设单位及监理部。

附问题照片；


项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年06月19日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

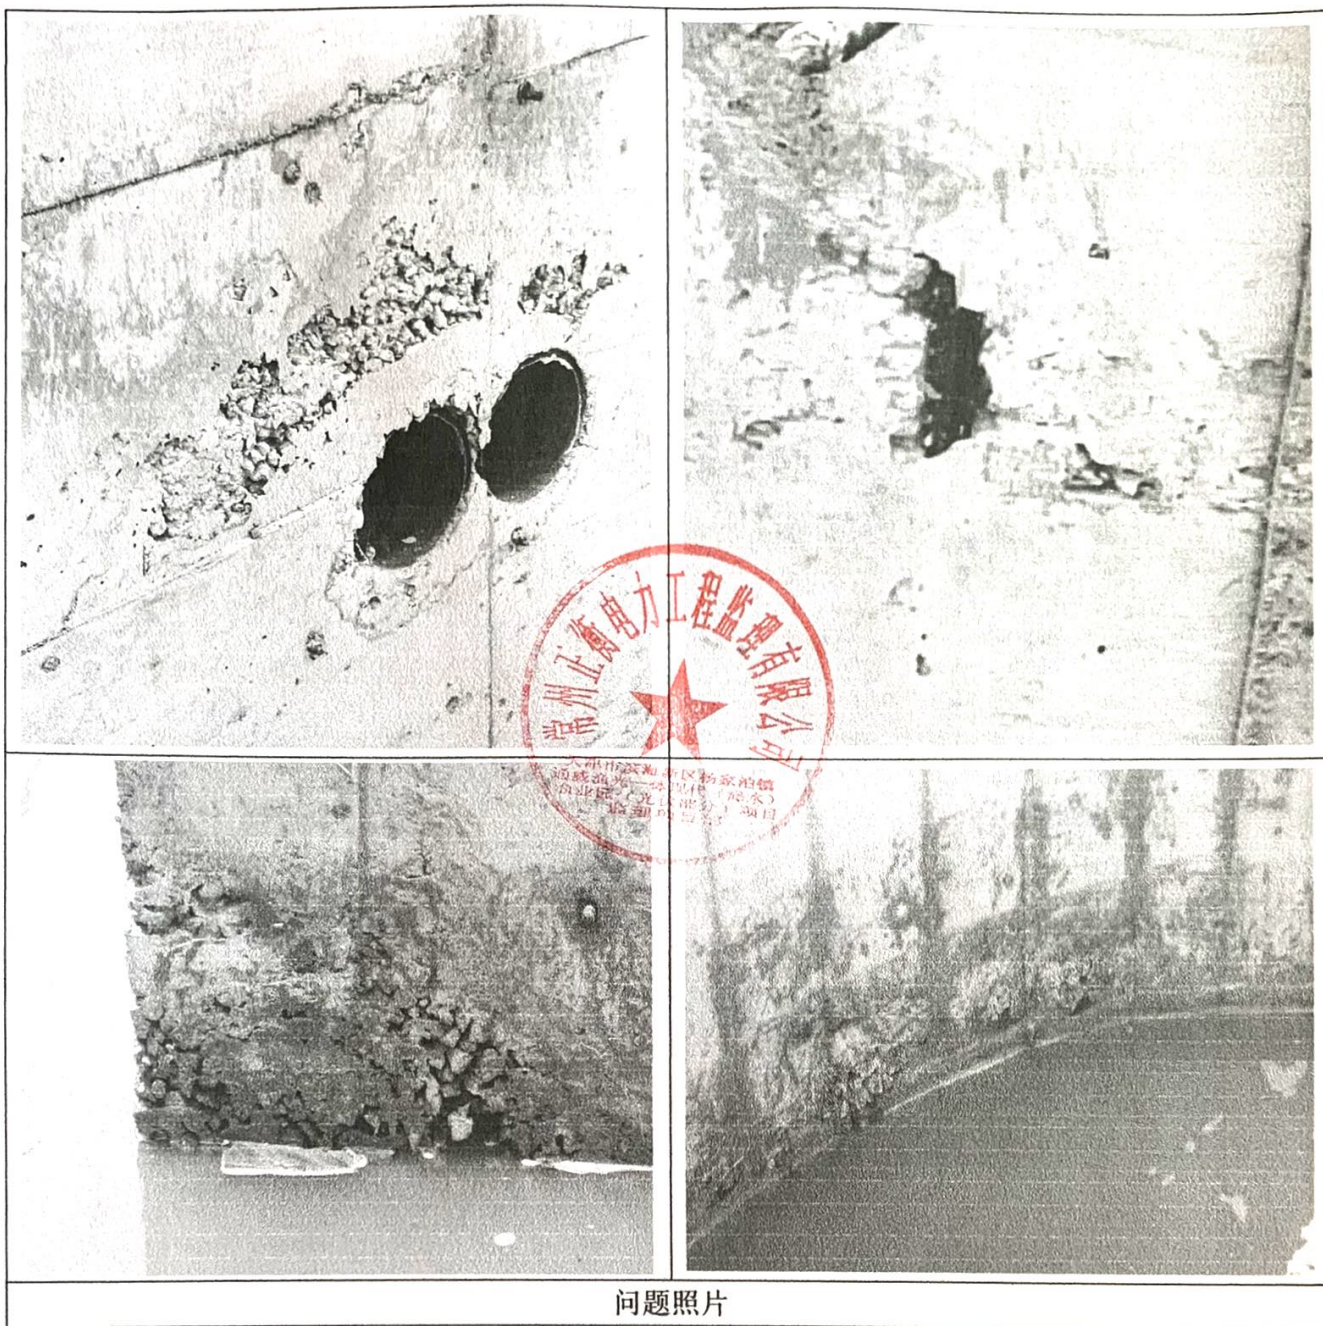

问题照片