

监 理 通 知 单

工程名称：陕西正泰智能电气 2.39MW 分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-ZNDQ-002

致：中易建设有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目》：目前 5# 屋面已经开始安装光伏组件，存在以下问题：

- 1、光伏支架与夹具之间 T 型螺栓未安装，导致光伏支架无法紧固；
- 2、个别夹具螺丝未紧，与屋面波峰之间缝隙过大；
- 3、光伏支架已经安装完成，并且已经开始安装光伏组件，但此工序仍未报验，要求你方立即报验；

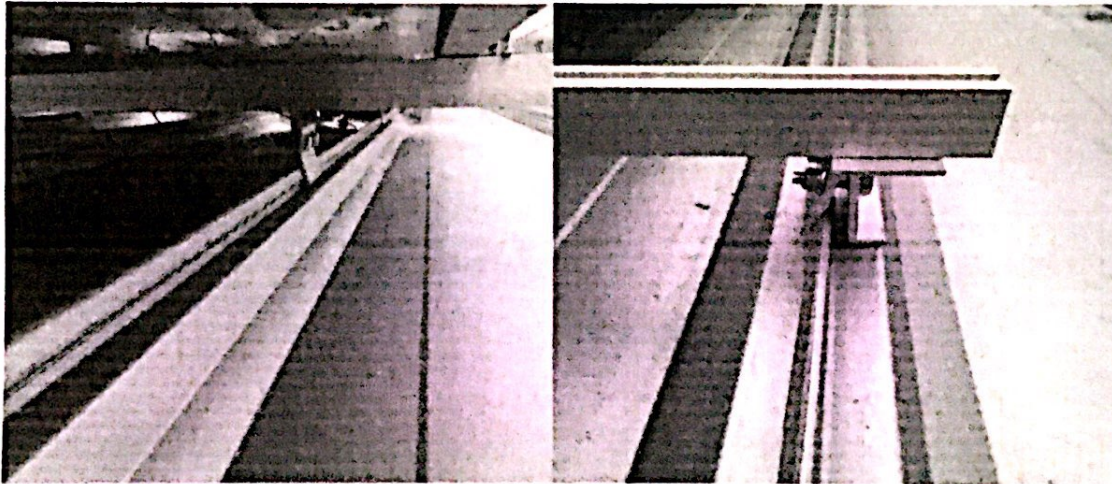

以上现象要求你方立即整改并回复，并严格按照图纸设计进行施工

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年11月11日

