

监理通知回复单

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目预应力管桩工程


编号: 002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-WZLT-TZD-006 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附图片:

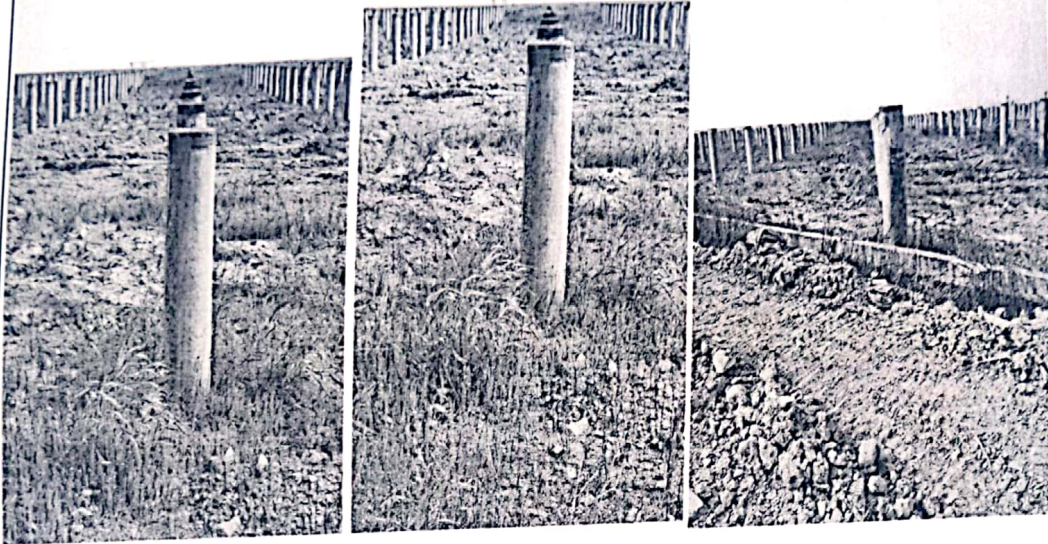

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:

经检查, 已整改

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2020.1.3.



扫描全能王 创建