

监理通知回复单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目预应力管桩工程


编号：004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-WZLT-TZD-009 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附图片：

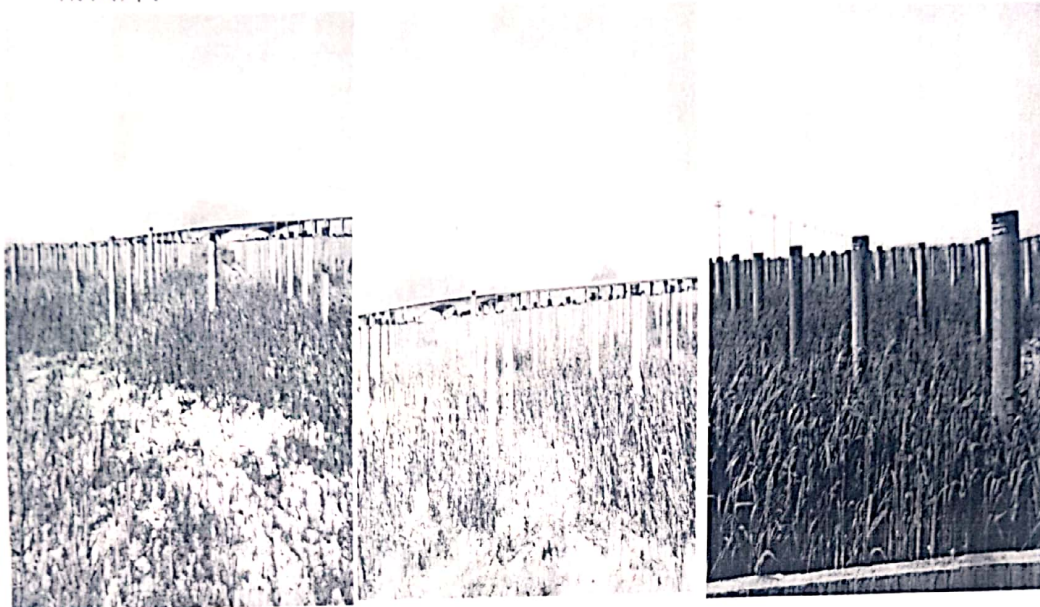

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020.4.13



扫描全能王 创建