

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目


编号：ZHJL-WZLT-TZD-011

致：盐城市巨卓建设工程有限公司 施工项目部


事由：关于光伏区桩基施工质量的问题

内容：

监理项目部现场检查发现部分桩基轴线偏差较大（特别是 23 号地），影响后期施工安装。现要求你部对已完成地块桩基进行全面自检，保证桩基施工质量。

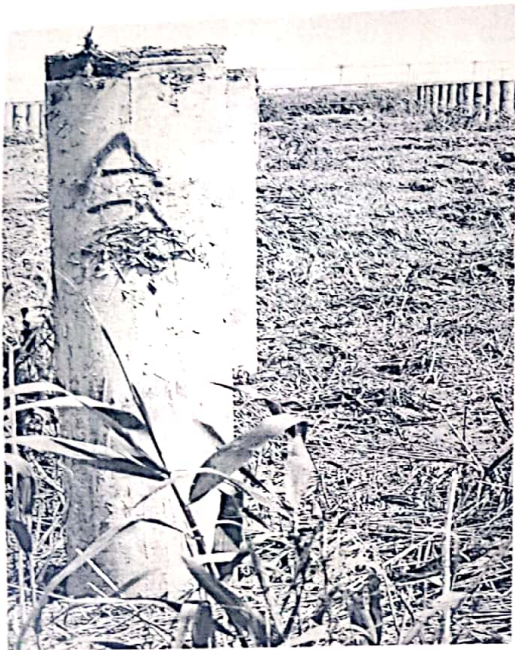

轴线偏差大

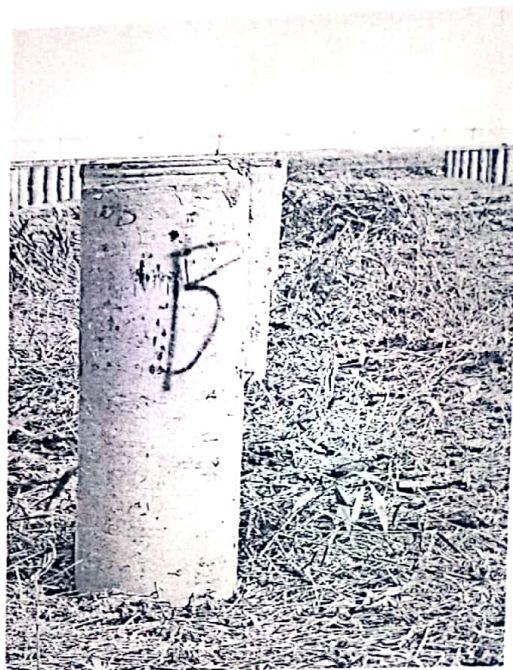

轴线偏差大

限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 4 月 24 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建